


PŮDORYS 2.NP

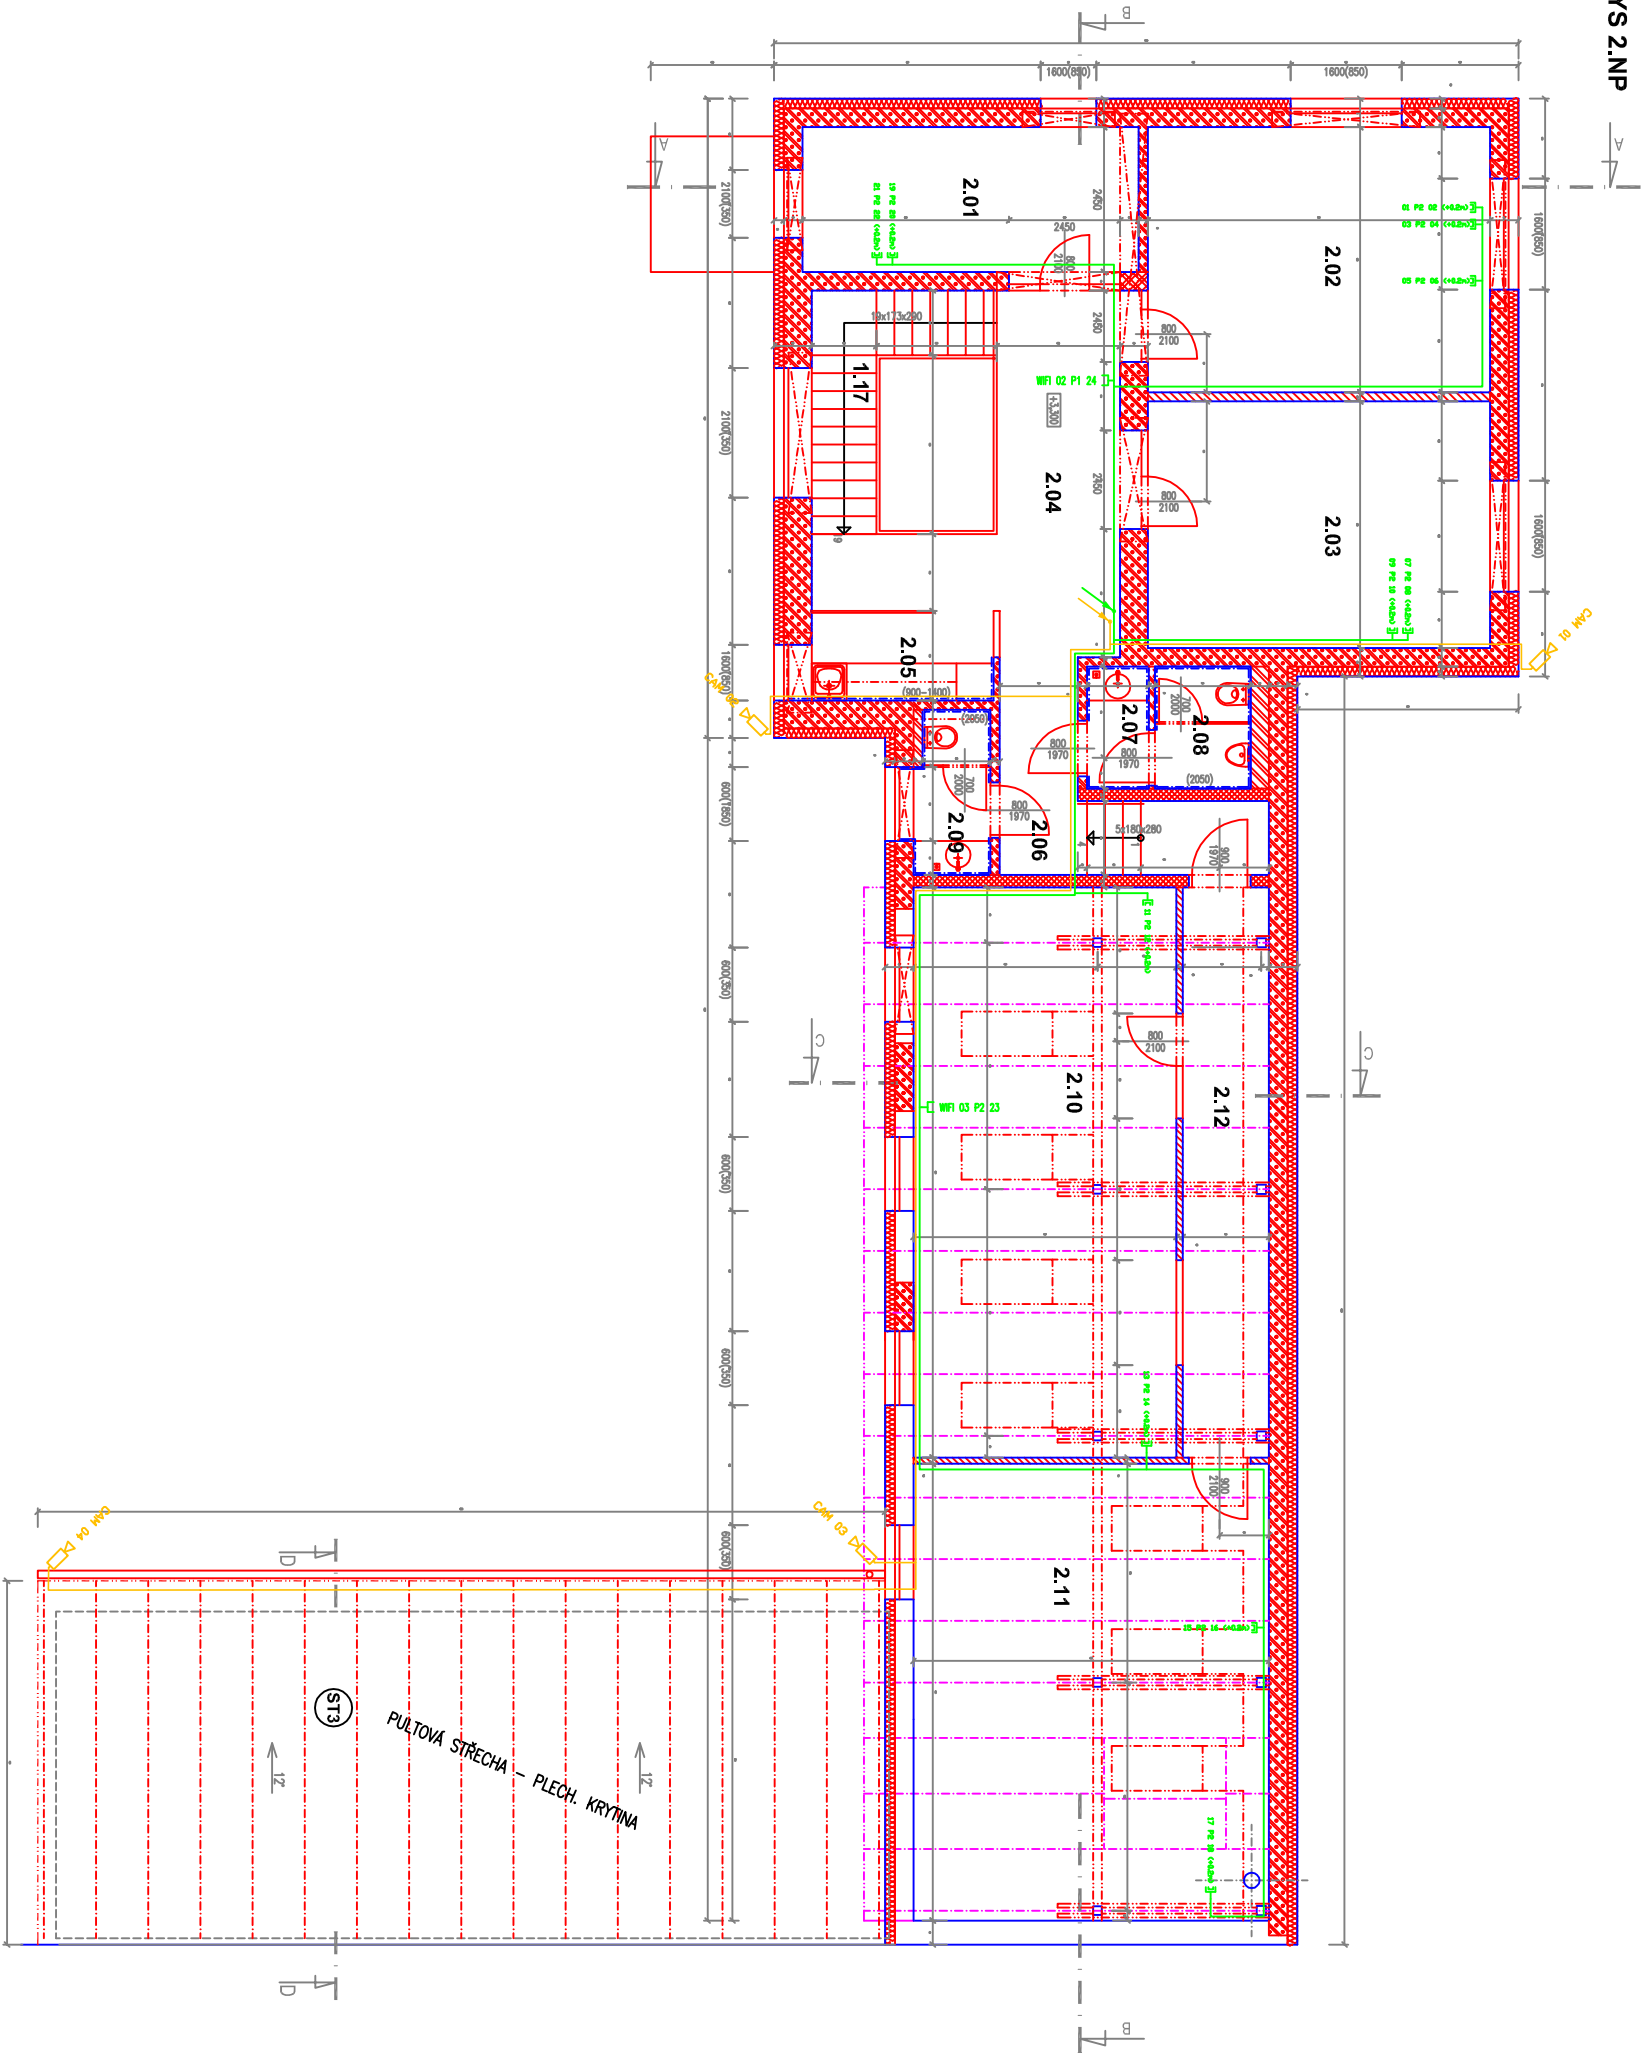

- DR DATOVÝ ROZVADĚČ
- 1xR4/45 DATOVÁ ZÁSUVKA 1xR4/45
- 2xR4/45 DATOVÁ ZÁSUVKA 2xR4/45 V PODLAHOVÉ KRAJICI
- 2xR4/45 DATOVÁ ZÁSUVKA 2xR4/45
- PIR DETEKTOR
- ÚSTŘEDNÁ EZS
- DETEKTOR MEZNÍCH TEPLOT
- OPTOKOUKOVÝ HLASIČ
- ČIDLO ROZBITÍ SKLA
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- ZVONKOVÉ TABLO
- KLAVESNICE EZS
- BEZDRÁTOVÁ ČTEČKA PŘÍPRAVA
- PIR ČIDLO STROPNÍ
- PIR DETEKTOR S DOSAHEM 21x21m
- IP KAMERA
- STOUPAJOUCÍ/KLESAJÍCÍ VEDENÍ

ZODP. PRŮJ.	Michal Raška	DATUM	03/2016	PROJEKCE - Michal Raška	
PROJEKTANT	Michal Raška	MĚŘÍTKO	1:100		
VYPRACOVAL	Michal Raška	ZAK. Č.	16-S0044		
INVESTOR	CLIMART, spol.s r.o., Ruská 43, 703 00 Dstr. Vlt.	STUPEŇ	DPS		
AKCE	REKONSTRUKCE BUDOVY A PŘÍSTAVBA ZA ÚČELEM VYTVOŘENÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR SPOLČNOSTI CLIMART, spol. s r.o.			VÝKRES	VÝTISK
ČÁST	D1.4a - Slaboproudé instalace			03	
DBSAH	PŮDORYS 2.NP				