


CN 22-6092 M
IVAR.DS346



CN 22-6072 M
IVAR.DS346

LEGENDA :

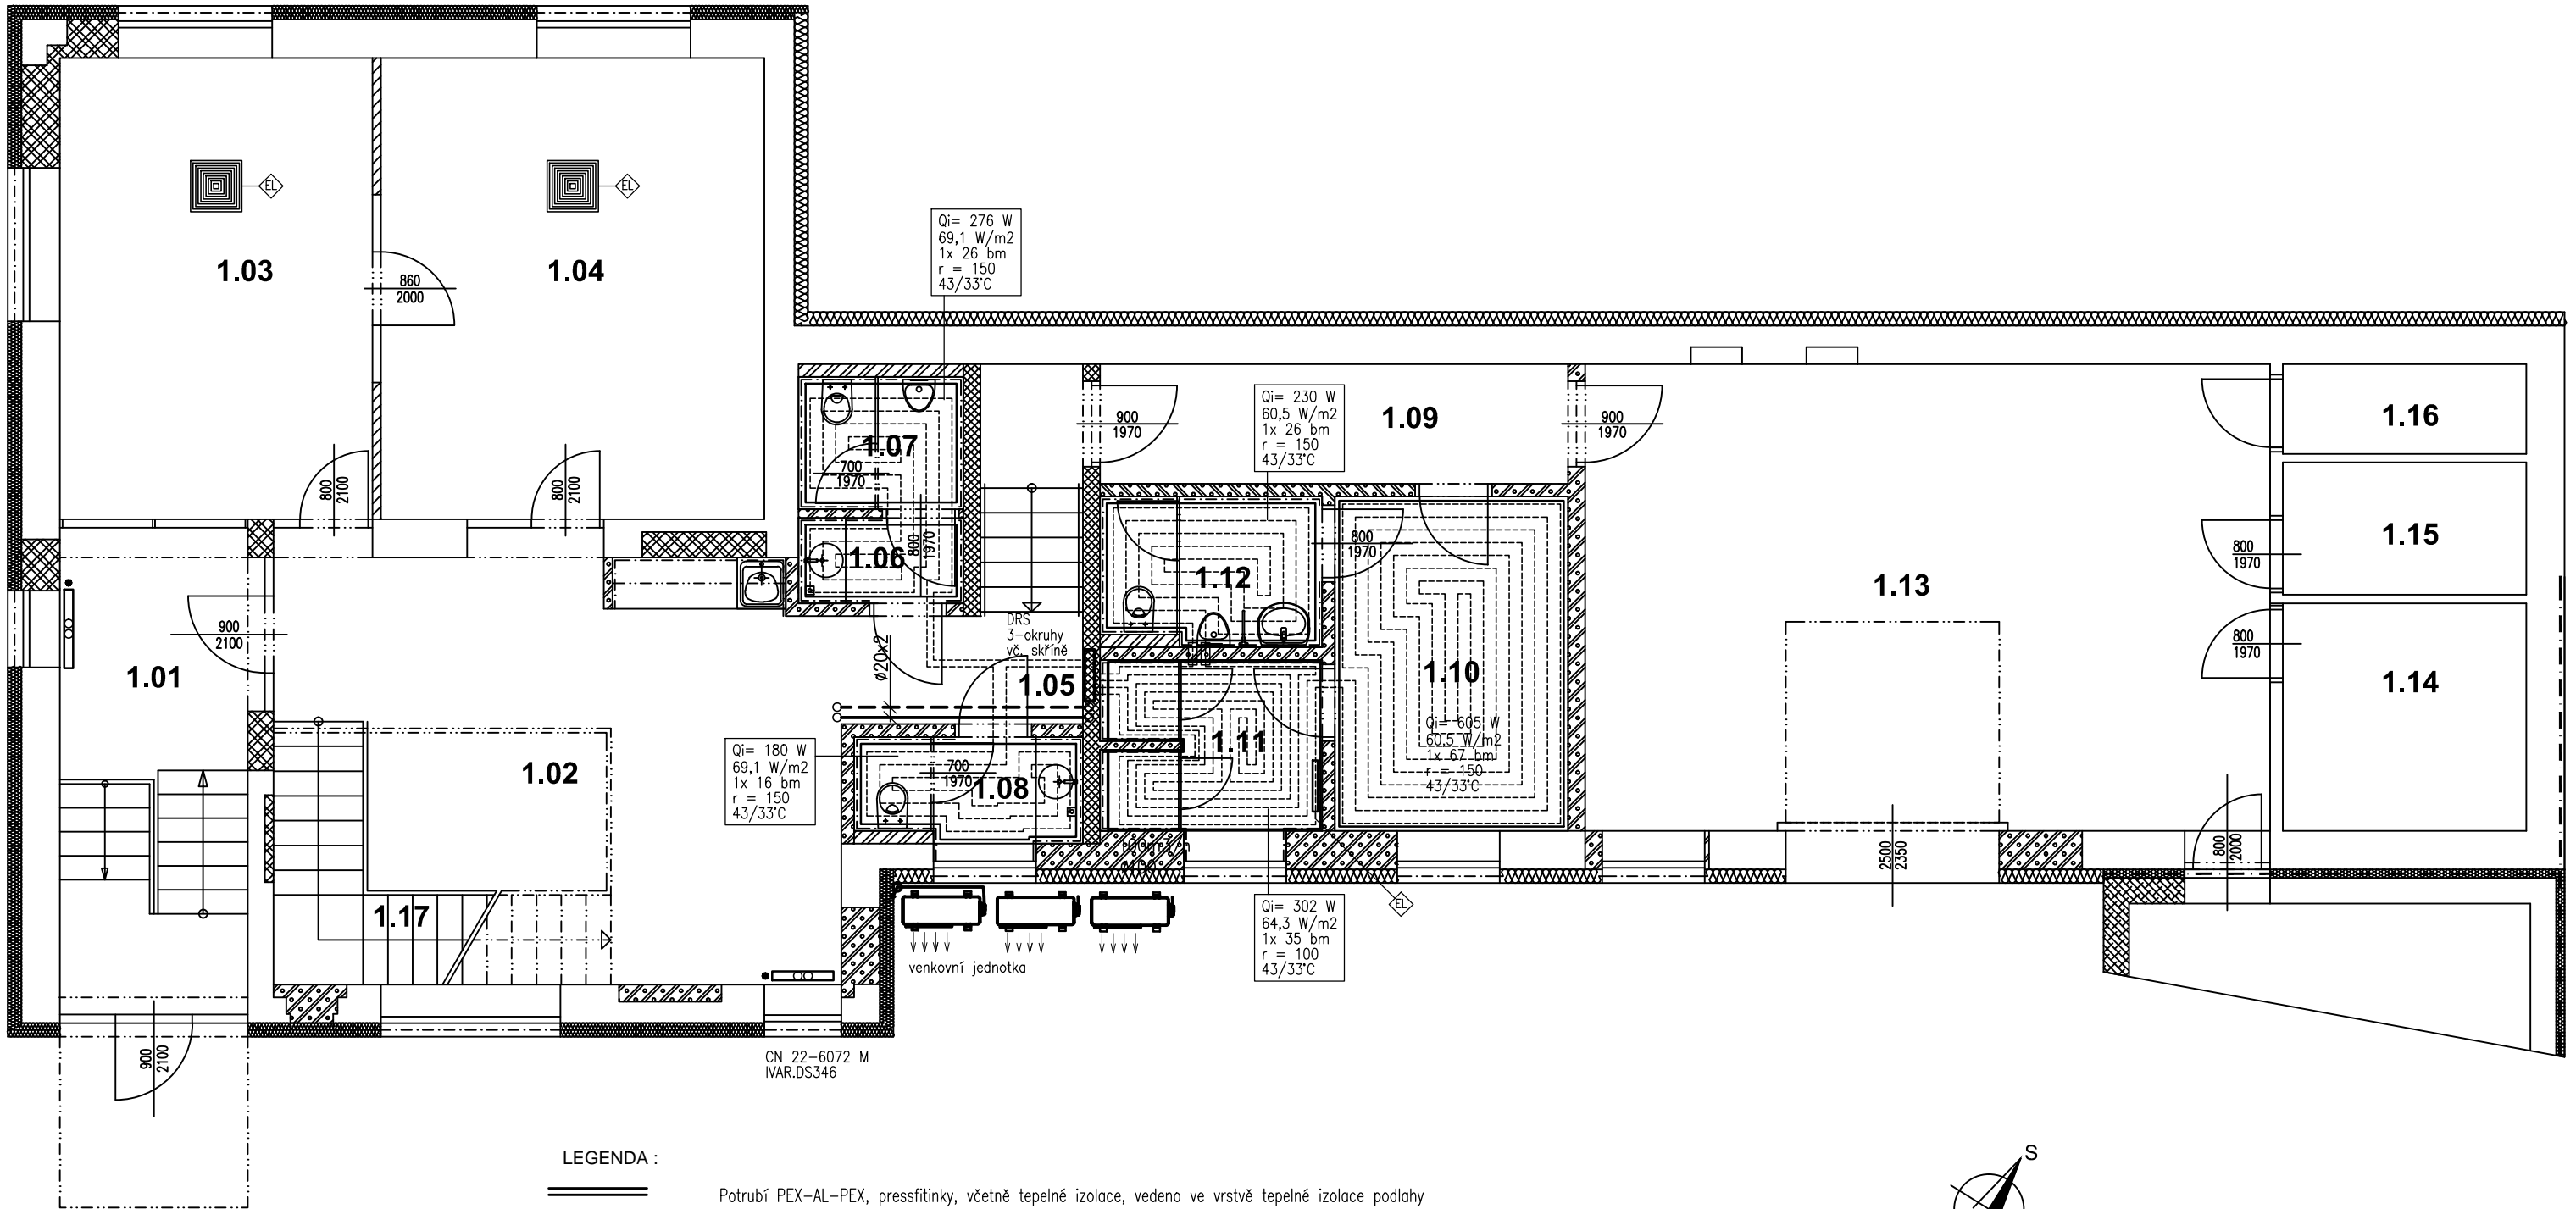

Potrubí PEX-AL-PEX, pressfitinky, včetně tepelné izolace, vedeno ve vrstvě tepelné izolace podlahy




Otopné těleso ocelové deskové, se středovým připojením, dle specifikace
M-ventil pro OT se středovým připojením vč. termostatické hlavičky

DRS
3-okruhy
vč. skříně



Sestava rozdělovač / sběrač, vč. podmítkové skříně, PN 10, T = +120 °C, materiál mosaz OT 58,
sestava osazena uzavíracími ventily a regulačními šroubeními včetně konzoly, kulovými uzávěry
se šroubením na vstupu/výstupu a ukončením rozdělovače/sběrače s automatickým odvzdušňovacím
ventilem, otočným vypouštěcím ventilem, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti




Nástěnný el. topný panel



Stropní el. topný panel

DETAIL NAPOJENÍ OT



autorizace : paré:

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--|--|
| autor: Ing. Marek Milata Bernartice nad Odrou 300 741 01 Bernartice nad Odrou marekmilata@seznam.cz | | | investor: Climart s.r.o. Ruská 43, Vítkovice Ostrava | |
| kreslil: | Ing. Marek Milata | | akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 872/11 na ulici Bivojova 872/11 Ostrava, Vítkovice parc.č.: ... | |
| HIP: | Ing. Luděk Metelka | | | |
| zodp.projektant: | Ing. Marek Milata | | výkres: Půdorys 1.NP | |
| stupeň : | Dokumentace pro provedení stavby | | zak.č.: 03015 | |
| měřítko: 1:75 | datum: 07/2015 | formát: 2xA4 | vykr.č.: F1.4.a - 02 - 03 | |