

SOUSTAVA

3NPE~50Hz 400V / TN – S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
PODLE ČSN 33 2000-4-41
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Skříň 600x600x250mm

Krytí IP65


Rozvaděč bude usazen v pilíři 0,6m nad zemí

INVESTOR :	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		
SÍDLO:	Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1		IČO: 00064581 DIČ: CZ 00064581
AKCE :	JM I - UKONČENÍ CENTRÁLNÍHO PARKU - ETAPA 0006-ZÁPAD VYBRANÁ ČÁST 2013		
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM :	05/2013
PROJEKT :			


ČÁST DOKUMENTACE :

SO 03.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ZHOTOVITEL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	RAZÍTKO	PARÉ	
	VYPRACOVAL :			
VÝKRES:	ROZVADĚČ RV02		MĚŘÍTKO :	ČÍSLO VÝKRESU : SO 03.1.03




3NPE~50Hz 400V/TN-S

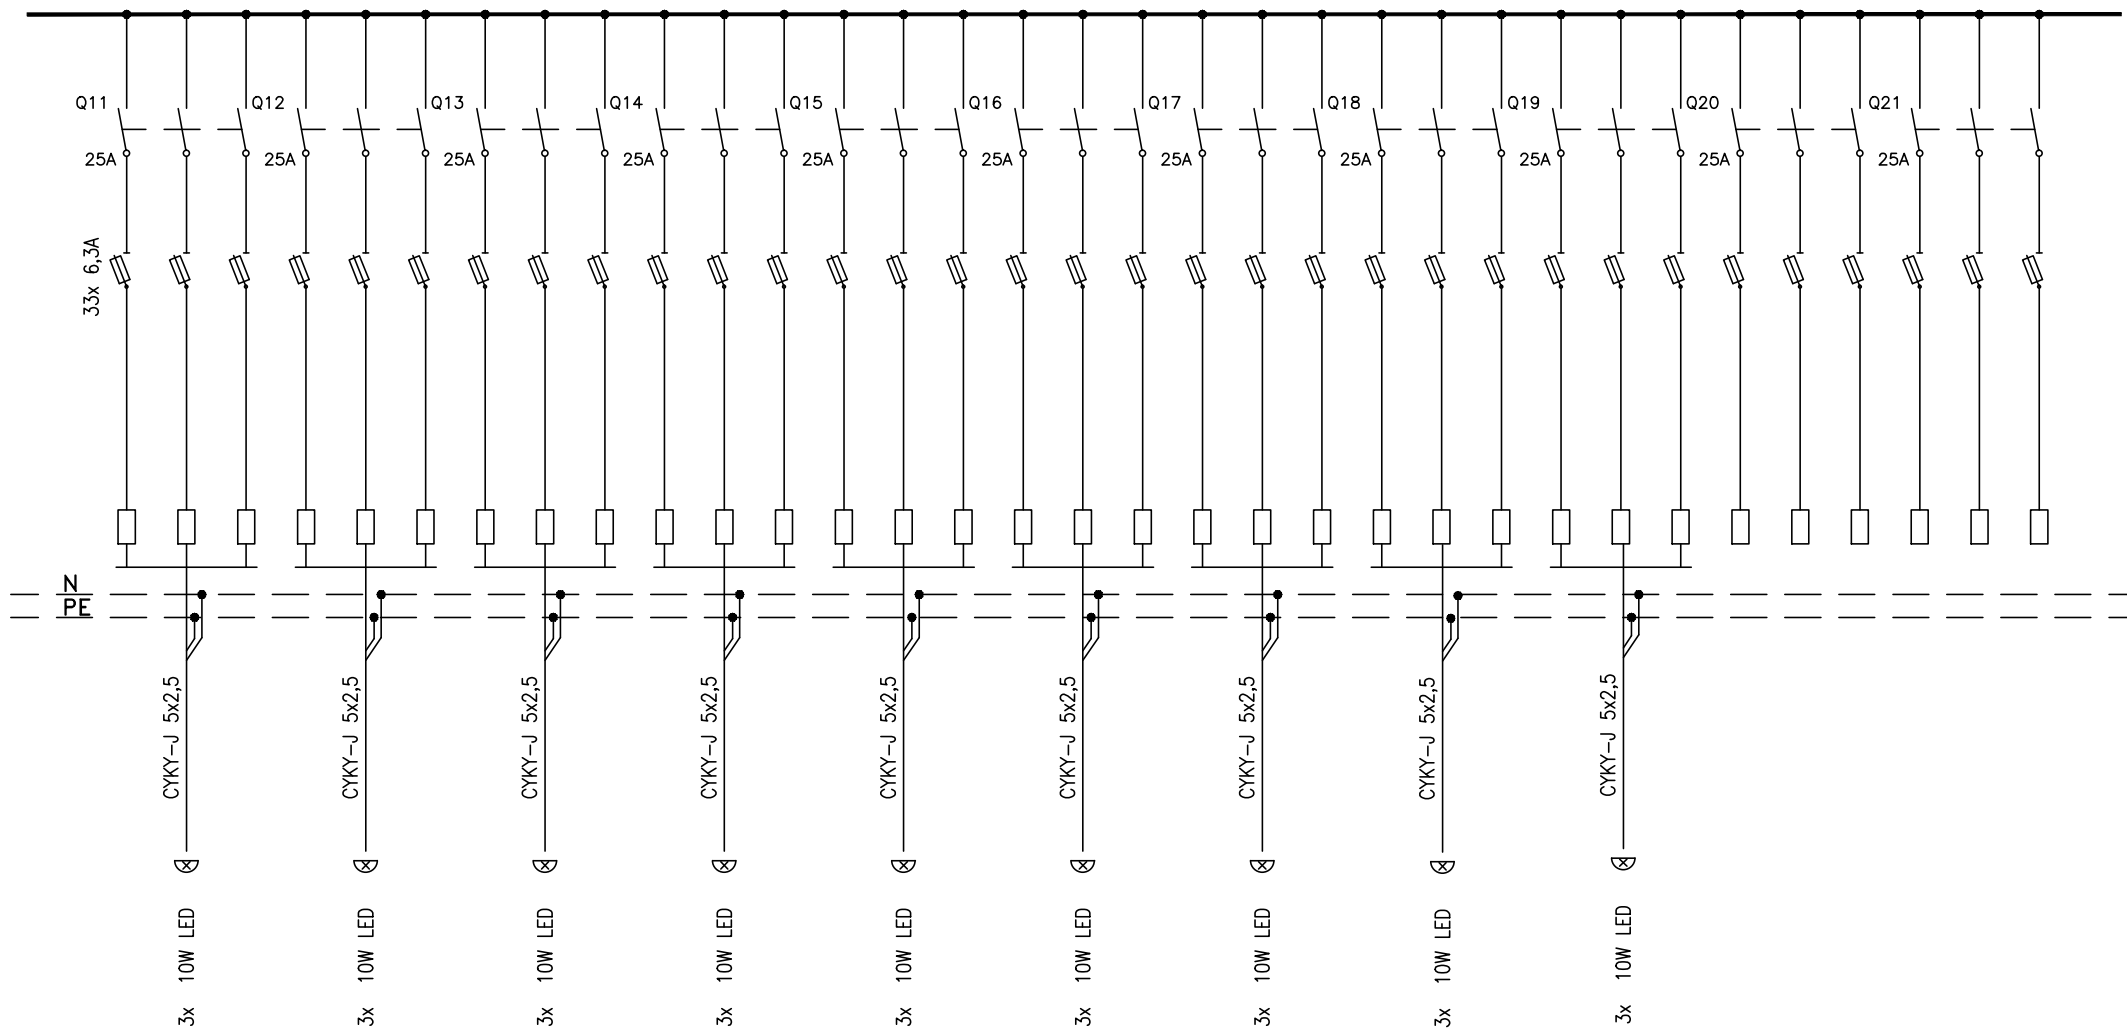

2 rezervní vývody pro osvětlení "střední cesty"

3NPE~50Hz 400V/TN-S

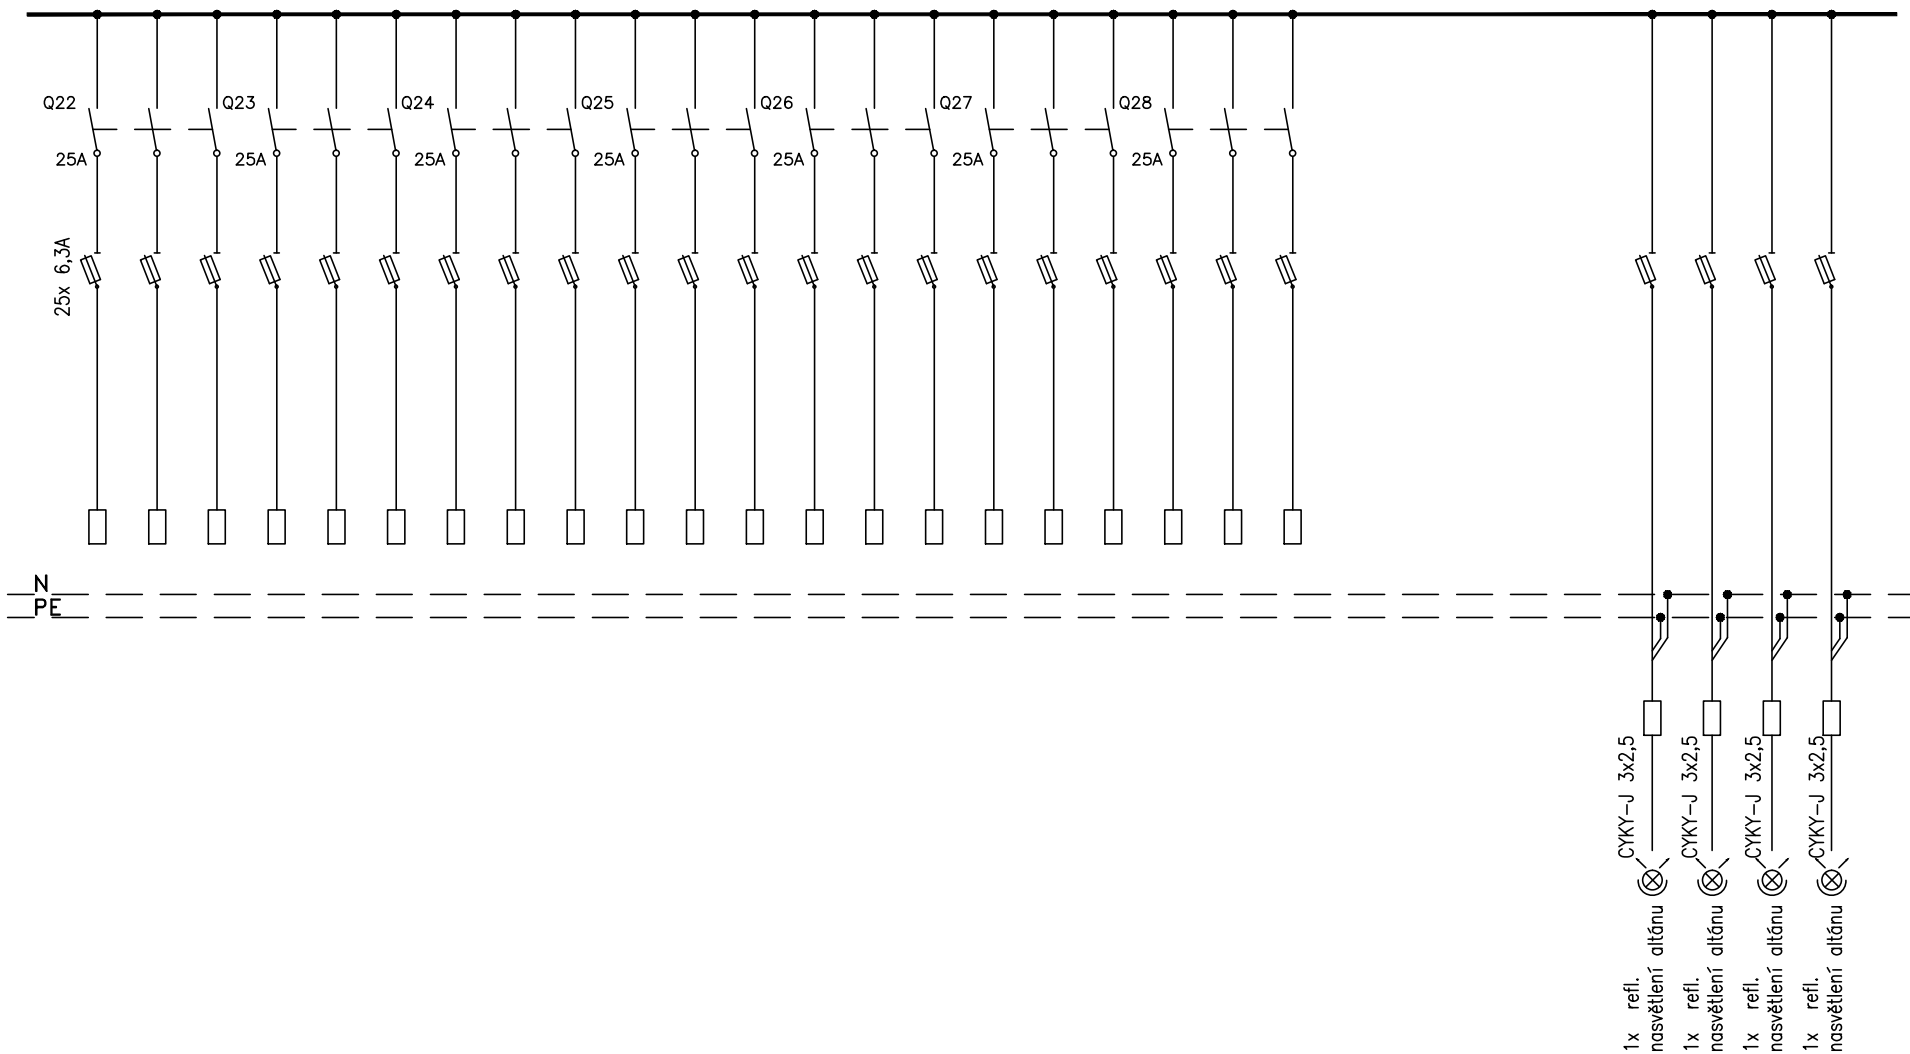

7 rezervní vývodů pro osvětlení "střední cesty"