

# Zásady organizace výstavby

## Obsah:

1.	CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ .....	2
2.	STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, ÚDAJE O POZEMCÍCH.....	2
3.	ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.....	2
4.	NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY .....	4
5.	OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO PROVOZU .....	5
6.	MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE.....	5
7.	NAKLÁDÁNÍ S ODPADY .....	6
8.	PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ .....	7
9.	POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ.....	7
10.	NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY .....	7
11.	PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ .....	10
12.	PŘEDÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ .....	10
13.	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ.....	10

## 1. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště

Stavba se nachází v intravilánu města Hodkovice nad Mohelkou na katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou (640344). Stávající konstrukce lávky převádí pěší přes tok Mohelka.

Oprava lávky a navazující místní komunikace, bude probíhat za vyloučení pěší dopravy (lávka není určena k přejezdu vozidel). Během stavby budou pěší využívat mostní objekt v ulici Poštovská, který je ve vzdálenosti cca 80m od lávky ve směru toku.

Před zahájení opravy bude na přilehlých komunikacích osazeno provizorní dopravní značení dle přílohy DIO.

Zařízení staveniště se předpokládá na uzavřených předpolích lávky. Veškerá povolení jsou v režii vybraného zhotovitele.

Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru nedotčeném stavbou (bude upřesněno před započítáním stavebních prací investorem a zhotovitelem). Po skončení prací bude území uvedeno do původního stavu.

V prostoru určeném pro potřeby zařízení staveniště bude (v případě potřeb dodavatele na jeho náklady) situována šatna, hygienické WC a skladovací plocha. Opatření proti případnému odcizení materiálů určených pro potřeby stavby budou řešena samostatně dodavatelem stavby.

Rozsah zařízení staveniště je návrhem projektanta bez znalostí možností a kapacit konkrétního vybraného dodavatele stavby a je nutné ho upřesnit zástupcem investora za účasti vybraného dodavatele stavby.

## 2. Stanovení obvodu staveniště, údaje o pozemcích

Obvod stanoviště a dotčené pozemky jsou definovány v záborovém elaborátu.

Stavba bude probíhat na pozemcích na katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou (640344):

<b>p.č. 1077</b>	město Hodkovice nad Mohelkou
<b>p.č. 783</b>	Povodí Labe s.p.
<b>p.č. 1639/1</b>	ŘSD ČR

## 3. Zásady návrhu zařízení staveniště

S ohledem na rozsah stavby je uvažováno se zřízením provozního (kancelář, šatna) a hygienického (WC) zařízení staveniště. Provozní a hygienické zařízení staveniště slouží provozním a hygienickým potřebám osob pracujících na stavbě (WC, šatna apod.).

Provozní a hygienická zařízení staveniště doporučuji vystavět během úvodních prací, kdy je na stavbě malé množství pracovníků.

Rozsah hygienického zařízení staveniště se navrhuje podle předpokládaného počtu pracovníků (upřesní vybraný dodavatel).

Obecně by šatny a umývárny měly být zřízeny na stavbě, kde pracuje alespoň sedm pracovníků, jestliže nejsou ubytováni přímo na pracovišti, a to vždy odděleně pro muže a ženy. Jejich vzdálenost od místa pracoviště by měla být maximálně 300m. Před vstupem do šaten a umýváren mají být zastřešená místa sloužící k odstranění hrubých nečistot z oděvů a obuvi.

Celková plocha šatny má být navržena takovým způsobem, aby na pracovníka připadalo 1,25m<sup>2</sup> nezastavěné plochy šatny. V případě, že bude šatna užívána při svačinách a v době jídla, je třeba její výměru zvětšit na každého pracovníka o 0,50m<sup>2</sup>.

Minimální světlá výška šaten by pak měla činit 2,30m.

Záchody se budují na každém staveništi, pokud není dána možnost použití jiných, už postavených toalet. Umisťují se u centrálních zařízení (šatny, umývárny), v blízkosti pracoviště tak, aby k nim pracovníci měli co nejbližší přístup. Svými rozměry podléhají záchody tvořící zařízení staveniště stejným hygienickým předpisům jako záchody stálé. Počet musí vyhovovat potřebám obsazení početně nejsilnější směny. Počet záchodů se dimenzuje dle níže uvedené tabulky.

Počet pracovníků	Počet záchodů
do 10 žen	1 sedadlo
30 žen	2 sedadla
50 žen	3 sedadla
80 žen	4 sedadla
> 80 žen	1 sedadlo na každých dalších 30 žen
do 10 mužů	1 sedadlo + 1 mušle
50 mužů	2 sedadla + 2 mušle
100 mužů	3 sedadla + 3 mušle
> 100 mužů	1 sedadlo na každých dalších 50 mužů

Umývárny se obecně navrhují ve stejném objektu a pro stejný počet osob jako šatny. V umýárně má být tekoucí zdravotně nezávadná voda, na každých 15 pracovníků je počítat s alespoň jedním umyvadlem a podlahová plocha umývárny na jednu osobu musí činit nejméně 0,25m<sup>2</sup> (upřesní vybraný dodavatel).

S ohledem na charakter stavby není uvažováno s umývárnou.

Jídelny se na staveništi budují pouze tehdy, jestliže není v blízkosti jiná možnost stravování. Na jednoho strávnicka by měla připadnout plocha o minimální velikosti 1,20m<sup>2</sup>.

Ubytovny se budují pouze v případech, kdy není možné zajistit ubytování v centrálních ubytovnách nebo je staveniště značně vzdálené od obytných míst. Zřizování ubytoven musí být realizováno podle platných hygienických předpisů. Pro případné ubytování je možné využít ubytování v blízkém okolí.

Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob, hrozí zde i pád z výšky do vodoteče, musí být vybaveno základními pomůckami protipožární ochrany a musí být také provozně bezpečné.

Staveniště musí být odděleno od okolního prostoru pomocí oplocení nebo ohrazení.

Dočasné oplocení staveniště se v zastavěném území a v místech se stálým

provozem zřizuje na výšce minimálně 1,8m.

Vjezd a vstup do oploceného staveniště se umísťuje v návaznosti na veřejnou nebo příjezdovou komunikaci. Místo musí být dostatečně přehledné a bezpečné, šířka vjezdových bran činí 3,6-4,2m. Všechny vstupy a vjezdy se označují výstražnými tabulkami s textem „Nepovolaným vstup zakázán“.

Zásady pro umístění materiálu:

a) Umístění skládky materiálu na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu podle naplánovaného postupu prací

b) Plochy pro skladování materiálu se umísťují co nejbližší k místu zabudování tohoto materiálu, aby nepřekážely provozu na staveništi a tak, aby rozmístění odpovídalo postupu práce

c) Skladovaný materiál musí být uskladněn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita. Kvalita skladovaného materiálu se nesmí během skladování zhoršit.

Sypký materiál – volně ložený materiál se ukládá do přirozeného sklonu tak, aby nedocházelo k jeho sesouvání. Pokud se tento materiál odebírá ručně, může být uložen do maximální výšky 2m

Sypký materiál (dodávaný v pytlích) – se ukládá do uzavřených skladů. Pokud se s ním manipuluje ručně, smí být ukládán jen do výšky 1,5m, pokud je použita pro manipulaci mechanizace je maximální výška uložení 3m

Kusový materiál pravidelných tvarů – se smí skladovat do výšky 1,8m

Kusový materiál nepravidelných tvarů – se smí skladovat do výšky 1,0m

Materiál na paletách – se smí skladovat do výšky 2,0m

Prefabrikáty – se ukládají na podložky z tvrdého dřeva, mezi jednotlivé prvky ve figuře se vkládají podložky z měkkého dřeva svisle nad sebou

d) Mezi jednotlivými skládkami nebo figurami prefabrikátů je třeba zajistit bezpečný průchod, široký nejméně 0,75m, čela figur prefabrikátů musí být od sebe vzdálena alespoň 1,2m

e) Nebezpečné kapalně látky musí být uloženy v uzavřených obalech vyhovujících doporučení výrobce, musí být umístěny v uzamykatelném skladu apod.

f) vymezená plocha pro umístění zařízení staveniště musí být po ukončení stavebních prací uvedena do původního stavu

## 4. Návrh postupu a provádění výstavby

1. Ověření výskytu IS a jejich vytýčení + příp. ochrana dle pokynů příslušného správce.
2. Osazení provizorního dopravního značení.
3. Ochrana lip na levobřežním předpolí - koruny.
4. Demolice stávající lávky, včetně zábradlí, levobřežní bet.opěry, pravobřežní panelové rovnaniny, části stávající zdi za panelovou rovnaninou a části regulační zdi vpravo.
5. Provizorní převedení toku od opěry - zřízení hrázek z pytlů plněných pískem, včetně případného čerpání.
6. Ochrana lip na levobřežním předpolí – během výkopových prací.
7. Výkopové práce pro provedení spodní stavby, včetně odstranění kamenných patníků vlevo.
8. Podkladní vrstvy SS.
9. Betonáž SS, včetně osazení kotevních trnů a KARI sítí u obou

- povrchů.
10. Nátěr bet. ploch proti zemní vlhkosti.
  11. Osazení první vrstvy gabionových křídel.
  12. Betonáž úložných prahů, včetně armatury a osazení spřahujících kotevních trnů s NK.
  13. Osazení lepenkových ložisek.
  14. Provedení NK, včetně armatury.
  15. Provedení přímopochozí izolace, včetně posypu křemičitým pískem.
  16. Provedení rubové drenáže, včetně vyústění.
  17. Osazení zábradlí na lávce, včetně PKO.
  18. Osazení druhé vrstvy gabionových křídel, včetně patek pro osazení zábradlí mimo lávku.
  19. Provedení hutněného zásypu po vrstvách o max. tl. 300mm.
  20. Očištění regulačních zdí tlakovou vodou a hloubkové přespárování.
  21. Osazení betonových obrub.
  22. Provedení betonových patek pro osazení zábradlí mimo lávku.
  23. Osazení příčného odvodnění (bet.žlab s roštem) na levobřežním předpolí, včetně napojení vyústění.
  24. Provedení živičné vrstvy vozovky, včetně podkladních vrstev a napojení na stávající komunikace.
  25. Znovuosazení 3ks kemenných patníků.
  26. Provedení výplně spár za NK a řezané spáry v místě napojení na sil. III/28713, včetně zalití asfalt.modifik. zálivkou.
  27. Provedení těžkého kamenného zásypu v místě vyústění rubové drenáže a příčného odvodnění.
  28. Dokončující práce, včetně terénních úprav.
  29. Odstranění provizorního dopravního značení.

Předpokládaná doba výstavby: 07-10/2016  
Zahájení výstavby upřesní investor.

## 5. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu

Takové objekty se v rámci této stavby nevyskytují. Stavba bude do provozu předávána najednou jako celek.

## 6. Možné napojení na zdroje

Vzhledem k poloze stavby lze počítat s možností využití stávajících vedení k napojení staveništní mechanizace. V případě potřeby si zhotovitel zajistí elektrocentrálu.

Pro staveništní provoz je třeba voda:

- užitková (činnosti, stavební stroje, sociální zařízení)
- pitná
- požární

Potřebné množství a druh vody pro jednotlivé činnosti zajistí vybraný dodavatel. Využívání vody z vodoteče jako záměsové vody nepřichází v úvahu. Záměsová voda bude zajištěna formou mobilních rezervoárů nebo ze specializovaných vozidel v prostoru stavby/staveniště dle výše uvedených podmínek. Pitná voda pro pracovníky stavby bude zajištěna formou mobilních rezervoárů. Vodu z vodotečí lze využít pro požární účely staveniště a pro případné očištění vozidel.

V rámci staveniště je nutné vždy zajistit odvedení srážkové vody mimo prostor stavby/staveniště. Při čištění vozidel apod. nesmí dojít k úniku odpadní vody do stávající vodoteče (důvodem je přítomnost ropných látek apod.). Lze řešit formou mobilní čistírny.

Zásobování stavby elektrickou energií si zajistí vybraný dodavatel.

Pro zásobování staveniště elektrickou energií je uvažováno s mobilní elektrocentrálou.

Napojení staveniště na telekomunikaci bude zajištěno formou mobilních telefonů. Napojení na stávající sdělovací kabely (telekomunikace) se s ohledem na charakter a dobu výstavby nepředpokládá.

## 7. Nakládání s odpady

Dle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.503/2004, kterou se stanovuje Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, atd., a vyhlášce 351/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů je provedeno zařídění odpadů, které vzniknou při realizaci této stavební akce a určeno, jak budou tyto odpady likvidovány.

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a povinnosti státní správy a právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. Povinností investora stavební akce je zabezpečit veškeré nakládání s odpady podle výše uvedeného Zákona č.106/2005 Sb. a navazujících vyhlášek. Státní správu v oblasti nakládání s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně příslušný stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního prostředí.

Každý původce odpadů je mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při realizaci této stavby zneškodní původce odpadu – zhotovitel stavby v rámci svého programu o likvidaci odpadů. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat dle katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, je povinen zajistit zneškodnění odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložením na skládku, spálení aj.). Dále je původce odpadů povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadů a způsobu nakládání s tímto odpadem.

V souladu se zákonem č.185/2001 Sb., O odpadech jsou odpady zaříděny dle Katalogu odpadů, vyhláška MŽP č.381/2001 Sb. do následujících kódů:

Katalogové číslo	Název druhu odpadu	Kategorie	m.j	Množství
17 01 01	Beton	O	m3	dle výkazu výměr
17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	N	m3	-
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	m3	dle výkazu výměr
17 04 05	Železo a ocel	O	t	dle výkazu výměr
17 02 01	Dřevo	O	m3	-
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	N	m3	dle výkazu výměr

## 8. Přístupy na staveniště

Přístup na staveniště bude umožněn po stávající komunikaci (místní komunikace ul. Mlýnská a sil. III/28713). Umístění zařízení staveniště a případné provizorní skládky materiálů stavby bude navrženo v prostoru nedotčeném stavbou (bude upřesněno před započítáním stavebních prací investorem, dodavatelem a vlastníkem pozemku).

V případě znečištění vozovky vozidly stavby je dodavatel stavby povinen neprodleně zajistit očištění vozovky (např. kropením, kropicím vozem apod.).

## 9. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště

Pro zabezpečení ochrany staveniště doporučuji zhotoviteli staveniště opatřit provizorním oplocením.

## 10. Návrh řešení dopravy během výstavby

Rekonstrukce lávky bude probíhat za kompletní uzavírky lávky pro pěší (lávka neslouží pro přejezd vozidel). Před a za rekonstruovanou lávkou bude osazeno provizorní dopravní značení dle přílohy DIO. Pěší budou využívat most v ul. Poštovská, který je ve vzdálenosti cca 80m pod lávkou (ve směru toku), příp. lávku cca ve vzdálenosti cca 230m pod lávkou (ve směru toku).

Předpokládaná doba výstavby cca 3 měsíce.

Pro dopravní značení bude užito dopravních značek základního rozměru, barvy a provedení dle ČSN 01 8020. Jejich osazení musí odpovídat platným „Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65) a „Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – Technické podmínky II. vydání“ (TP 66).

Před zahájením prací bude návrh opatření odsouhlasen s DI PČR.

### 10.1. Provizorní – po dobu opravy mostu

Předpokládá se provádění opravy za kompletní uzavírky části dané místní komunikace ul. Mlýnská.


Na sil. III/28713 bude provedeno zúžení jednoho jízdního pruhu při řízení dopravy pomocí provizorních dopravních značek. Dopravní opatření dle schématu **B/1** – standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením, které bude na obou koncích lávky doplněno, z důvodu využití lávky jen pro pěší provoz, provizorním svislým dopravním značením **B30** Zákaz vstupu chodců, dle TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Před otevřením výkopu bude na sil. III/28713 i na místní komunikaci (ul.Mlýnská) osazeno provizorní betonové svodidlo.

### 10.2. Přechodné dopravní značení – schéma B/1 + doplnění

Typ	Ks	Popis
A15	2	Práce
Z4a	5	Směrová deska levá
S7	6	Přerušované žluté světlo
B30	2	Zákaz vstupu chodců
Z2	4	Zábrana pro vyznačení uzavírky


### 10.3. Přehledná situace





## 10.4.Schéma B/1

SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI

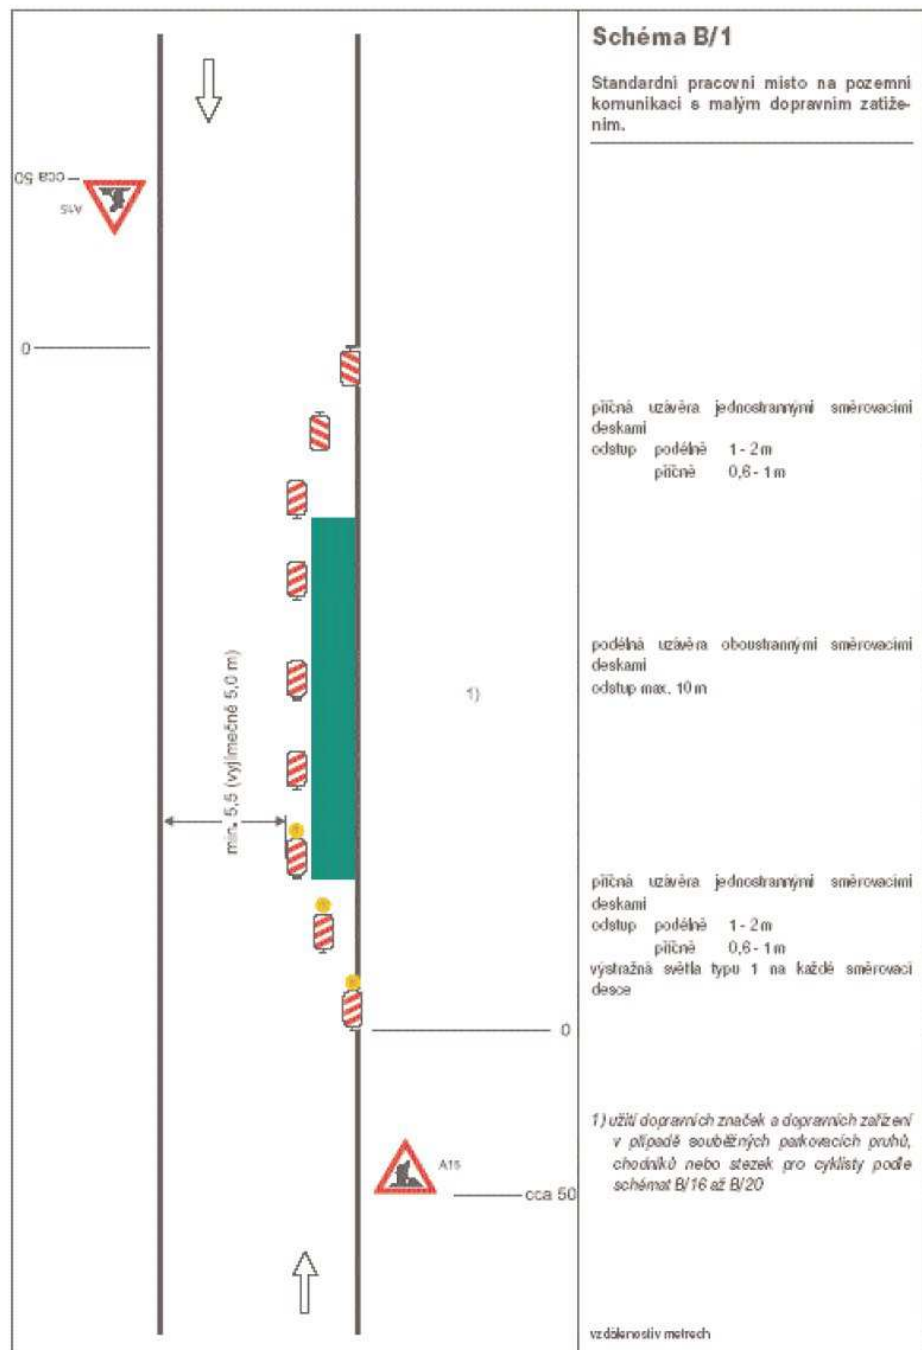

## 11. Přehled budoucích vlastníků a správců

Vlastníkem objektu SO 202 bude investor, tj. město Hodkovice nad Mohelkou.

## 12. Předání stavby do užívání

Hotová stavba bude převzata až po kompletním dokončení a předání dokumentace DSPS.

## 13. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků stavby.

Stavební práce budou prováděny pouze v denní době od 7.00 do 21.00 hod. v souladu s požadavky nař. vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro minimalizaci vlivu hluku budou používány příp. bourací mechanismy pouze v pracovní dobu, tj. od 7.00 do 15.30 hod. eventuálně krátkodobé prodloužení času bourání bude dohodnuto s TDI.

Veškeré odpady vzniklé během stavby budou tříděny a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem a o vzniklých odpadech a způsobech nakládání s nimi bude původcem odpadu vedena průběžná evidence. Tato evidence a doklady o nakládání s odpady budou archivovány a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, případně ke kontrole v průběhu realizace stavby.

V průběhu stavby budou dodrženy zásady ochrany dřevin ( ČSN 83 90 61) v okolí staveniště, tj. v kořenovém prostoru provádět výkop ručně ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene, kořeny a příp. větve zaříznout rovným řezem, rány ošetřit fungicidními přípravky, zajistit ochranu stromu před mechanickým poškozením. Dále dodržovat zásady obecné ochrany živočichů (§5, odst. 3, zákona) na staveništi.

Opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků stavby

Realizace stavby je podmíněna případnými požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí, příslušných úřadů, institucí (zajišťuje dodavatel stavby).

Dodavatelé stavebních prací musí při stavbě respektovat všechny platné předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, předpisy týkající se prací s trhavinami a prací v ochranných pásmech inženýrských sítí. Pracovní místo bude označeno dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými ČSN a odpovídá ustanovením o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Projekt předpokládá a umožňuje svým řešením dodržet ustanovení vyhlášky ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích; o technických požadavcích na výrobky; dále Zákoník práce a Stavební zákon.

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci, případně odlišná řešení navrhovaná dodavatelem stavby budou konzultována s projektantem a

investorem.

Stavba musí být prováděna odborně proškolenými pracovníky za dodržování bezpečnosti práce.

Vedením stavby může být pověřena jen osoba s příslušnou autorizací.

Pro případné oplocení staveb, ale i zajištění výkopu či dočasných skládek materiálu, platí nutnost jejich vyznačení zábranami. Oplocení nebo zábrany musí být pevné a barevné kontrastní (plné kontrastně provedené ohrazení staveniště).

Při provádění veškerých stavebních prací a činností se bude dodavatel stavby řídit příslušnými ČSN a TP.

Před započítím stavebních prací nutno vytýčit průběh stávajících IS včetně povrchových a podpovrchových znaků (šoupě, poklop apod.). Stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech stávajících IS dle požadavků příslušných správců IS a souvisejících zákonů.

V Jablonci n.N., březen 2016

Vypracovala: Ing. Radka Louthanová