


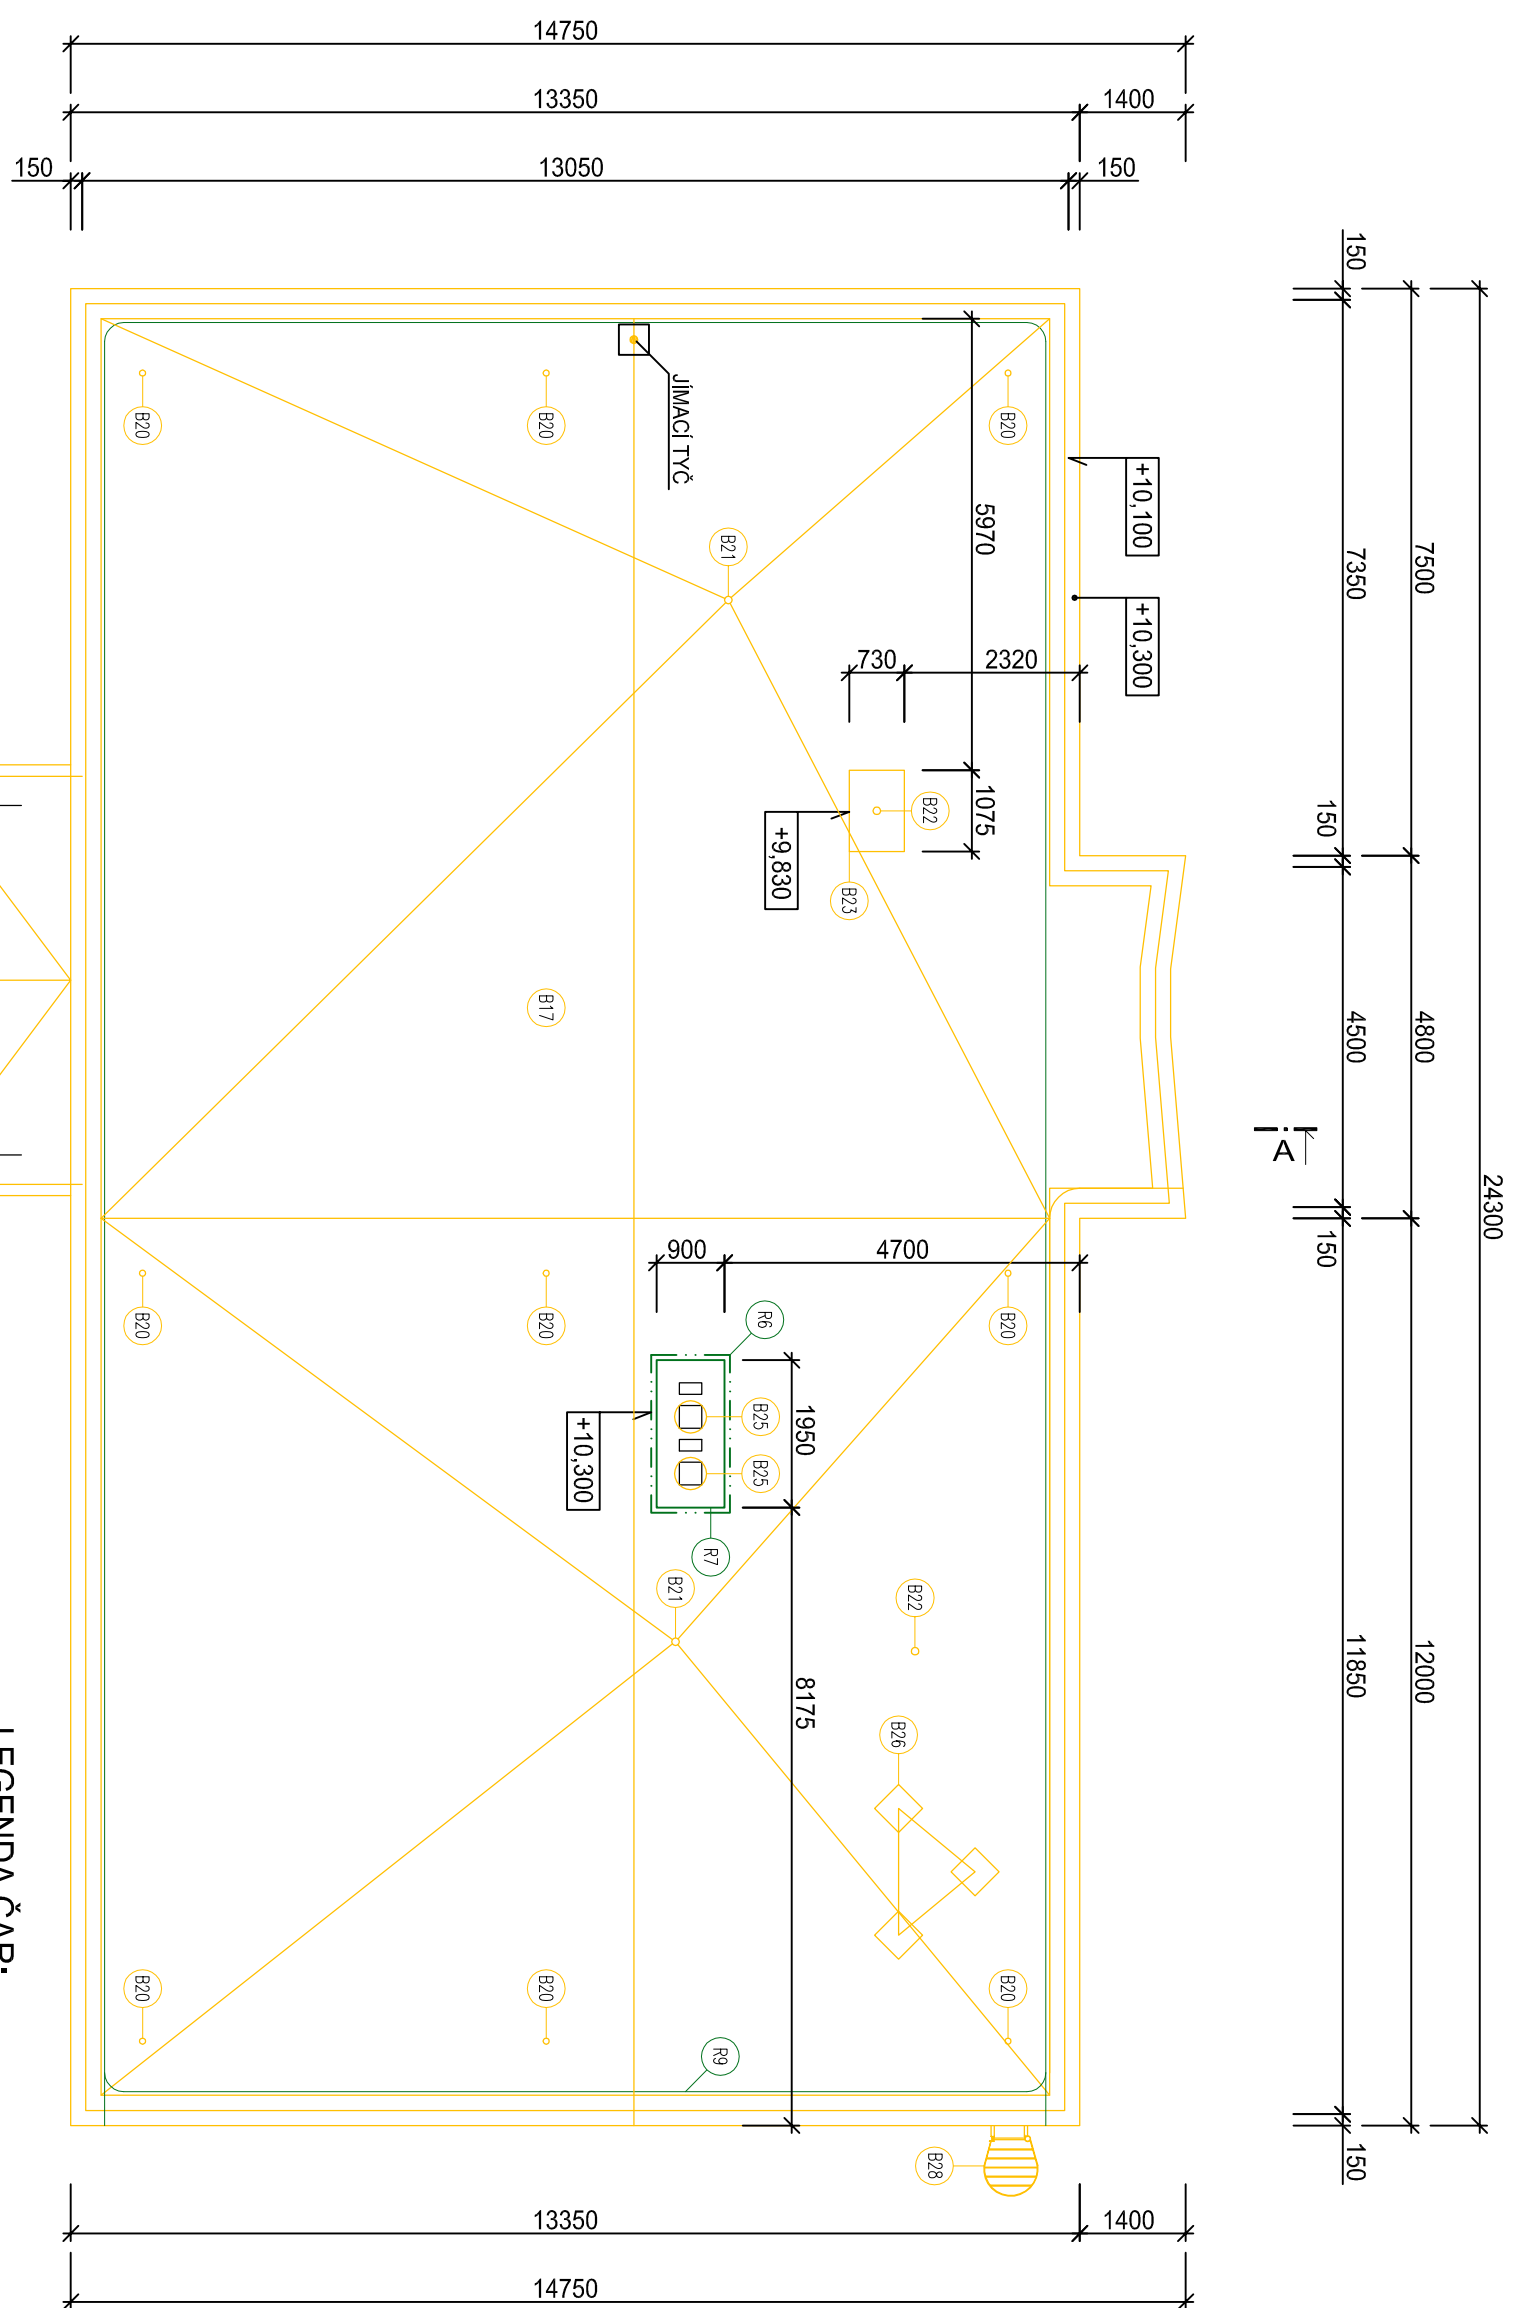

LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ:

B20	OSTRAVENÍ VETŘACÍCH KOMINKŮ STŘEŠNÍ Z 81 mm VÝŠKA A WD STŘEDNÍ 280 mm
B21	DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ VÝPSTI
B22	DEMONTÁŽ VETŘACÍCH KOMINKŮ ODPADNINO POTRUBÍ
B23	OSTRAVENÍ HYDROIZOLACE OR. EPOXYJAL. BETONOVÉ DESKY VETŘACÍ SÁČTY
B24	OSTRAVENÍ KROVNÝCH VÁLCOV LLAUC
B25	DEMONTÁŽ KROVNÝCH VÁLCOV STOLŽAN A Č. PÁŤNÍCH BETONOVÝCH BLUKŮ
B26	DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU NA FASÁDE
B27	OSTRAVENÍ PODPÍRACÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKŮ Č. Z. PÁŤVY O ROZMĚRECH 0,8 x 0,8 x 2,05 m
B28	OSTRAVENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA STŘIŠNÍ DESCE - NÁSP. SKLÁNY L. 150,250 mm; WD 100,250 mm; H2+H3 100,250 mm; WD VSTAVY VETŘACÍCH KOMINKŮ 2,20 m; WD DVOUDVOŘOVÝ CHLAD. P. 1,20 m; WD VSTAVY VETŘACÍCH KOMINKŮ 2,20 m; WD HYDROIZOLAC. SOUVISITELN. Z. P. 1,20 m; WD. Č. VETŘACÍCH OVLIVŮ SKLAD. 18 mm Č. OCELOVÝMI
B29	OSTRAVENÍ JALCOVÝCH SÍDLY NA BLESKOVODNÉ VÝMĚNĚ JALCOVÝCH VÝST. SPOKŮ - P. 1,20 m
B30	OSTRAVENÍ VETŘACÍCH KOMINKŮ STŘEŠNÍ Z 81 mm VÝŠKA A WD STŘEDNÍ 280 mm
B31	DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ VÝPSTI
B32	DEMONTÁŽ VETŘACÍCH KOMINKŮ ODPADNINO POTRUBÍ
B33	OSTRAVENÍ HYDROIZOLACE OR. EPOXYJAL. BETONOVÉ DESKY VETŘACÍ SÁČTY
B34	OSTRAVENÍ KROVNÝCH VÁLCOV LLAUC
B35	DEMONTÁŽ KROVNÝCH VÁLCOV STOLŽAN A Č. PÁŤNÍCH BETONOVÝCH BLUKŮ
B36	DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU NA FASÁDE
B37	OSTRAVENÍ PODPÍRACÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKŮ Č. Z. PÁŤVY O ROZMĚRECH 0,8 x 0,8 x 2,05 m
B38	OSTRAVENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA STŘIŠNÍ DESCE - NÁSP. SKLÁNY L. 150,250 mm; WD 100,250 mm; H2+H3 100,250 mm; WD VSTAVY VETŘACÍCH KOMINKŮ 2,20 m; WD DVOUDVOŘOVÝ CHLAD. P. 1,20 m; WD VSTAVY VETŘACÍCH KOMINKŮ 2,20 m; WD HYDROIZOLAC. SOUVISITELN. Z. P. 1,20 m; WD. Č. VETŘACÍCH OVLIVŮ SKLAD. 18 mm Č. OCELOVÝMI
B39	OSTRAVENÍ JALCOVÝCH SÍDLY NA BLESKOVODNÉ VÝMĚNĚ JALCOVÝCH VÝST. SPOKŮ - P. 1,20 m
B40	OSTRAVENÍ VETŘACÍCH KOMINKŮ STŘEŠNÍ Z 81 mm VÝŠKA A WD STŘEDNÍ 280 mm
B41	DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ VÝPSTI
B42	DEMONTÁŽ VETŘACÍCH KOMINKŮ ODPADNINO POTRUBÍ
B43	OSTRAVENÍ HYDROIZOLACE OR. EPOXYJAL. BETONOVÉ DESKY VETŘACÍ SÁČTY
B44	OSTRAVENÍ KROVNÝCH VÁLCOV LLAUC
B45	DEMONTÁŽ KROVNÝCH VÁLCOV STOLŽAN A Č. PÁŤNÍCH BETONOVÝCH BLUKŮ
B46	DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU NA FASÁDE
B47	OSTRAVENÍ PODPÍRACÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKŮ Č. Z. PÁŤVY O ROZMĚRECH 0,8 x 0,8 x 2,05 m
B48	OSTRAVENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA STŘIŠNÍ DESCE - NÁSP. SKLÁNY L. 150,250 mm; WD 100,250 mm; H2+H3 100,250 mm; WD VSTAVY VETŘACÍCH KOMINKŮ 2,20 m; WD DVOUDVOŘOVÝ CHLAD. P. 1,20 m; WD VSTAVY VETŘACÍCH KOMINKŮ 2,20 m; WD HYDROIZOLAC. SOUVISITELN. Z. P. 1,20 m; WD. Č. VETŘACÍCH OVLIVŮ SKLAD. 18 mm Č. OCELOVÝMI
B49	OSTRAVENÍ JALCOVÝCH SÍDLY NA BLESKOVODNÉ VÝMĚNĚ JALCOVÝCH VÝST. SPOKŮ - P. 1,20 m
B50	OSTRAVENÍ VETŘACÍCH KOMINKŮ STŘEŠNÍ Z 81 mm VÝŠKA A WD STŘEDNÍ 280 mm
B51	DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ VÝPSTI
B52	DEMONTÁŽ VETŘACÍCH KOMINKŮ ODPADNINO POTRUBÍ
B53	OSTRAVENÍ HYDROIZOLACE OR. EPOXYJAL. BETONOVÉ DESKY VETŘACÍ SÁČTY
B54	OSTRAVENÍ KROVNÝCH VÁLCOV LLAUC
B55	DEMONTÁŽ KROVNÝCH VÁLCOV STOLŽAN A Č. PÁŤNÍCH BETONOVÝCH BLUKŮ
B56	DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU NA FASÁDE
B57	OSTRAVENÍ PODPÍRACÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKŮ Č. Z. PÁŤVY O ROZMĚRECH 0,8 x 0,8 x 2,05 m
B58	OSTRAVENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA STŘIŠNÍ DESCE - NÁSP. SKLÁNY L. 150,250 mm; WD 100,250 mm; H2+H3 100,250 mm; WD VSTAVY VETŘACÍCH KOMINKŮ 2,20 m; WD DVOUDVOŘOVÝ CHLAD. P. 1,20 m; WD VSTAVY VETŘACÍCH KOMINKŮ 2,20 m; WD HYDROIZOLAC. SOUVISITELN. Z. P. 1,20 m; WD. Č. VETŘACÍCH OVLIVŮ SKLAD. 18 mm Č. OCELOVÝMI
B59	OSTRAVENÍ JALCOVÝCH SÍDLY NA BLESKOVODNÉ VÝMĚNĚ JALCOVÝCH VÝST. SPOKŮ - P. 1,20 m
B60	OSTRAVENÍ VETŘACÍCH KOMINKŮ STŘEŠNÍ Z 81 mm VÝŠKA A WD STŘEDNÍ 280 mm
B61	DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ VÝPSTI
B62	DEMONTÁŽ VETŘACÍCH KOMINKŮ ODPADNINO POTRUBÍ
B63	OSTRAVENÍ HYDROIZOLACE OR. EPOXYJAL. BETONOVÉ DESKY VETŘACÍ SÁČTY
B64	OSTRAVENÍ KROVNÝCH VÁLCOV LLAUC
B65	DEMONTÁŽ KROVNÝCH VÁLCOV STOLŽAN A Č. PÁŤNÍCH BETONOVÝCH BLUKŮ
B66	DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU NA FASÁDE
B67	OSTRAVENÍ PODPÍRACÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKŮ Č. Z. PÁŤVY O ROZMĚRECH 0,8 x 0,8 x 2,05 m
B68	OSTRAVENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA STŘIŠNÍ DESCE - NÁSP. SKLÁNY L. 150,250 mm; WD 100,250 mm; H2+H3 100,250 mm; WD VSTAVY VETŘACÍCH KOMINKŮ 2,20 m; WD DVOUDVOŘOVÝ CHLAD. P. 1,20 m; WD VSTAVY VETŘACÍCH KOMINKŮ 2,20 m; WD HYDROIZOLAC. SOUVISITELN. Z. P. 1,20 m; WD. Č. VETŘACÍCH OVLIVŮ SKLAD. 18 mm Č. OCELOVÝMI
B69	OSTRAVENÍ JALCOVÝCH SÍDLY NA BLESKOVODNÉ VÝMĚNĚ JALCOVÝCH VÝST. SPOKŮ - P. 1,20 m
B70	OSTRAVENÍ VETŘACÍCH KOMINKŮ STŘEŠNÍ Z 81 mm VÝŠKA A WD STŘEDNÍ 280 mm
B71	DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ VÝPSTI
B72	DEMONTÁŽ VETŘACÍCH KOMINKŮ ODPADNINO POTRUBÍ
B73	OSTRAVENÍ HYDROIZOLACE OR. EPOXYJAL. BETONOVÉ DESKY VETŘACÍ SÁČTY
B74	OSTRAVENÍ KROVNÝCH VÁLCOV LLAUC
B75	DEMONTÁŽ KROVNÝCH VÁLCOV STOLŽAN A Č. PÁŤNÍCH BETONOVÝCH BLUKŮ
B76	DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU NA FASÁDE
B77	OSTRAVENÍ PODPÍRACÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKŮ Č. Z. PÁŤVY O ROZMĚRECH 0,8 x 0,8 x 2,05 m
B78	OSTRAVENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA STŘIŠNÍ DESCE - NÁSP. SKLÁNY L. 150,250 mm; WD 100,250 mm; H2+H3 100,250 mm; WD VSTAVY VETŘACÍCH KOMINKŮ 2,20 m; WD DVOUDVOŘOVÝ CHLAD. P. 1,20 m; WD VSTAVY VETŘACÍCH KOMINKŮ 2,20 m; WD HYDROIZOLAC. SOUVISITELN. Z. P. 1,20 m; WD. Č. VETŘACÍCH


LEGENDA REPASOVANÝCH KONSTRUKCIÍ:

[illegible]

POZNÁMKA:

- ZAJIŠTĚNÍ NAHRADNÍ OCHRANY PROTI BLESKU PO DOBU PROVÁDĚNÍ PRACÍ

STÁVAJÍCÍ STAV BYL PŘEDÁN INVESTOREM



LEGENDA ČAR:

- ☐ STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ☐ BOURANÉ KONSTRUKCE
- ☐ REPAROVANÉ KONSTRUKCE

		Stavba: STAVBA STAVBY Datum:	
Adresa:		Znaková:	
Energetické úspory objektu Ocenění úřadu Bašňa		ASA EXPERT A.S. ZNALCTVÍ, POHODENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	
Zdrojové parametry:		Topení:	
Ing. Jiří Holčínek		Of. 725 538 186	
Verze:		Projekt:	
Ing. Jiří Holčínek		březen 2013	
Vlastní kontrola návrhu projektu:		Datum:	
Ing. Petra Petrášková		březen 2013	
Součet:		3x4x	
Ing. Petra Petrášková		Of. 002096511	
Dokumentace pro provedení stavby		Of. CZ00096511	
Všechny		11/1/13	
Podnos střechy - stávající stav a bourané konstrukce		Ing. Jiří Holčínek	
Datum:		Of. 002096511	
11:00		Of. CZ00096511	
06		Of. 002096511	