



PŘÍPOJKA NN – KATASTR ČELECHOVICE
RE – TYPIZOVANÁ, IP44/20
V PLASTOVÉM PILÍŘI
U MÍSTA NAPUJENÍ

MÍSTO NAPUJENÍ
NADZEMNÍ VEDENÍ NN

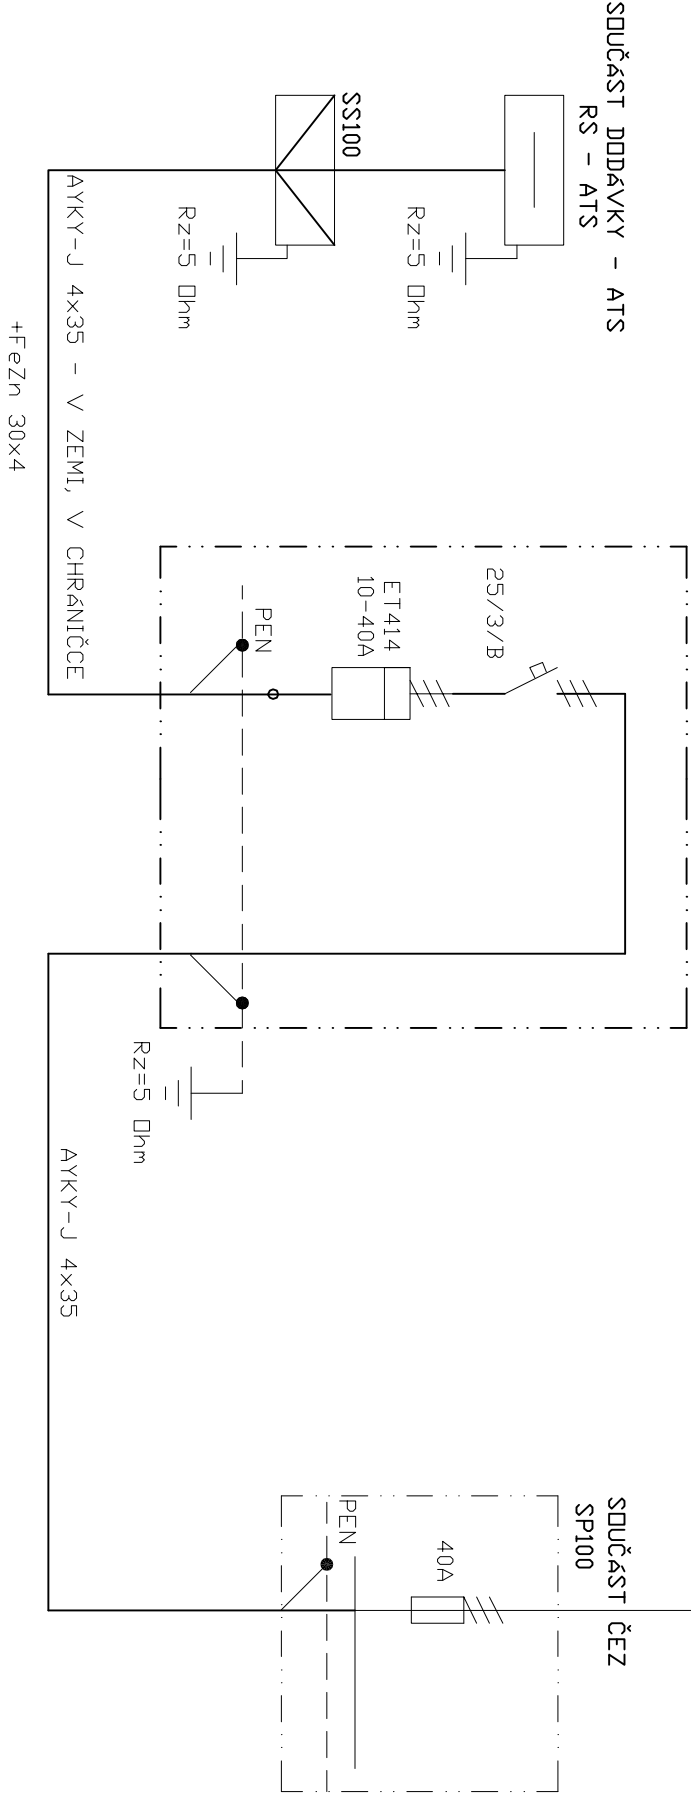

HL. JISTIČÍ PRVEK 25A 3.f.
ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ UMÍSTĚNÝ V PILÍŘI
VYROBENÝ DLE " PODMINEK ČEZ a.s. "

ROZVODNÁ SDUŠTAVA : 3PEN 50Hz, 400/230V, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41
samočinným odpojením od zdroje



NAVRHL:		Ing.Stojan Jaroslav	
ING.STOLAN		Šrobárova 13	
NADBĚTČ ČELECHOVICE, ČELECHOVICE 38, 751 03 BRODEK u PŘEROVA		750 00 Přerov	
VODOVOD ČELECHOVICE		244	
PŘÍPOJKA NN		03/2010	
SCHEMA MĚŘENÍ		MERITKO	
C.KOPIE		STUPEN	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		DPS	
15515931/817-F.02/e.3			