

Kostelany nad Moravou												
1	tráva	2	tráva	3	4	5	tráva	6	tráva	7	tráva	chodník
898/2												
48.25			43.75					28.10				

LEGENDA:

- 1) dlažďená komunikace
2) chodník
3) chodník
4) tráva
5) vjezd
6) vjezd
7) chodník

PŘÍPOJKA OD STŘEŠNÍHO SVODU NEMOVITOSTI

PŘÍPOJKA DOMOVNÍ KANALIZACE

PŘÍPOJKA OD DEŠŤOVÉ VPUSTI

PŘÍPOJKA OD DRENÁŽNÍ ŠACHTICE

NAVROVANÉ POTRUBÍ KANALIZAČNÍ STOKY

— — — STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ KANALIZAČNÍ STOKY

NIVELETA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU V NAVRHOVANÉ TRASE


UPOZORNĚNÍ :


PŘED ZAHÁJENÍM ZEJMŇNÍCH PRACÍ INVESTOR NEBO JIN POUKÉVŇY ZHOTOVITEL ZAJISTIT VYTVOŘENÍ VŠECH TRAS
OSTATNÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ. V MÍSTĚ JEJICH SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S NAVRHOVANOU KANALIZACÍ JE NUTNO
PROVÁDĚT ZEJMŇNÍ PRÁCE RUČNĚ.

DÁLE JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLÍCH PRACÍ KOPANOU SONDOU PROVĚŘIT SKUTEČNÉ HLUBOKY KŘÍŽEVÝCH PLYNOVODŮ A VODOVODŮ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÉKOLI ODCHYLKY OD PŘEDPOKLADŮ JE BEZPODMÍNEČNĚ TŘEBA PŘIVOLAT PROJEKTANTA A ZÁSTUPCE INVESTORA, KTERÝ PO DOHODĚ SE ZHOTOVITELEM NAVRHOVNOU ÚPRAVU NAVRŽENÉ NIVELYTY.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BAL T PO VYROVNÁNÍ

REVIZE		
Revize č.	Datum	Zapsal
		Stručný popis změn

Hlavní inženýr projektu	ING. JOSEF PAVLIŠ		Kraj	Zlínský
Zodpovědný projektant	ING. JOSEF PAVLIŠ		Datum	12 / 2017
Vypracoval	ING. JOSEF HORÁK		Stupeň	DSP
Kontroloval	ING. JOSEF PAVLIŠ		Zakázka č.	1378 / DSP
Investor	Obec Kostelany nad Moravou, č.p.19, 686 01 Uherské Hradiště		Formát	3 A4
Alce	KOSTELANY NAD MORAVOU, UL. NÁVES REKONSTRUKCE KANALIZACE		Měřítko	1 : 500/100
Část	SO 01 Kanalizace - rekonstrukce			
Příloha	PODÉLNÝ PROFIL STOKY B4			
Soubor	1378_D2-2_podélný-B4.dgn			D. 2.2.

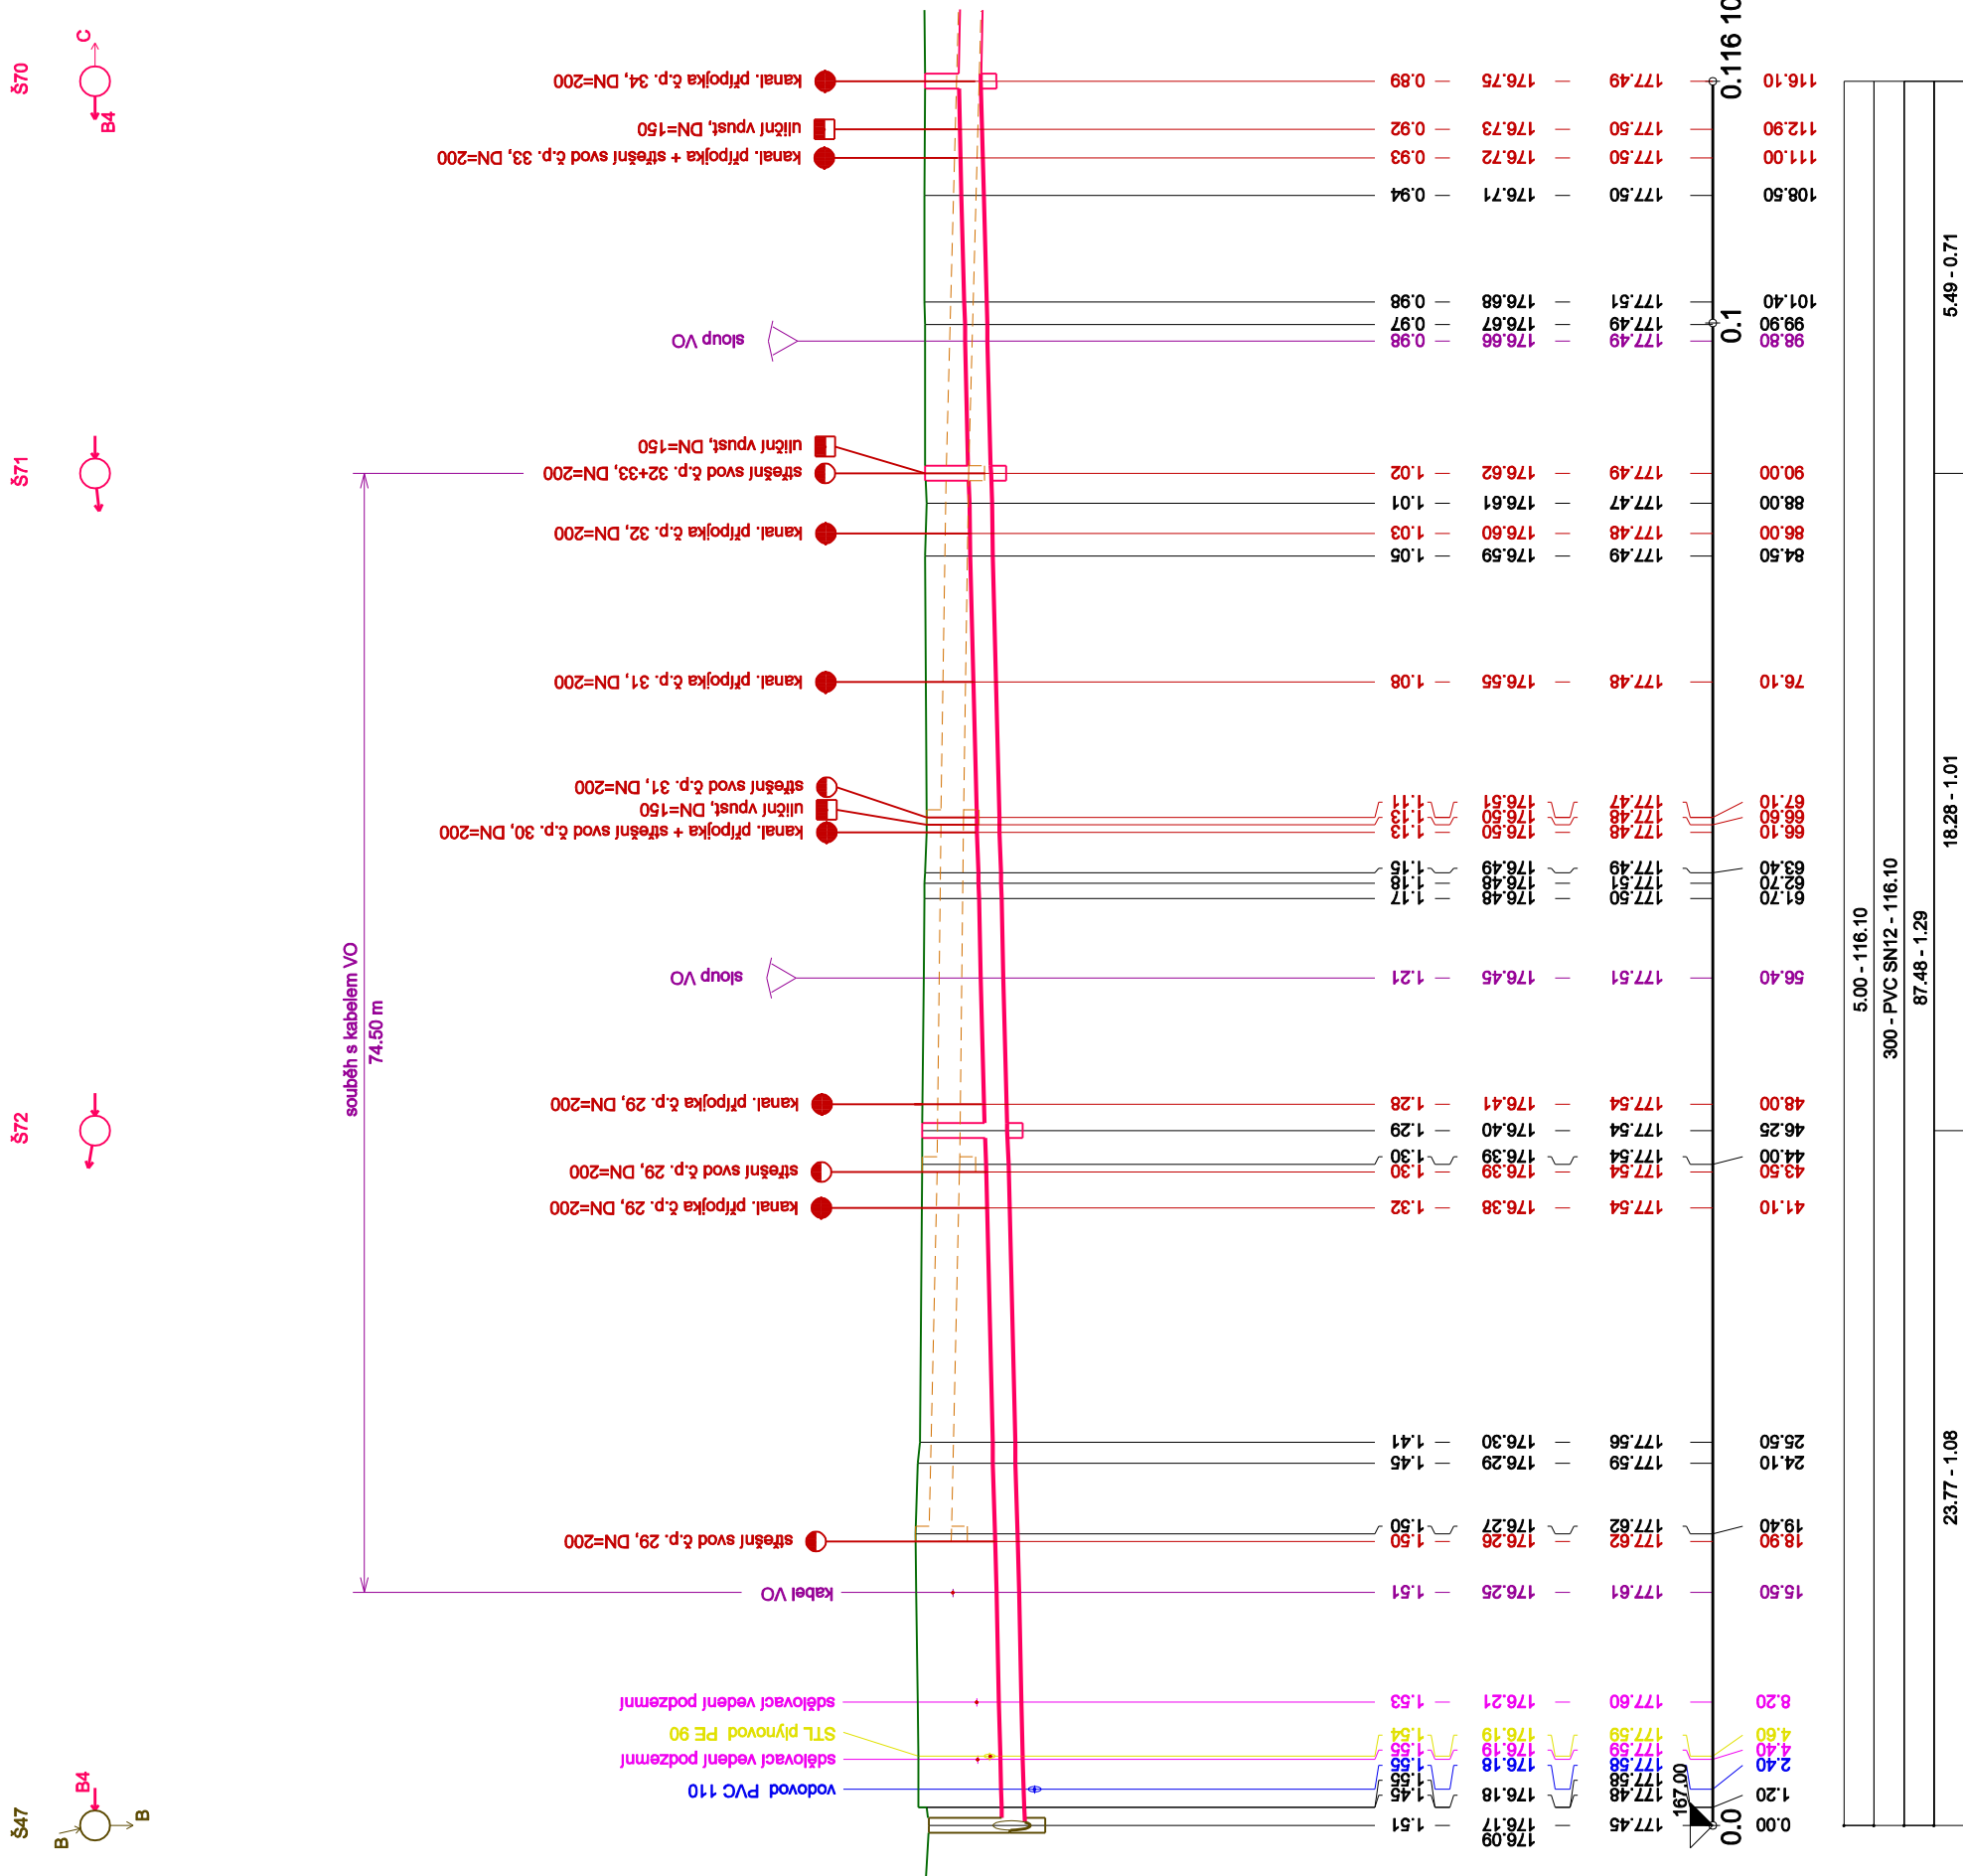

Podélný profil stoky B4

Měřítko 1 : 500 / 100

KÓTA TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)
NAVR.PRUTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]