

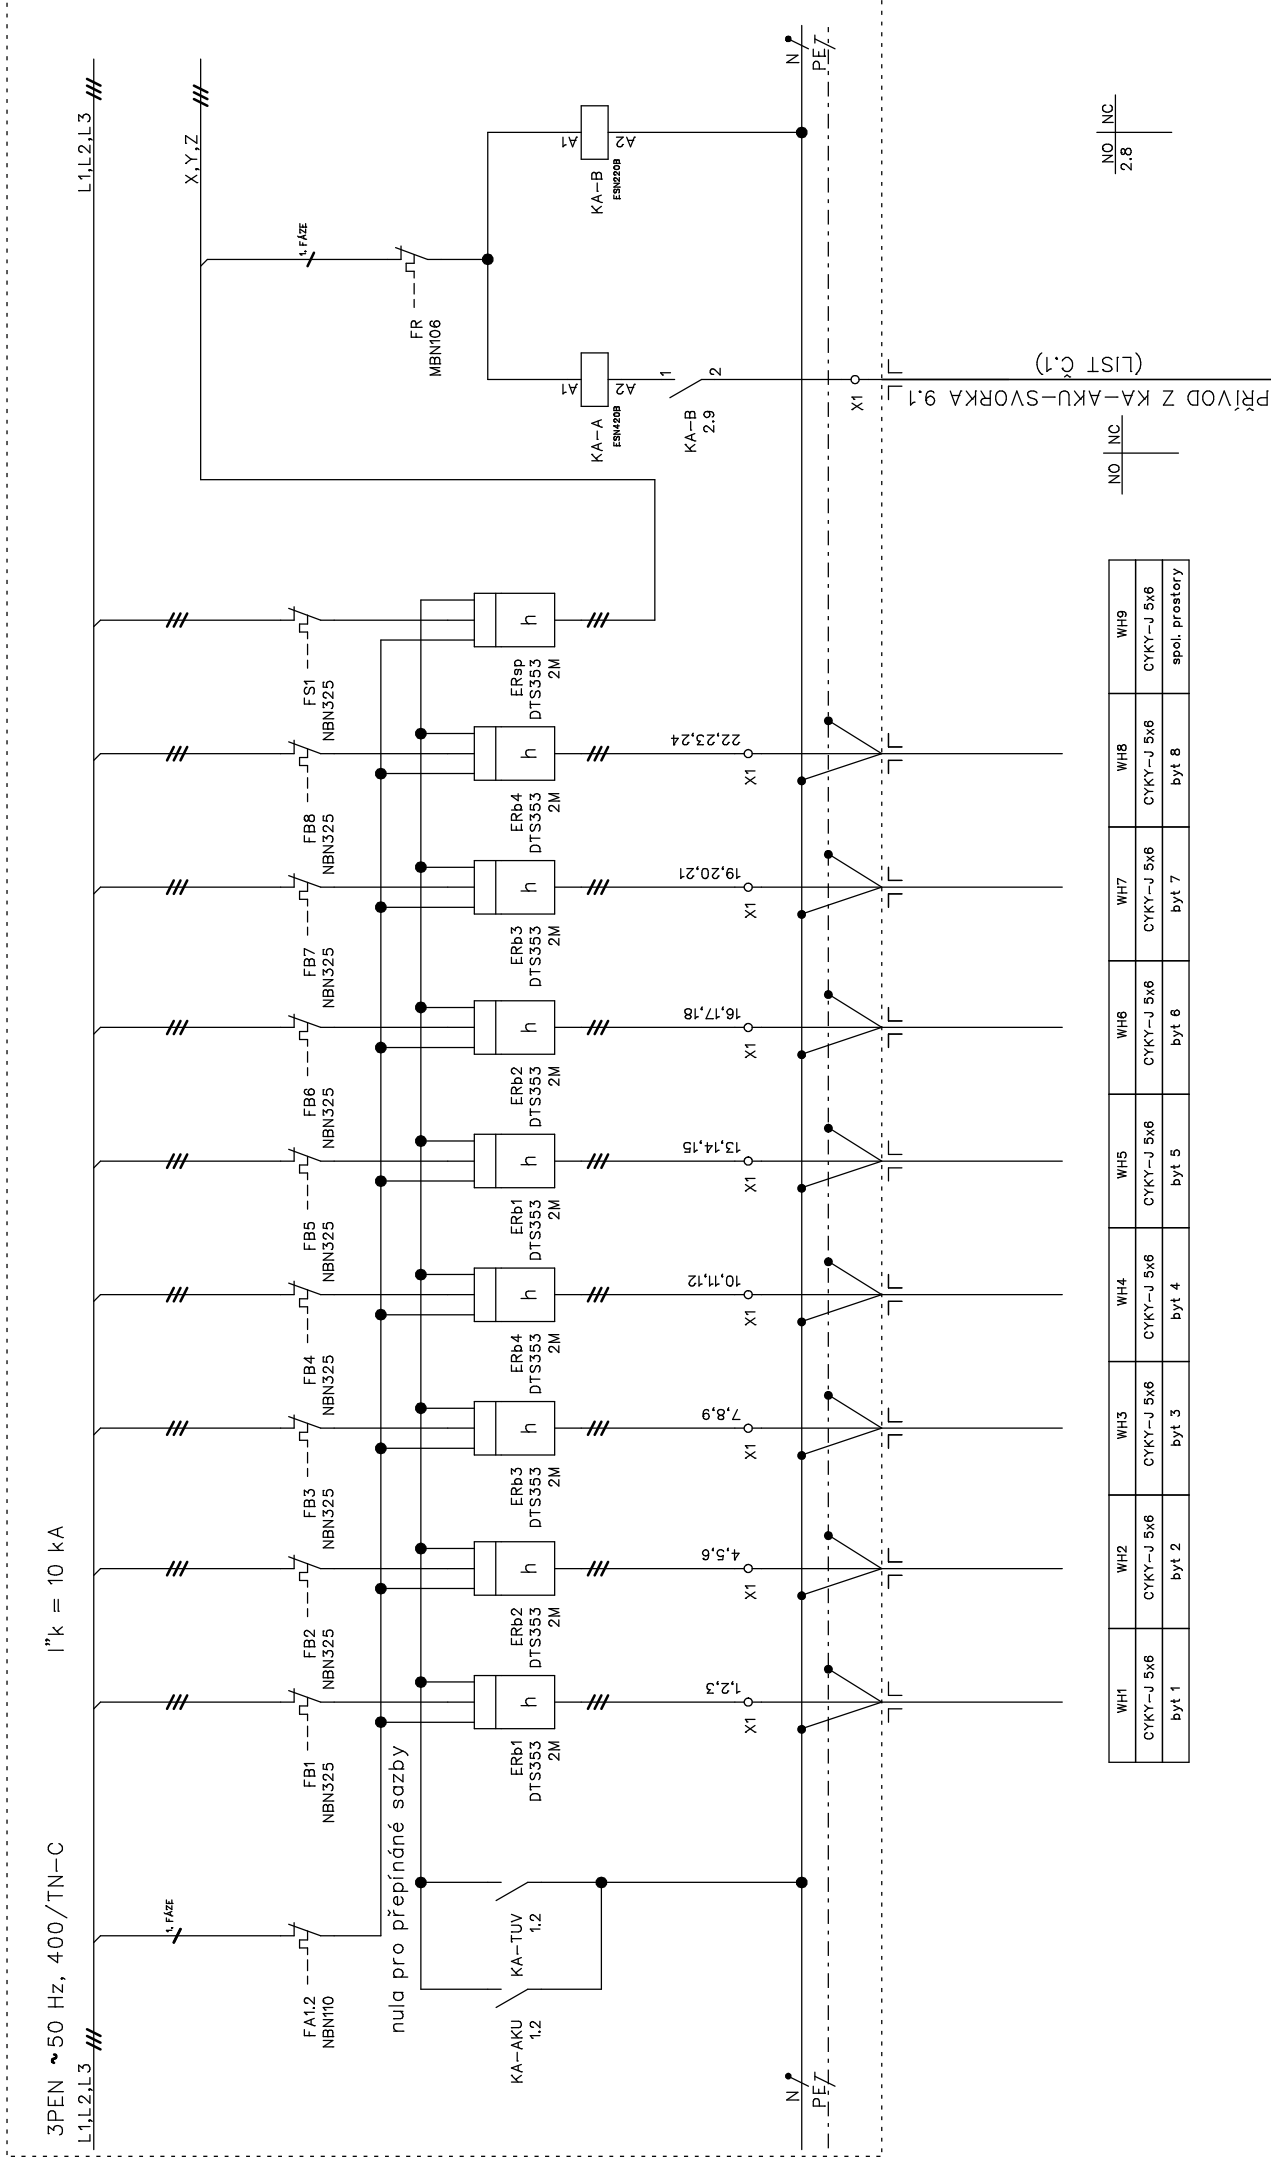



H
R


		STAVBA			
projektant	vypracoval	Bytový dům – 8 upravitelných bytů, 2. etapa			
ING. M. ZEMÁNEK	ING. M. TOMÁNEK				
INVESTOR	ARCHIKA s.r.o.	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ	ZAKÁZKA
DODAVATEL	M Plus elektro s.r.o.	1x A4	05/2016		
		v. č.	VÝTISK č.		LIST č.
		x/2017			1
		OBSAH			
		ROZVÁDĚČ RH			

H
R


WH1	WH2	WH3	WH4	WH5	WH6	WH7	WH8	WH9
CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6
byt 1	byt 2	byt 3	byt 4	byt 5	byt 6	byt 7	byt 8	spol. prostory

projekant		vypracoval					STAVBA		Bytový dům – 8 upravitelných bytů, 2.etapa				FORMÁT	DATUM	STUPEŇ	ZAKÁZKA
ING. M. ZEMÁNEK		ING. M. TOMÁNEK					1xA4	05/2011								
INVESTOR		ARCHIKA s.r.o.		OBSAH				v. č.	VÝTISK č.	VÝKRES č.	LIST č.					
DODAVATEL		M Plus elektro s.r.o.						x/2017			2					

3PE+N ~ 50 Hz, 400/TN-S Iⁿk = 10 kA
(za měřením společné spotřeby)



OZNAČENÍ KABELU	WL1	WL2	WL3	WL4	WL5	WL6	WL7	WL8	WL9
TYP	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-O 2x1,5	CYKY-J 3x2,5
DRUH VÝVODU	S1 SVĚTLA CHODBA	S2 SVĚTLA VENKOVNÍ	S3 SVĚTLA NOUZOVÉ	ZFS1 PLYNOVÝ KOTEL	ZFS2 ZÁSUVKY TECH. MÍSTNOSTI	ZFS3 VENKOVNÍ ZÁSUVKA	ZFS4 DATOVÝ ROZVADĚČ	ZFS5 KOURLOVÉ HLÁŠIČE	ZFS6 VÝVOD PŮDA

projektant		vypracoval					STAVBA	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ	ZAKÁZKA
ING. M. ZEMÁNEK		ING. M. TOMÁNEK									
INVESTOR		ARCHIKA s.r.o.		Bytový dům–8 upravitelných bytů,2.etapa				1xA4	05/2016		
DODAVATEL		M Plus elektro s.r.o.						v. č.	x/2017	VÝTISK Č.	VÝKRES Č.