



POZNÁMKA:

- CYKY-J 4x16mm2 – KABELOVÉ PŘIPOJENÍ – HDV
- CYKY-J 3x1,5mm2 – OVLADACÍ KABEL HDO – DOPORUČUJE SE
- STÁVAJÍCÍ KABEL. PŘIPOJENÍ VYKOPAT A PŘEPOJIT DO NOVÉ PS
- V PILÍŘI ER V OPLOCENÍ. KABEL ZAKRESLEN ORIENTAČNĚ, VYTÝČIT
- / VE VÝPISU MATERIÁLU NENÍ UVAŽOVÁNO /.

ŘEZ A-A



PŘED PROVADĚNÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍŤ.
SOUBĚH A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI SÍTĚMI PROVĚST V SOULADU S
ČSN 736005. POLOŽENÍ KABELŮ PROVĚST V SOULADU S ČSN 33 2000-5-52.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PROVEDENÁ DLE
ČSN 33 2000-4-41 ed.2: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

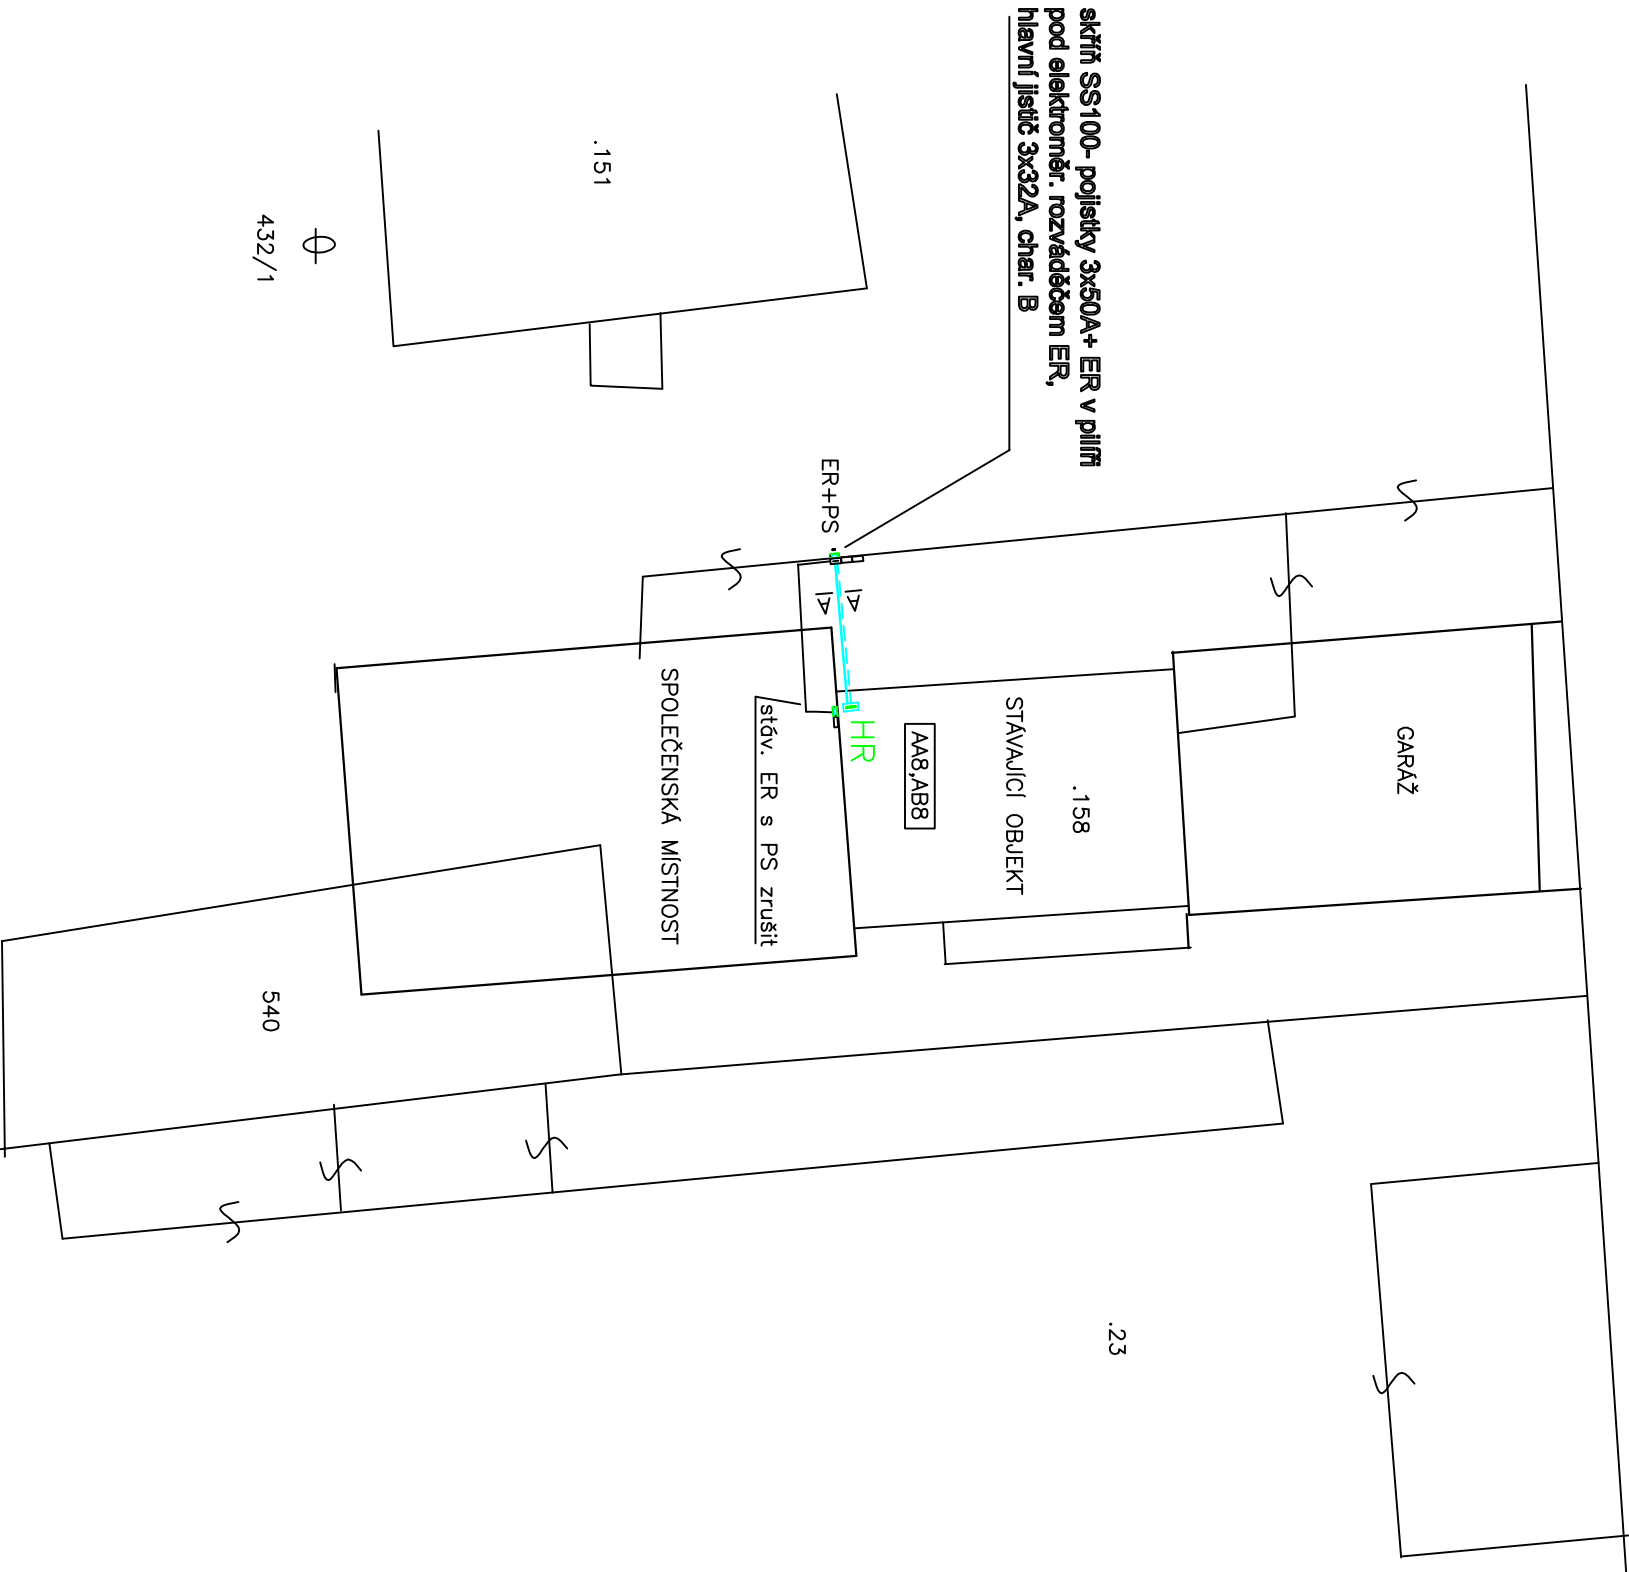

VYPRACOVAL		ODP.PROU.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROU.STAVBY	FORMAT 2 A4 DATUM 28.04.2016 STUPEŇ PP MĚŘITKO 1:1000 ZAK.ČÍSLO: 16/05 ARCHIVNÍ ČÍSLO
TIEŤZ		TIEŤZ			
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ		OBEC: SPOMYŠL		
INVESTOR: OBEC SPOMYŠL, SPOMYŠL, Č. 20, 277 05 SPOMYŠL					
HASIČSKÁ ZBRojNICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, Č. K. 158, Č. P. 432/1, 540, K.Ú. SPOMYŠL. ELEKTROINSTALACE – D.1.4.3.					
PŘEMÍSTĚNÍ STÁV. ELEKTROMĚRU DO PILÍŘE ER – SITUACE					Č.VÝKRESU