
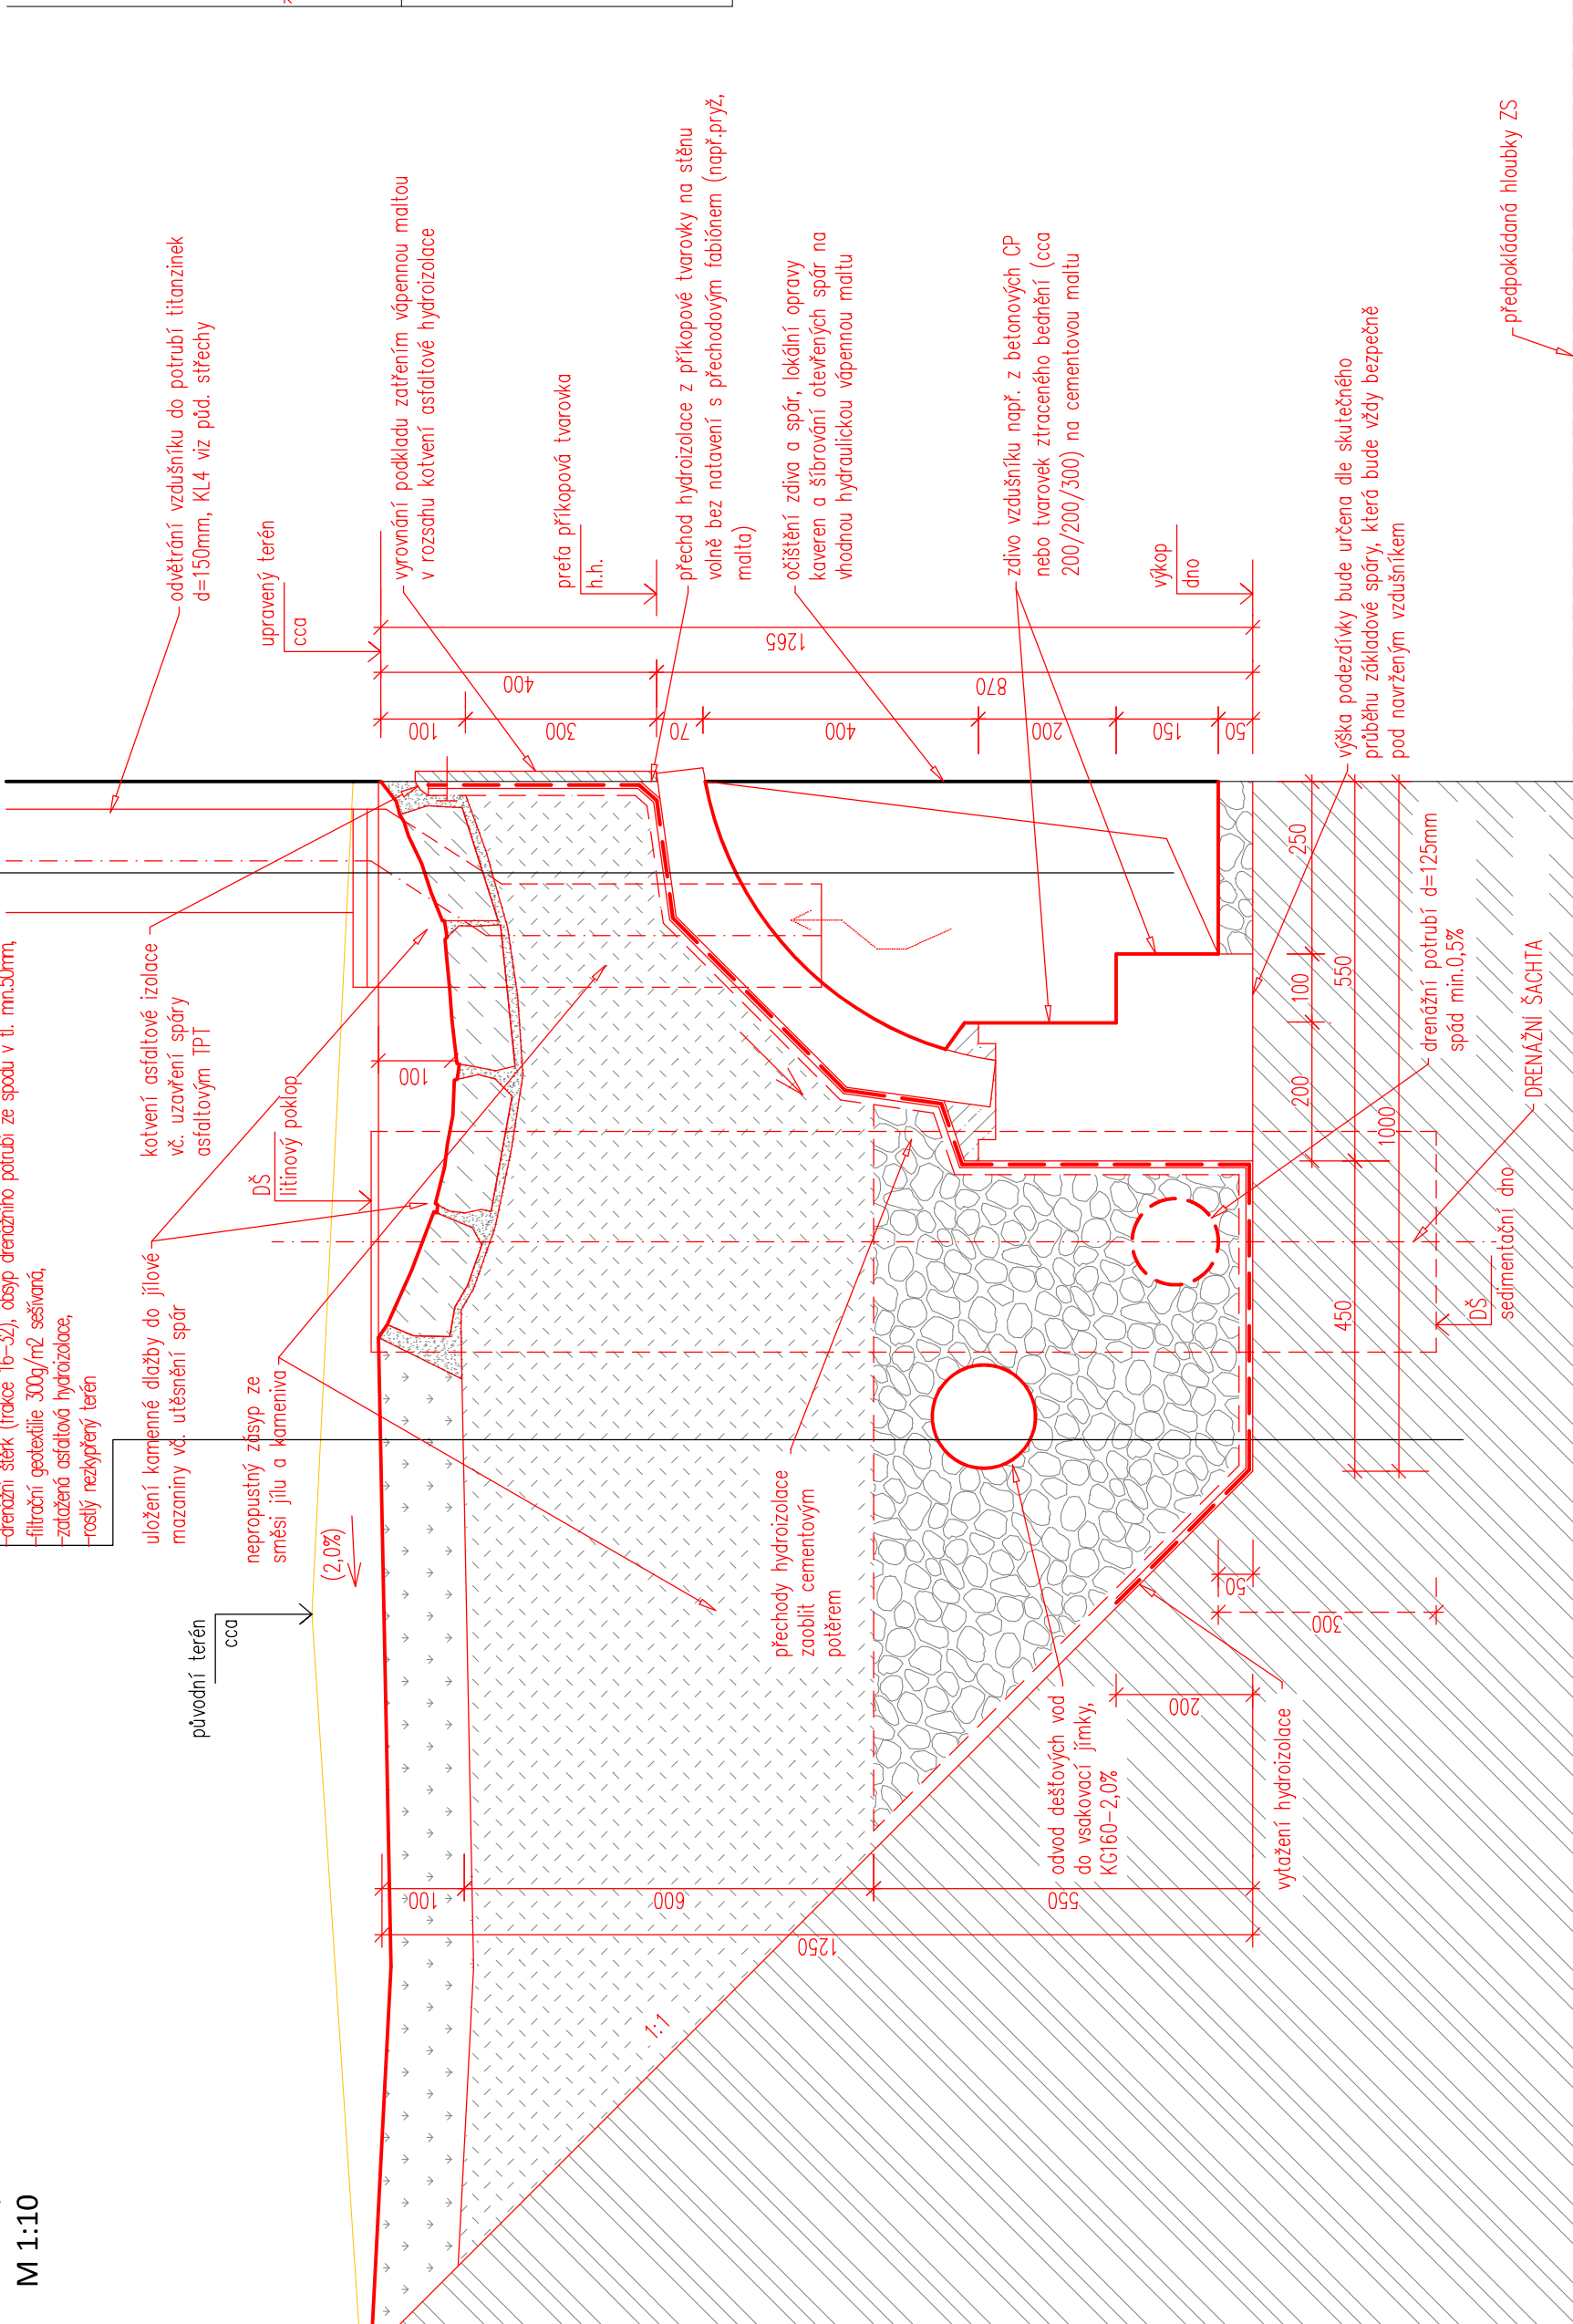


—chladná dužba sľovojici reparačnou, doplnčnou materiálu a horovou repliku pro celou plochu, max. 1,50m;
—matice, 1,50m;
—vápenného zápotváci, prapustný materiál, —vypařování geotextile 200g/m², sešňavá, prapustná, —sešňavá z hůněného dříví (břevka) pětšiska v mrazení max. 400mm, hr. 16-25mm, zahrnutí po vřátek bžžnou technologií pro podbití povrch, soúčinná tepelné odolnosti: $\lambda = 0,075$ W/mK;
—gelová 150-180 kg/m³,
—přidání 3-5% vřátek podbití této mrazení dle archeologického průzkumu

schéma napojení trubního odtahu podzemního vzdušníku na dešťový žlab

detail odvětrání podlahy

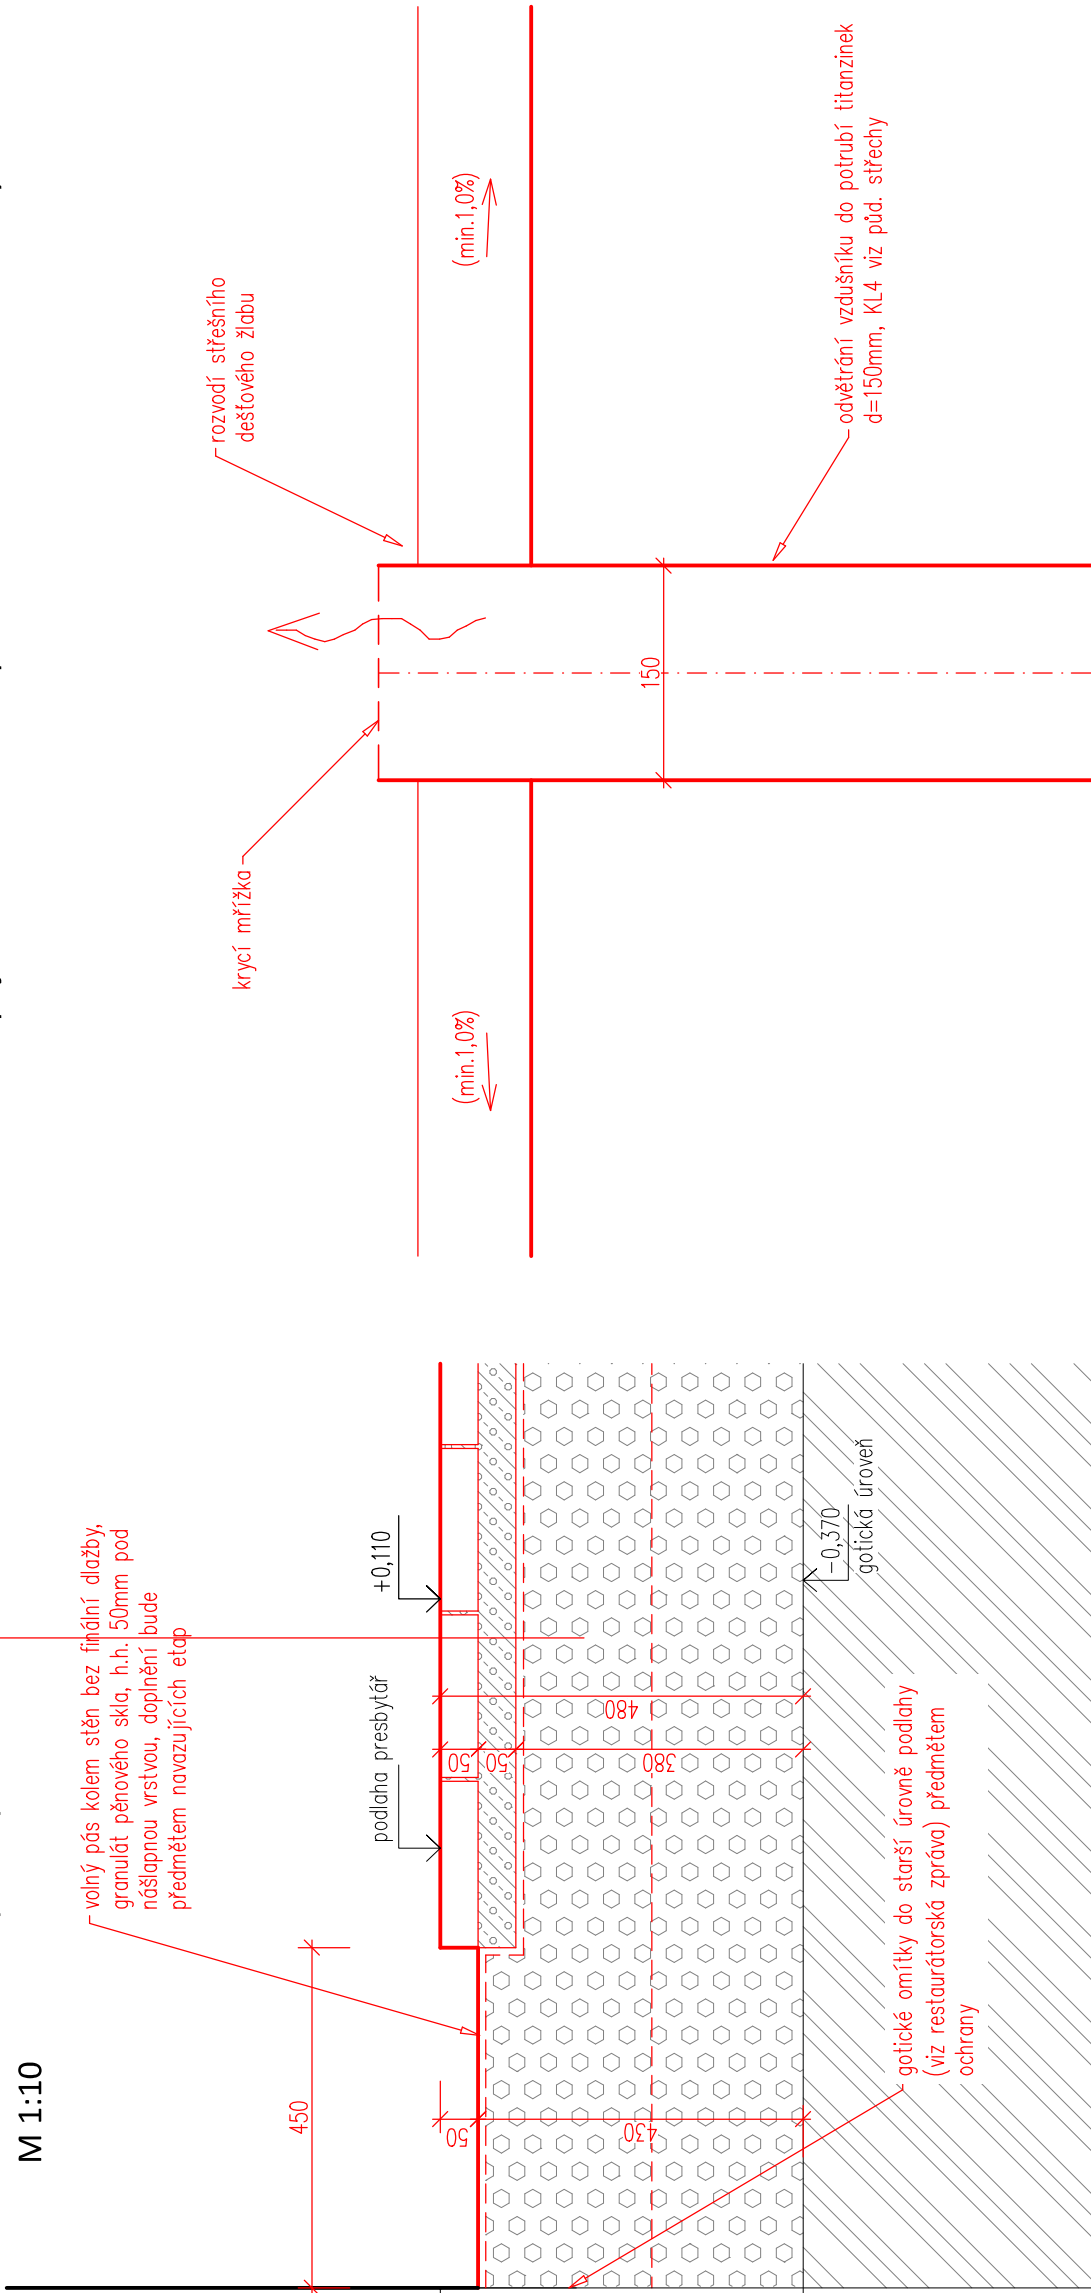

ODVODNĚNÍ A ODVLHČENÍ ZÁKLADŮ KOSTELA	
Akce	
Část	Architektonicko stavební
Místo stavby	p.č.: st. 12, budova bez č.p. k.ú. Brožec u Štětří [76/3179]
Stavebník	Obec Štětřín, ulice č.p. 43 PSČ 36451 Štětřín IČ: 00255041
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Adela Poubová Vodňkova 677/10, 110 00 Praha 1 IČ0646329 ČKA: 04485
Projektant:	
Výkres	Měřítko 1:10
	Revize 00
Detail vzdušníku a podlahy	