


L1,L2,L3 - 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

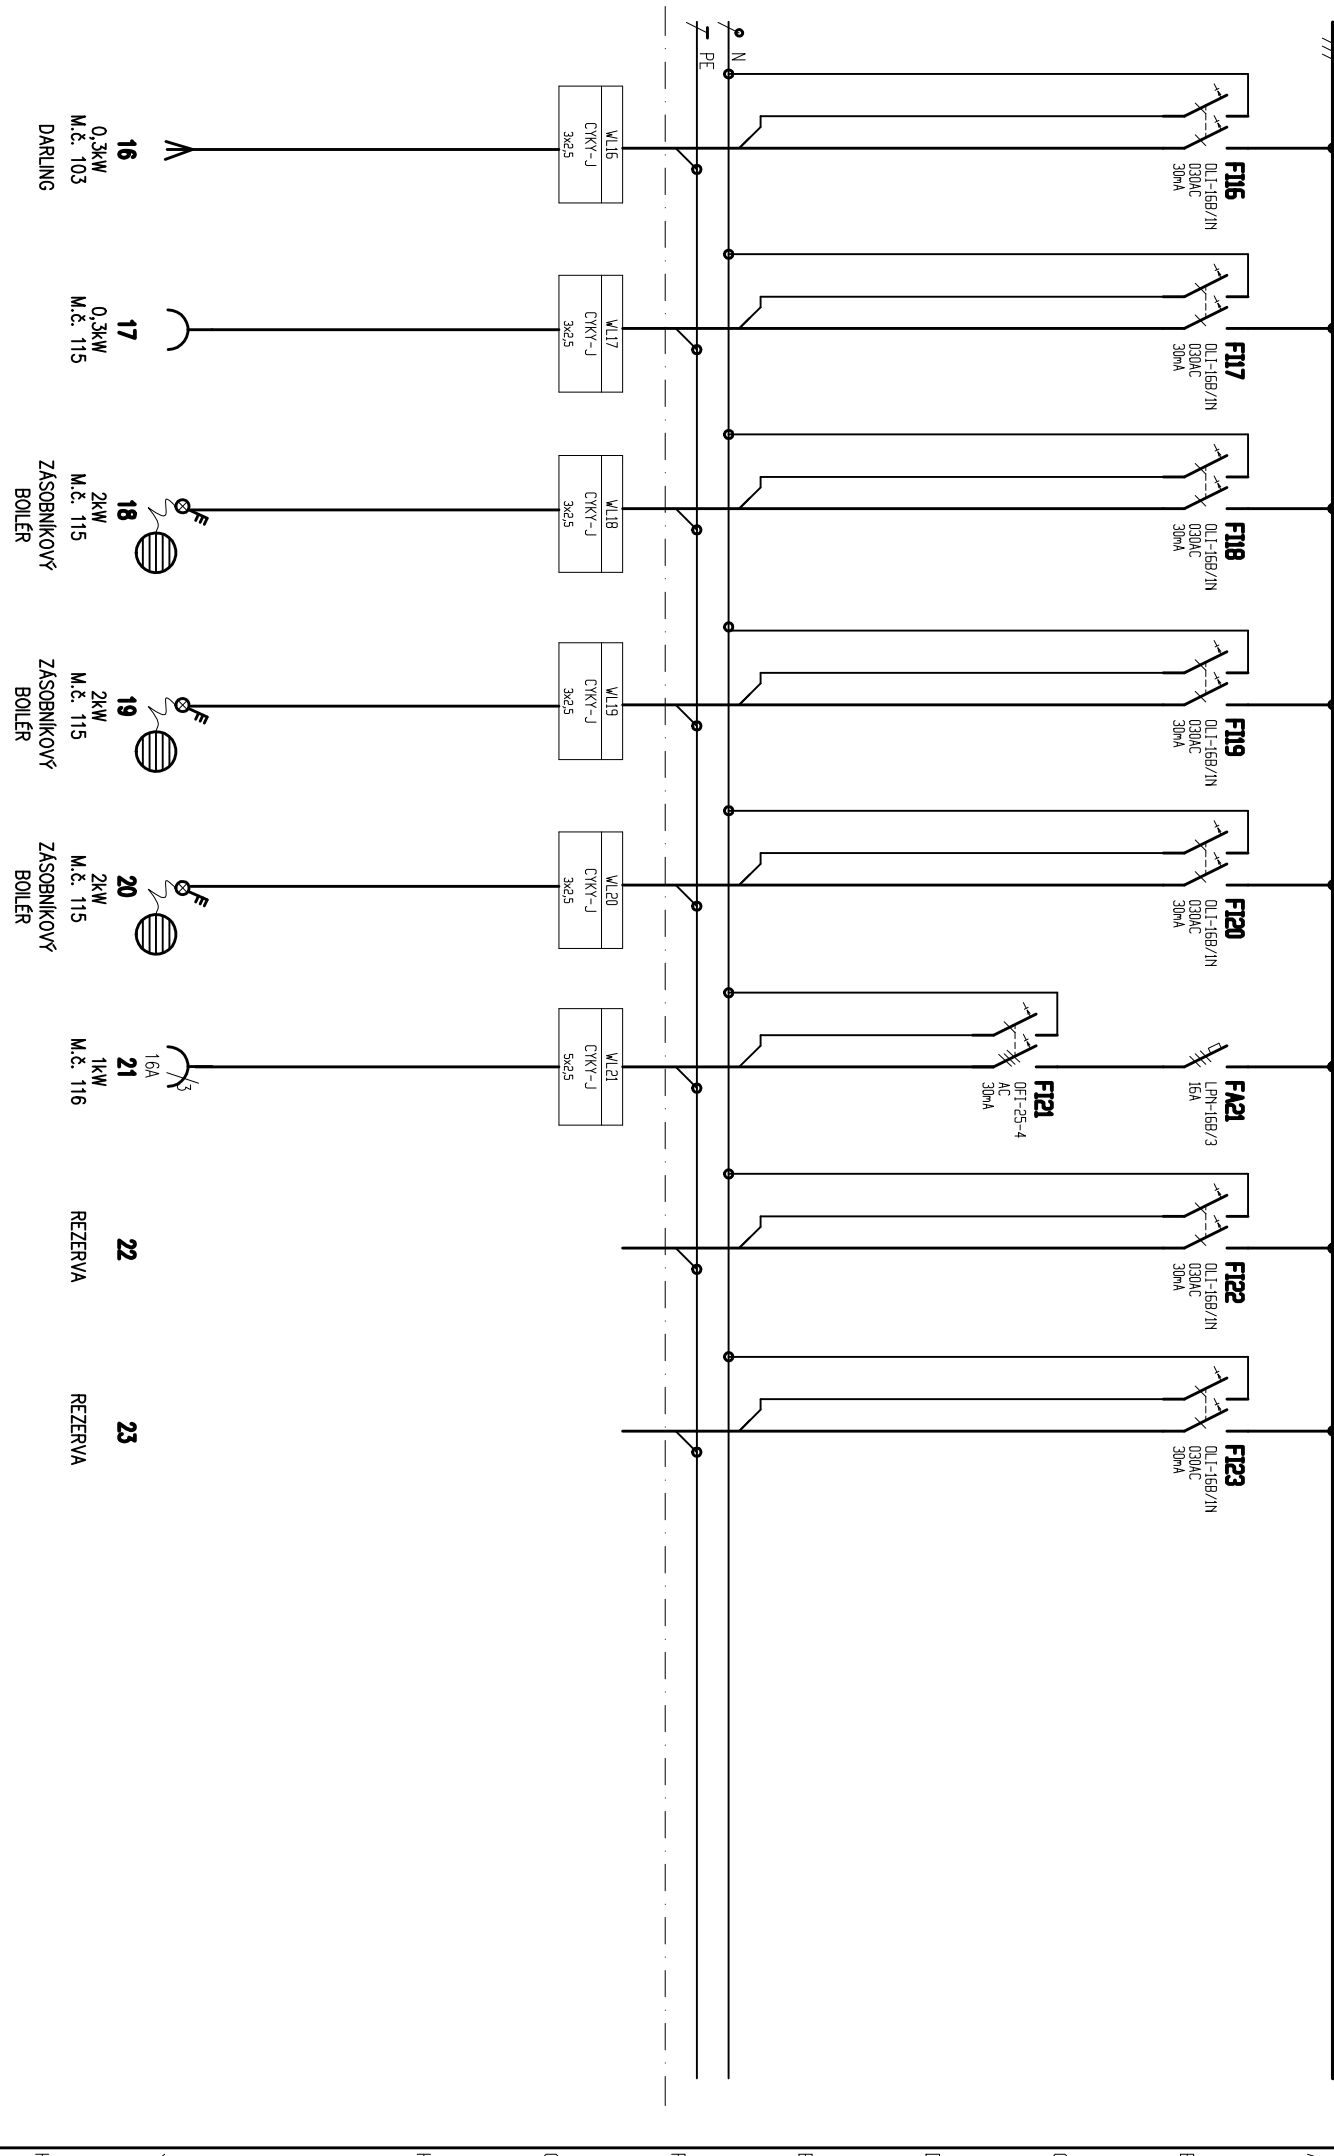

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-------------------------|----------------|--------------|----------------|----------|
| Výpracoval: | Michno | AKCE: ŠATNY SPORTOVNÍHO AREÁLU | Investor: OBEC VEROVICE | Zák.číslo: | 15-004 | A.K.: 15-004/7 | Lištů: 7 |
| Kontroloval: | | ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, EL. VYTÁPĚNÍ | Obsah: | ROZVÁDĚČ HRS10 | Změno/Datum: | V.č.: 07 | Lištů: 4 |
| Datum : | 04.2015 | | | | Měřičko: | | |