


PŮDORYS 1.NP

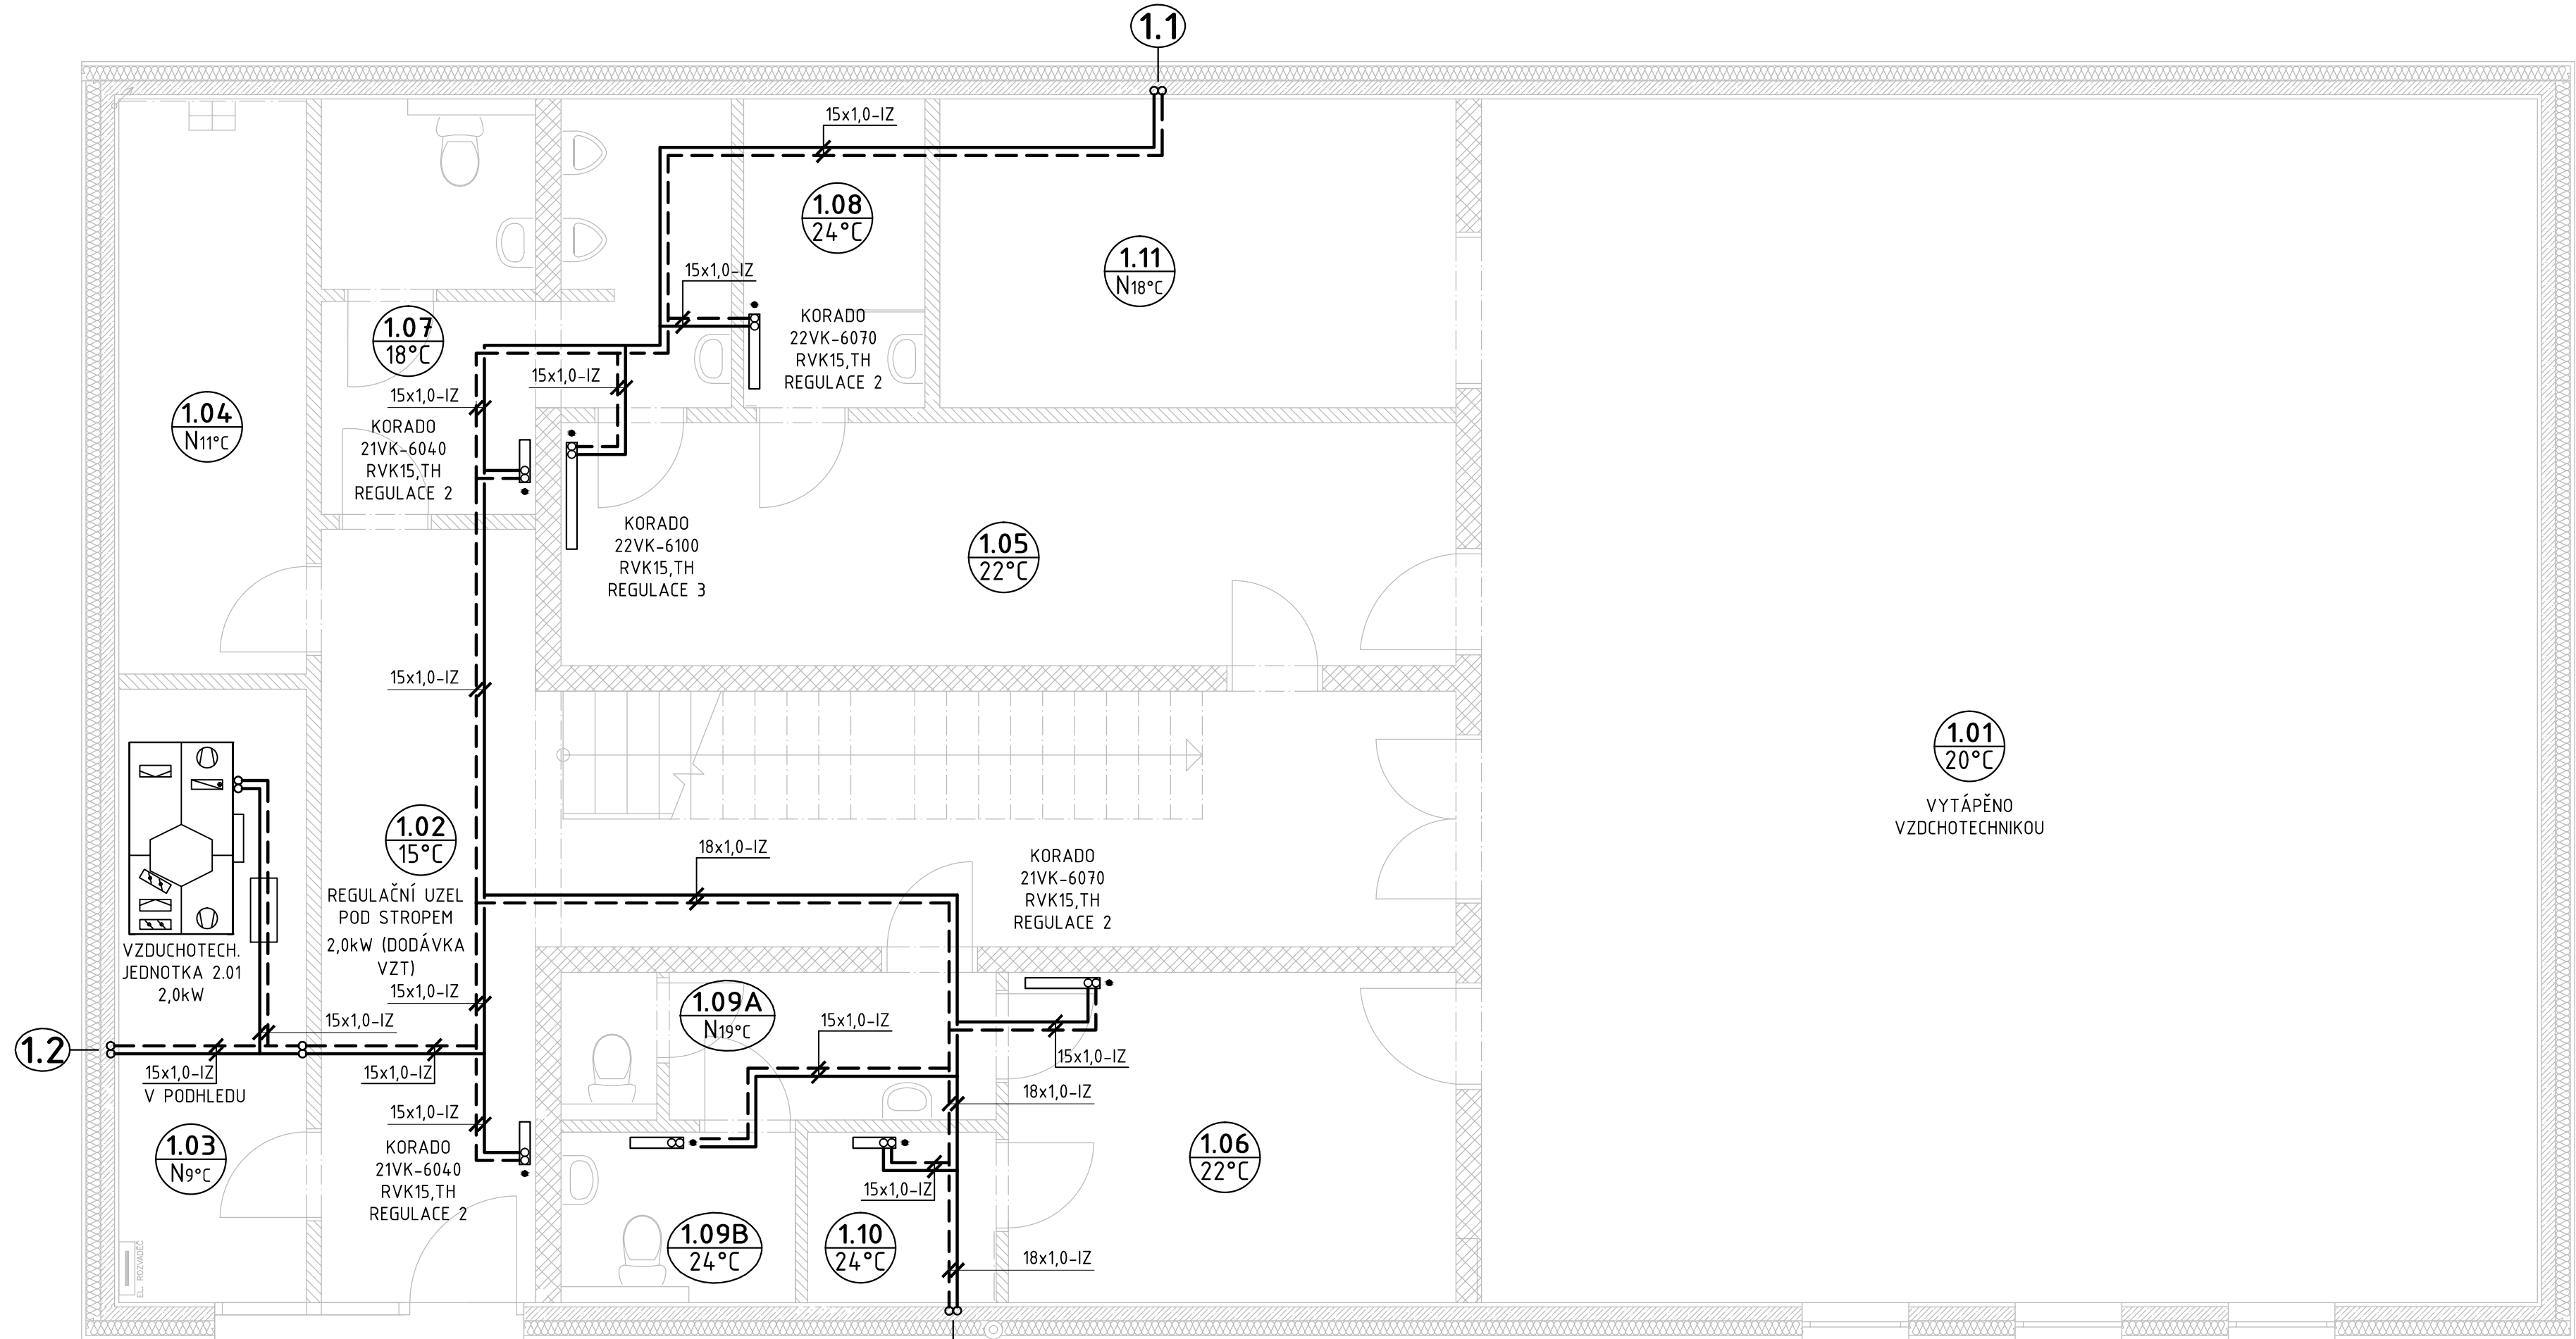

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V m2
101	HERNA	111,98
102	CHODBA	35,31
103	SKLAD	10,06
104	ÚKLIDOVÁ M. + DÍLNA	9,45
105	ŠATNA 1	19,06
106	ŠATNA 2	13,02
107	WC 1	12,46
108	SPRCHY 1	4,93
109	WC 2	9,12
110	SPRCHY 2	2,88
111	SKLAD 2	14,06
CELKEM		242,33

IZOLACE MĚŘENÉHO POTRUBÍ


15x1,0	PĚNOVÁ IZOLACE 9, tl.9mm
18x1,0	PĚNOVÁ IZOLACE 13, tl.13mm
22x1,0	PĚNOVÁ IZOLACE 13, tl.13mm
28x1,0	PĚNOVÁ IZOLACE 13, tl.13mm

POZNÁMKY:

- PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES ZE ZDI. PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ 15x1,0-IZ
- HORIZONTÁLNÍ ROZVODY K OTOPNÝM TĚLESŮM V 1.NP VEDENY V PODLAŽE V TEPELNÉ IZOLACI. V OSTATNÍCH PODLAŽÍCH JSOU V PODLAŽE POUZE KRÁTKÉ PŘÍPOJKY, OSTATNÍ ROZVODY JSOU VE DRÁŽKÁCH VE ZDIVU
- POTRUBÍ IZOLOVÁNO DLE TABULKY TEPELNÝCH IZOLACÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

- OTOPNÁ VODA 60°C
- OTOPNÁ VODA 40°C
- KABELY MaR
- OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM
- TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RVK15 PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ VENTIL KOMPAKT REGULACE 1 STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ
- TERMOSTATICKÉ VLOŽKY

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	 Ing. Radek Skalník Rovečné 61, 592 65 Rovečné email: skalnik.radek@email.cz tel.:774 216 612	
ing. Radek SKALNÍK	ing. Radek SKALNÍK	ing. Radek SKALNÍK		
KRAJ: VYSOČINA	MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 3540/1, 3540/2, NOVÉ M. N. M.	INVESTOR: OREL JEDNOTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, MASARYKOVA 200, 592 31	FORMÁT	3x A4
AKCE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			DATUM	BŘEZEN 2015
VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL			ČÍSLO PARÉ	
PROFESE D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ			ČÍSLO VÝKRESU	
OBSAH PŮDORYS 1.NP			MĚŘÍTKO 1:50	D.1.4.3.3