


R2 - SAKRISTIE - UPRAVY

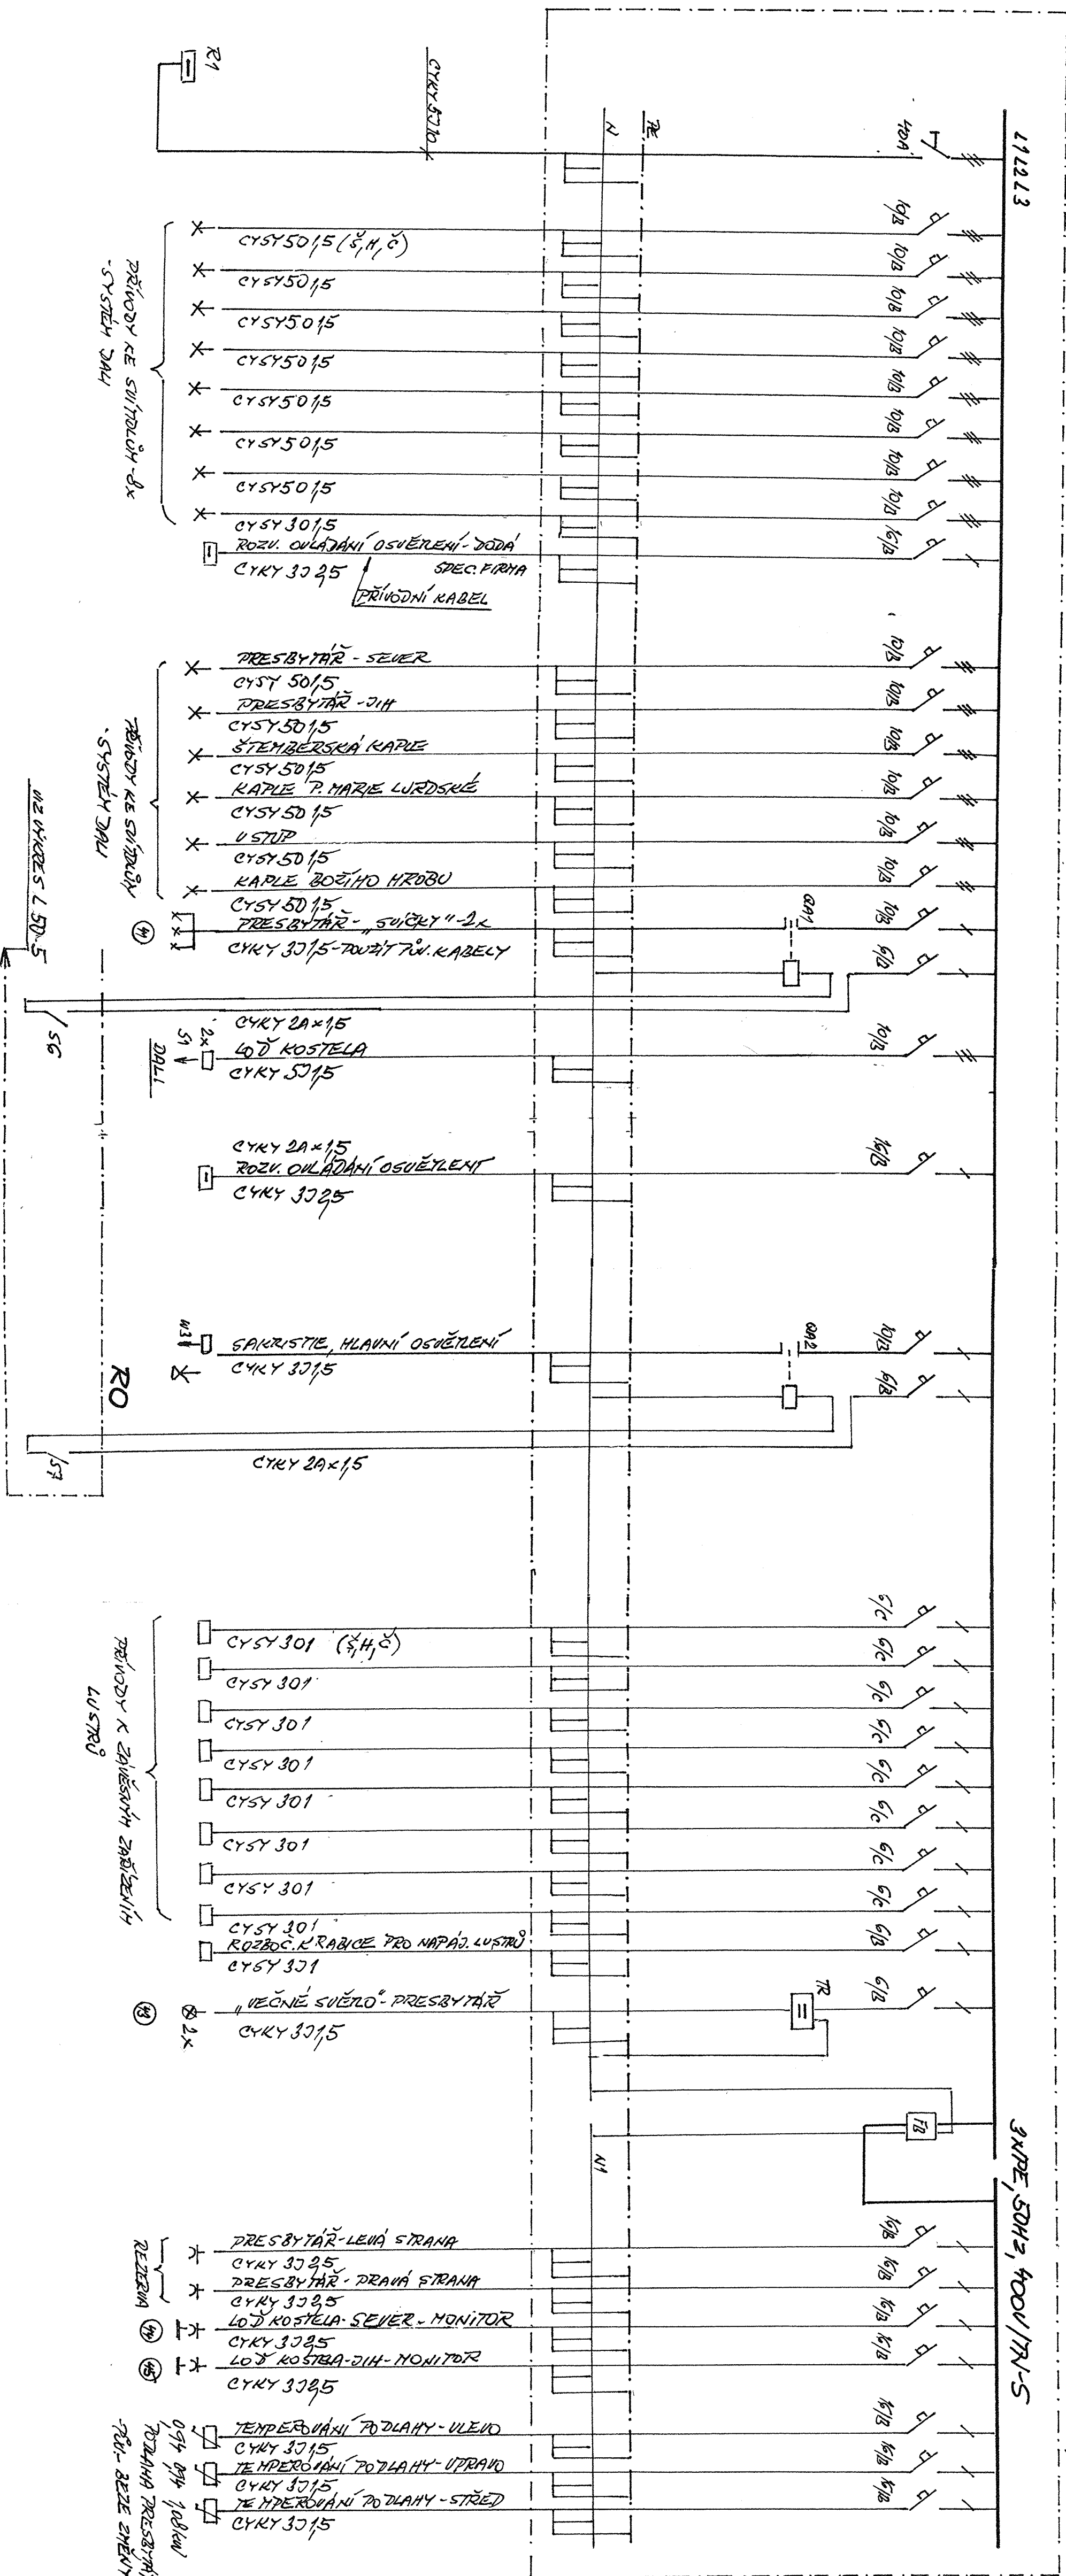

Hlavní vypínač třípólový - páčkový - 40-3, 40A

6B-1, 10B-3, 16B-1

Provodový chránič 40A - třípólový s reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA

Svorkovnice N modrá na lištu DIN

Spínač páčkový s orientační doučinkou 230V, 1/1

Stykač instalační 20A/1, 20A - jednopólový

Transformátor 100VA, 230V/12-24V pro napájení osvětlení „věcného světla“

Skrínka ovládací ve skříní v sakristii 12 TE, ovládá pět okruhů ohřevu lavic a dva spínače osvětlení

Původní rozvodnice, umístěná na schodech v sakristii, vedoucí dol. PP. Montáž zůstává na omítce, 4/40TE, krytí IP 20 - stávající okruhy demontovat a provést nově

autor:	vedoucí projektant:	projektant elektro:	ATELIER SOUKUP
Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Jan Trčka	Ing. A. Švehla	Karel Soukup	OP.L. ŠVEHLA S.F.O.
investor:	Rimsko-katolická farnost Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje		Klatovská 11, 301 00 Plzeň
místo stavby:	Náměstí Republiky, Plzeň		377 223 256 IČO: 252 29 869
Alce:	PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE	datum:	06/2017
REVITALIZACE KATEDRÁLY SV. BARTOLOMĚJE V PLZNI		stupeň:	DPS
		č. zakázky:	2017040
		mřítko:	číslo výkresu:
Název:	PODRUŽNÁ ROZVODNICE R2 A OVLÁDACÍ RO		L 47-10

