



PŮDORYS 1. PP

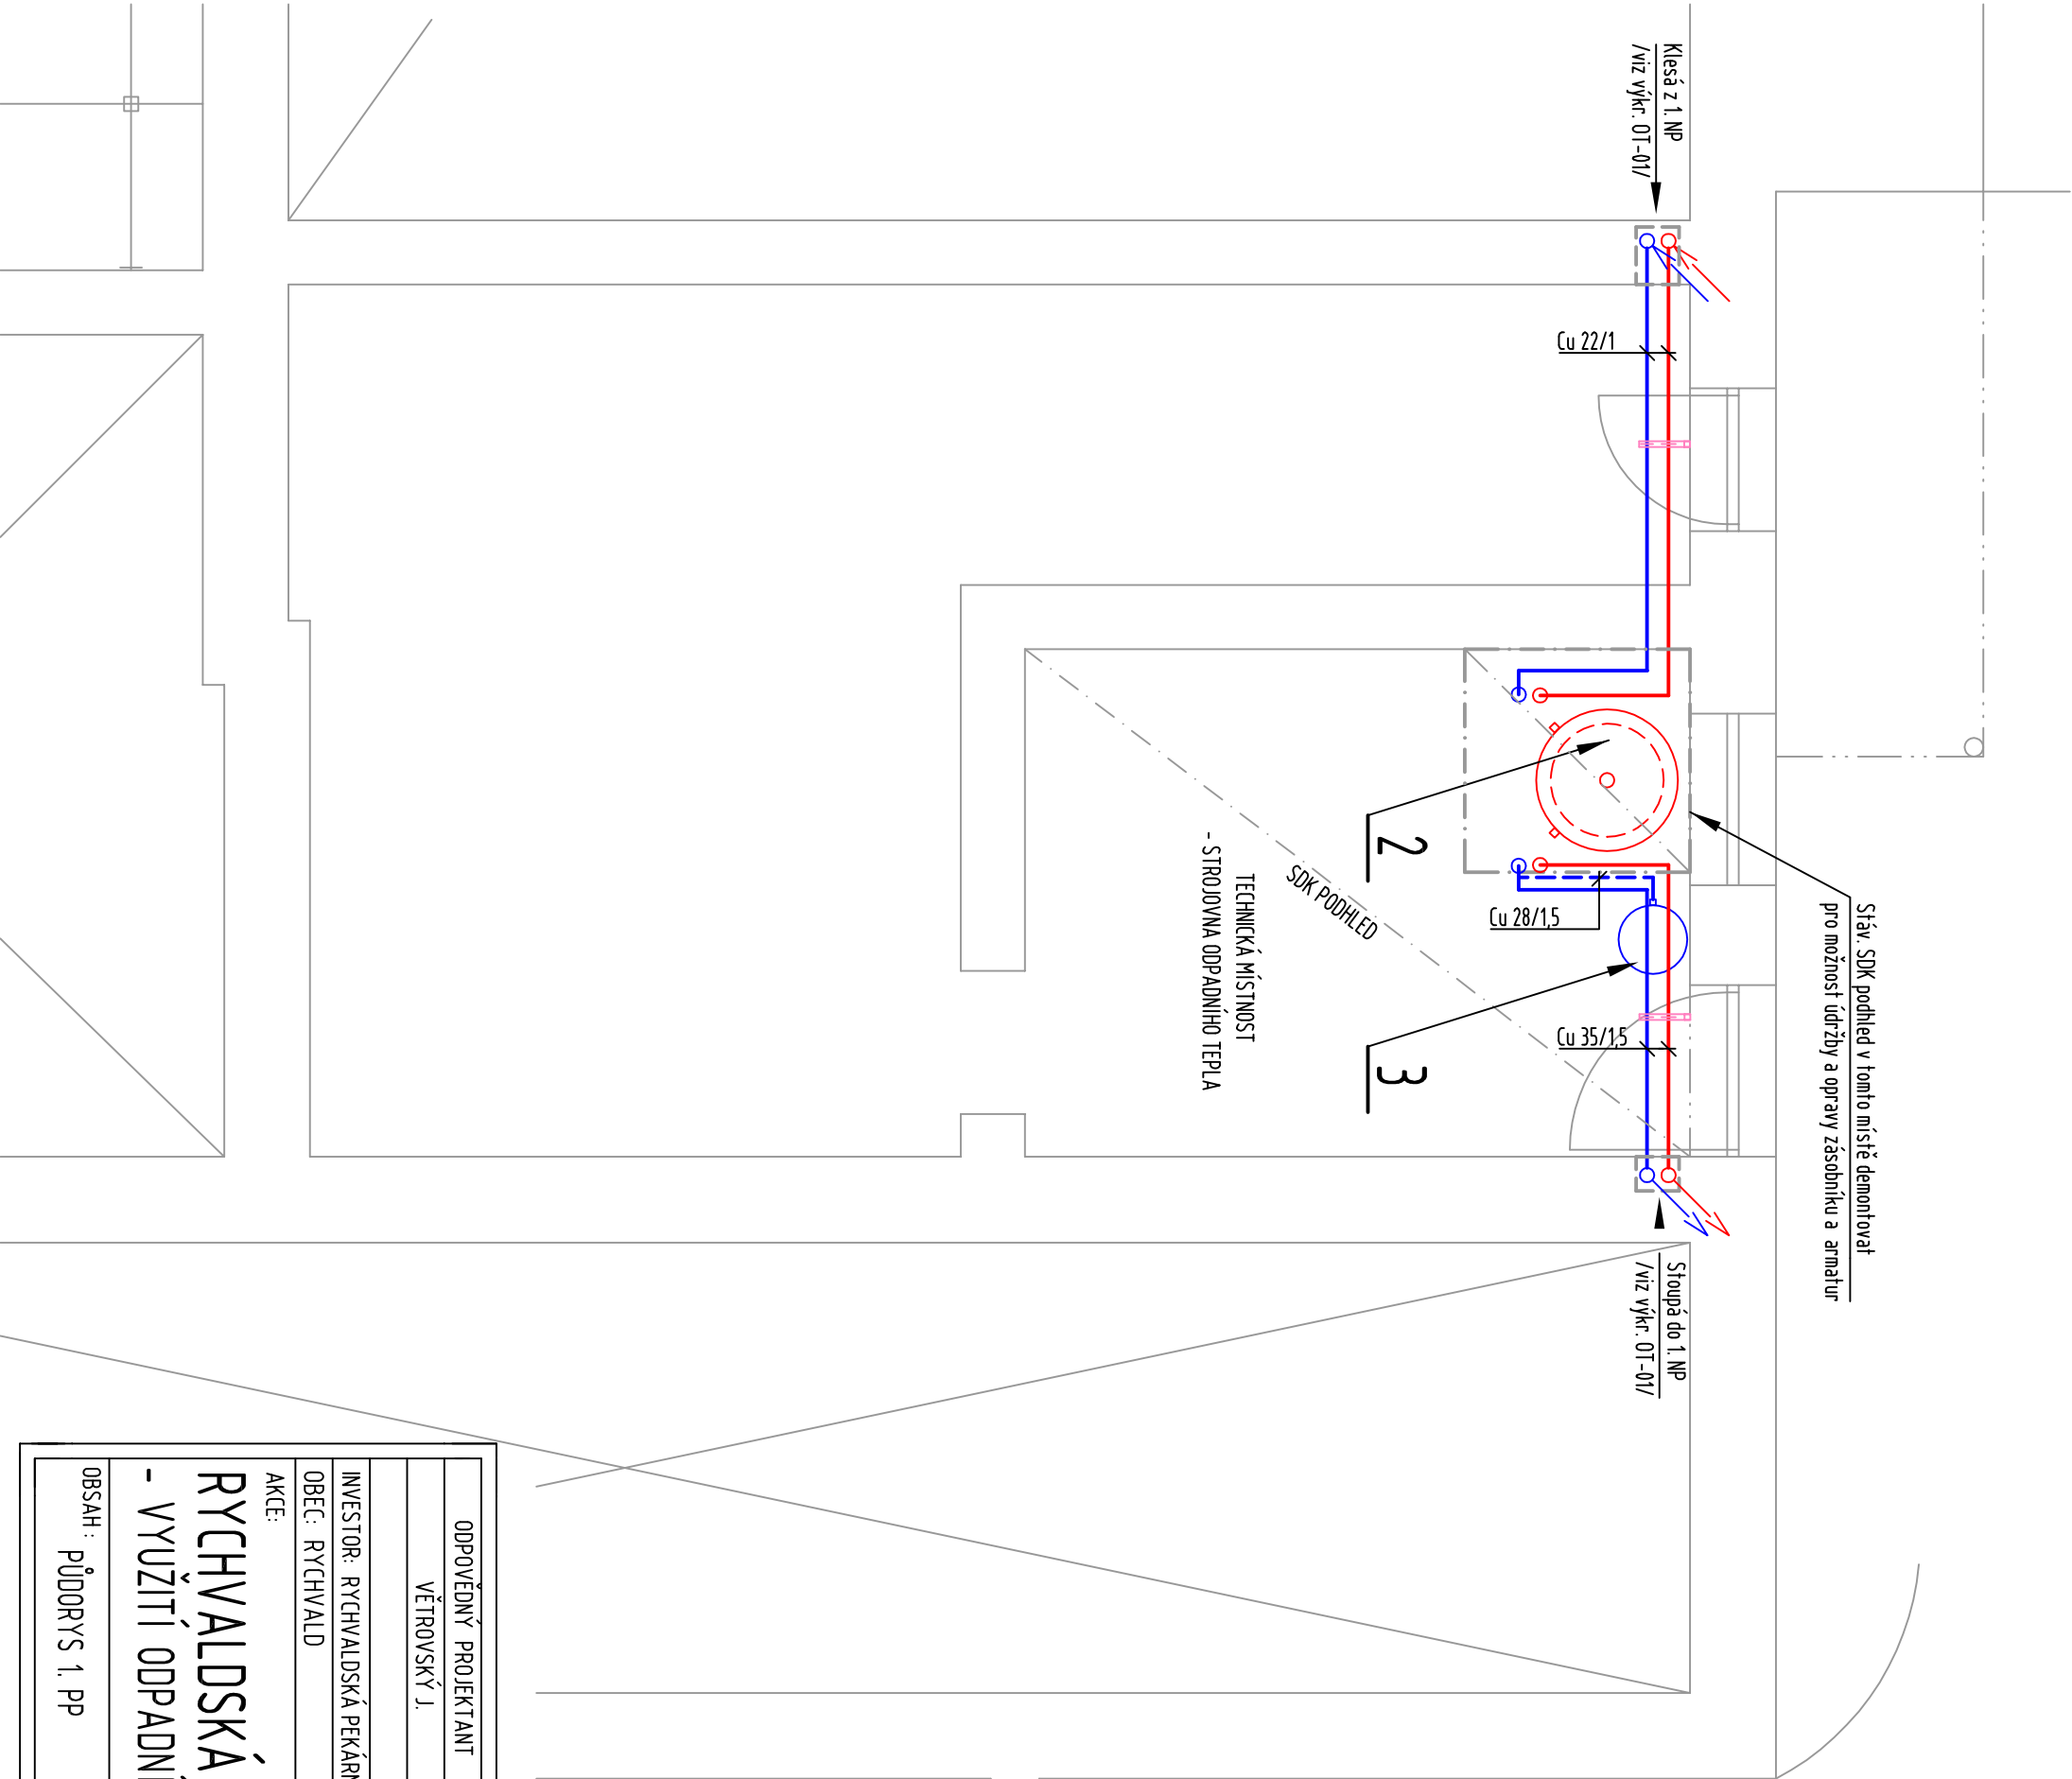

POZNÁMKY:

- Zásobník nutno uzemnit /zajistí investor/
- Místnost zajistit proti poklesu teploty pod 10 °C

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL	
VĚTROVSKÝ J.		VĚTROVSKÝ J.		VĚTROVSKÝ J.	
INVESTOR: RYCHVALDSKÁ PEKÁRNA spol. s r.o., ORLOVSKÁ 476, 735 32 RYCHVALD					
OBEC: RYCHVALD		KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ			
AKCE:					
RYCHVÁLDSKÁ PEKÁRNA RYCHVÁLD					
- VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA Z PEKAŘSKÉ PECE					
OBSAH : PŮDORYS 1. PP					

 spol. s r.o. BRNĚNSKÁ 1, 696 14, ČEJČ		Č. ZAKÁZKY	K-017-016
DATUM		V./2017	
ÚČEL		DPS	
FORMÁT		2xA4	
MĚŘÍTKO		1:50	
PROFES		Č. VÝKRESU	
01		02	