


ROZVÁDĚČ NN

POLE 1

POLE 2

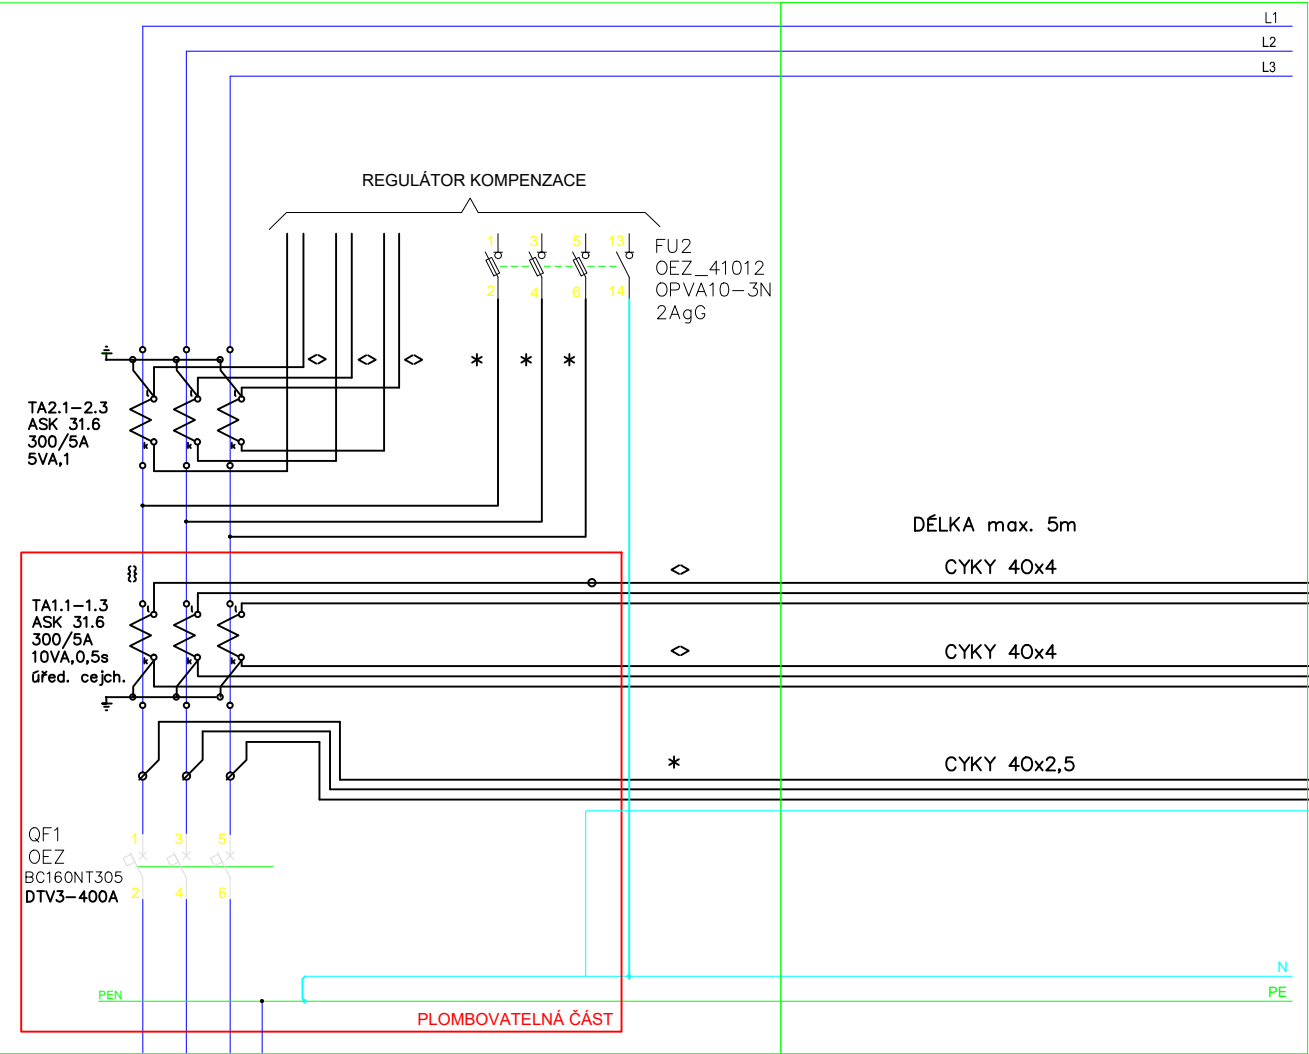


CYKY-J 4x95
připojit přímo
na jistič

Poznámka:
■ nastavení spouště-360A zaplombováno dle požadavku ČEZ Distribuce a.s.



● ŠROUB DOTAŽEN=ZKRATOVÁNO

Poznámka:
- spoje označené "◇" vydrátovat CYA 4
- spoje označené "*" vydrátovat CYA 2,5

VÝROBCE: PRO8



NEPRŮHLÉDNÉ
DVEŘE



Poznámka: Rozvodná soustava:
VN: 3 AC, 50Hz, 35 kV / IT
NN: 3+PEN AC, 50Hz, 400 V / TN-C

OBJEDNATEL:		SOU PLYNÁRENSKÉ, PARDUBICE		ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77 533 04 SEZEMICE IČO: 48161594 tel. 732822096, 466 301 318
VEDOUČÍ PROJEKTU:		ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH		
KRESLIL: ING. Vladislav Vízner		KONTROLOVAL:		
Č. ZAKÁZKY :		DATUM: 09/2016	STUPEŇ: DPS	
SOU PLYNÁRENSKÉ PARDUBICE- PŘÍSTAVBA DÍLNY A ODBORNÝCH UČEBEN				
SO03 - Trafostanice včetně nové kabelové přípojky nn				M není
Schéma propojení skříně USM ES3				
				Č.VÝKRESU: 02
				ZMĚNA: 0