



PARNÍ VÝMĚNIKOVÁ STANICE

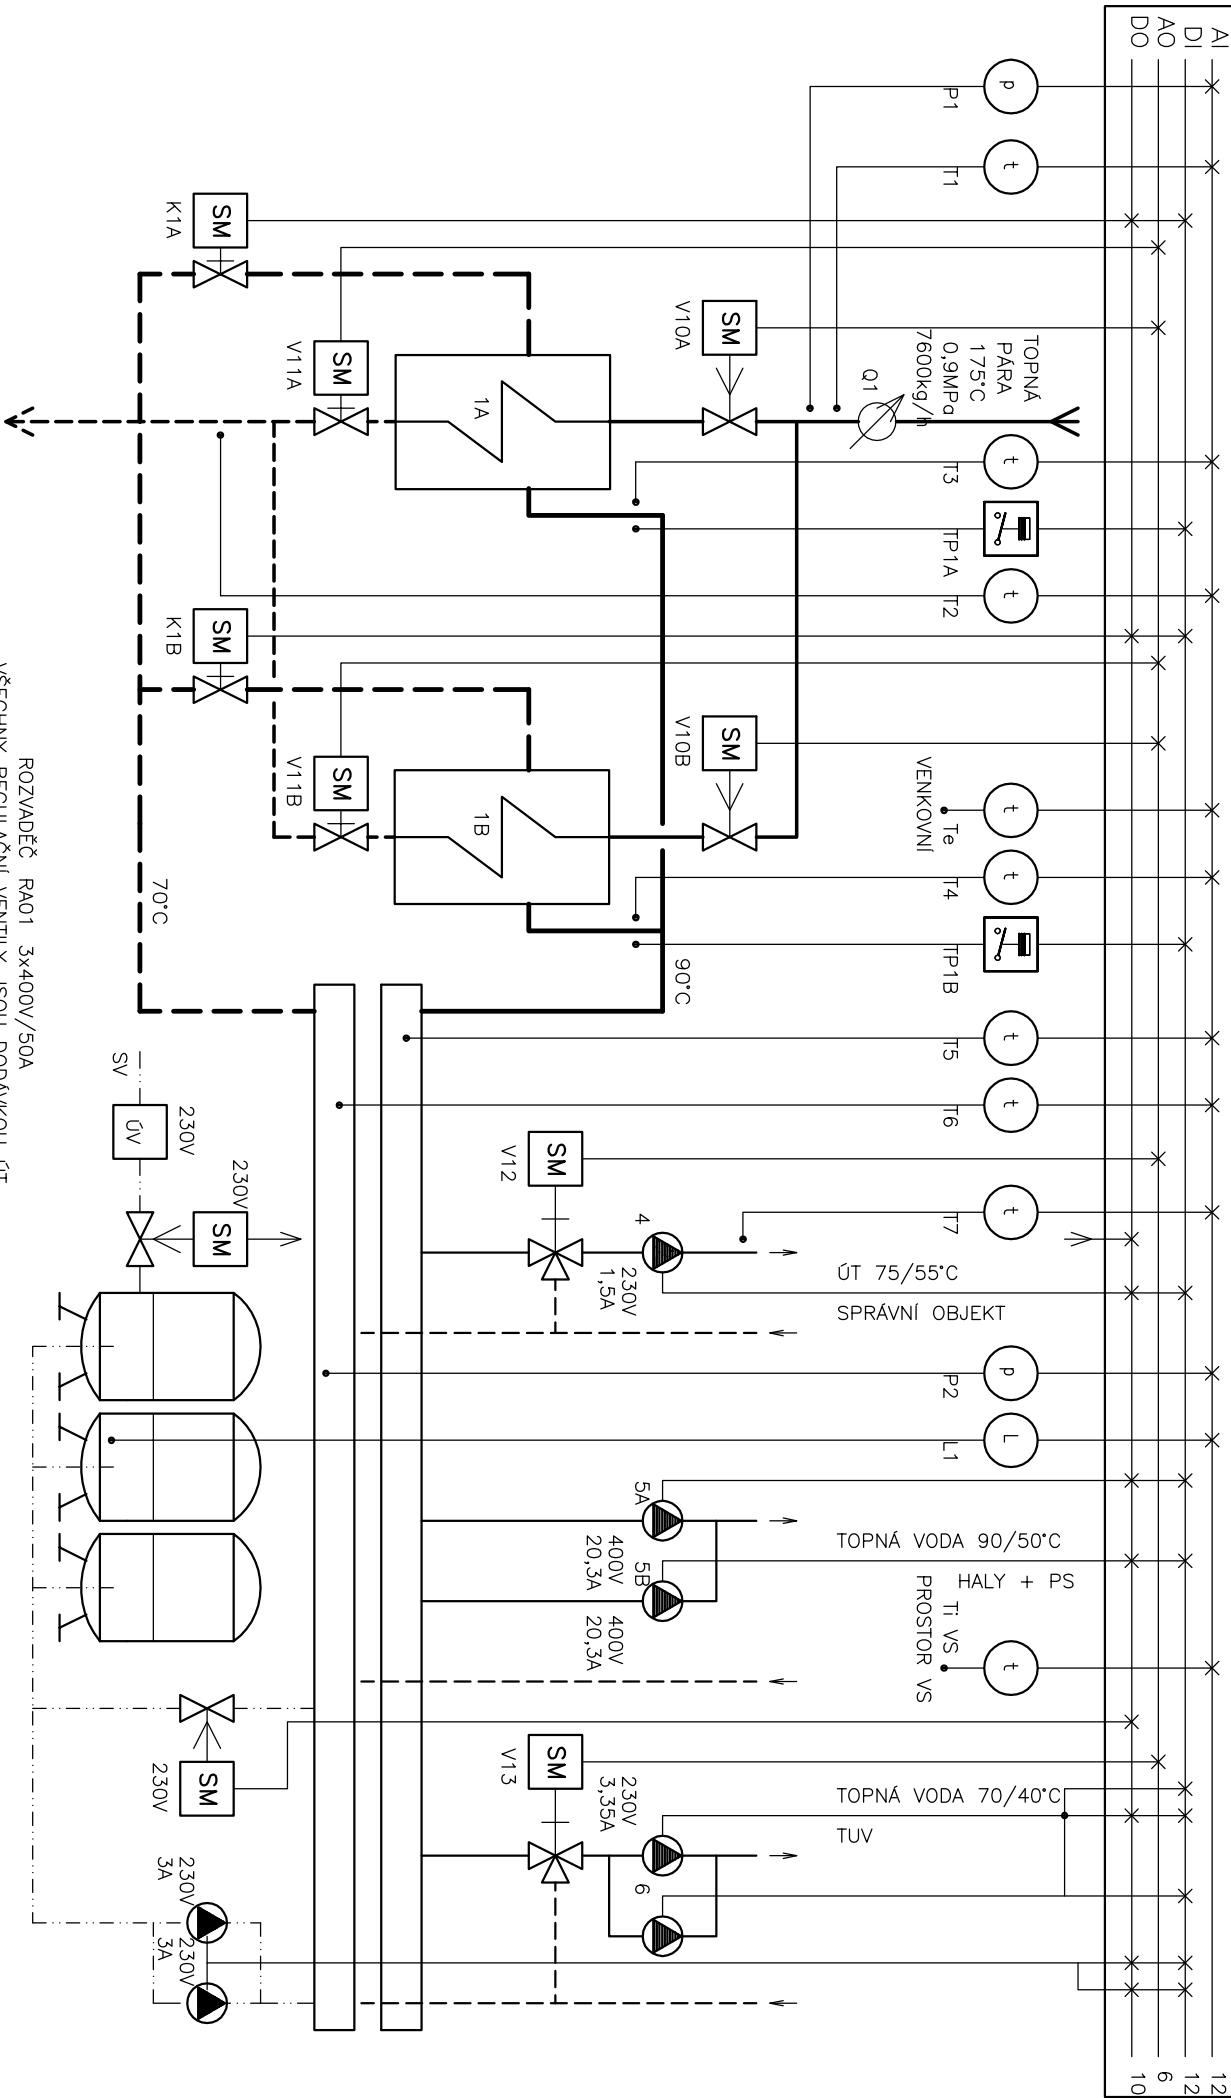

DATUM	12/2017	STAVBA	Energetická optimalizace výrobního zázvodu			INVESTOR	TOS Olomouc, s.r.o. Tovární 1180/30	ARCH.ČÍSLO	1485-03	MĚŘÍTKO	N	LIST	1
VYPRACOVAL	ing. Čech		TOS Olomouc, s.r.o.,			779 00 Olomouc – Hodolany						LISTU	2
KONTROLOVAL	Jan Honig		část rekonstrukce rozvodů tepla										
ZMĚNA/DATUM			ELEKTRO A MĚŘENÍ A REGULACE										
		ROZVADĚČ RAO1 3x400V/50A		VŠECHNY REGULAČNÍ VENTILY JSOU DODÁVKOU ÚT		NAPAJENÍ 24VAC/OVLADÁNÍ 0-10V						MR03	


PARNÍ VYMĚŇIKOVÁ STANICE

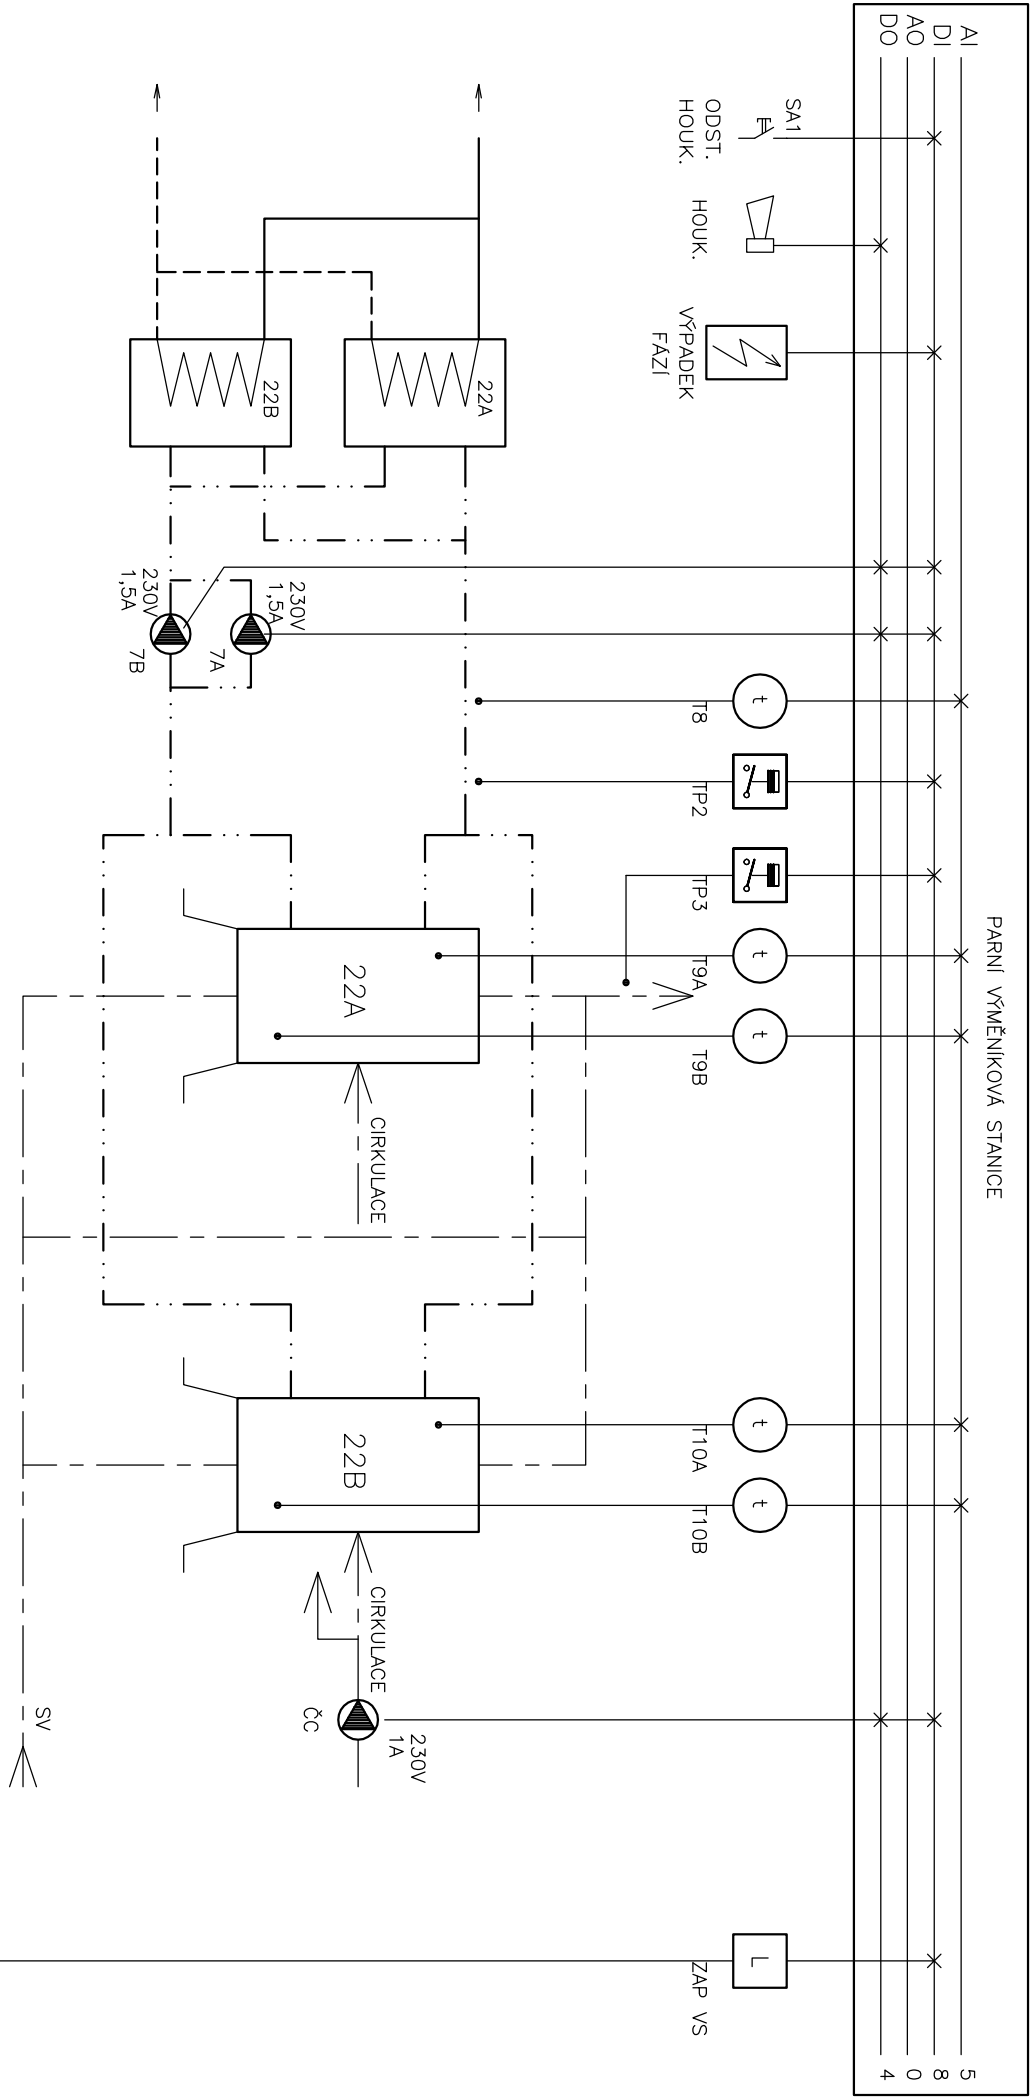

ZAPLAVENÍ

DATUM	12/2017	STAVBA	Energetická optimalizace výrobního závodu			INVESTOR	TOS Olomouc, s.r.o. Tovární 1180/30	ARCH.ČÍSLO	1485-03	MĚŘITKO	N	LIST	2
VYPRACOVAL	ing. Čech		TOS Olomouc, s.r.o.,				779 00 Olomouc – Hodolany					LISTU	2
KONTROLOVAL	Jan Honig		část rekonstrukce rozvodů tepla					ZAK.ČÍSLO	1485/2017	ČÍS. VÝK.		MR03	
ZMĚNA/DATUM			ELEKTRO A MĚŘENÍ A REGULACE										



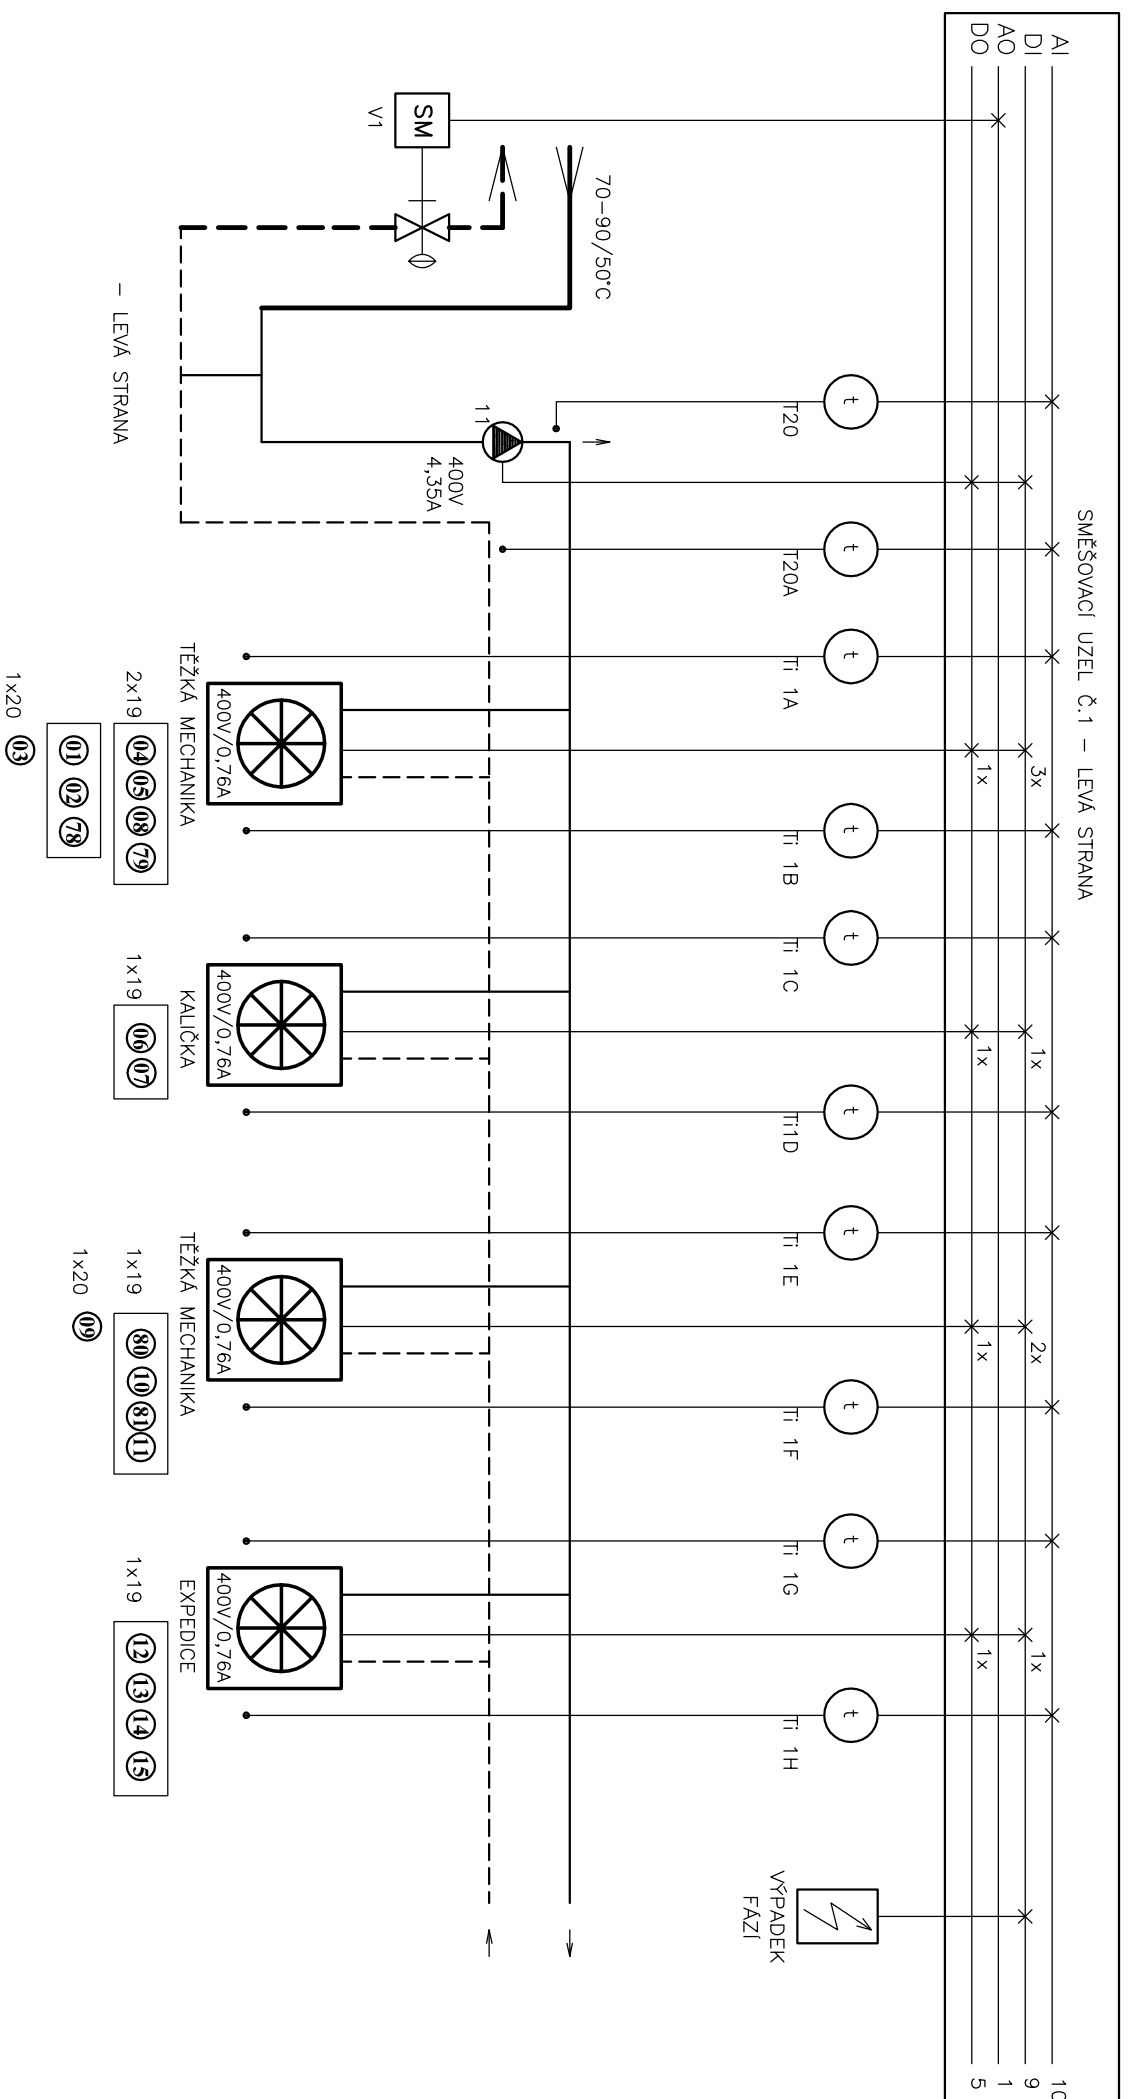


ROZVADĚČ BC01 3x400V/40A  
REGULAČNÍ VENTIL JE DODÁVKOU ÚT  
NAPÁJENÍ 24VAC/OVLÁDÁNÍ 0-10V

SDRUŽENÁ  
REGULACE

DATUM	12./2017					
VYPRACOVAL	ing. Čech					
KONTROLOVAL	Jan Honig					
ZNĚMA/DATUM						
STAVBA Energetická optimalizace výrobního závodu TOS Olomouc, s.r.o., část rekonstrukce rozvodů tepla ELEKTRO A MĚŘENÍ A REGULACE		Jan Honig inženýrská činnost 783 83 Lípnka 22 IČO: 63095611 Tel. +420602640634				
		INVESTOR TOS Olomouc, s.r.o. Továrny 1180/30	ARCH.ČÍSLO 1485-05	MĚŘITKO N	LIST 1 LISTŮ 2	
		779 00 Olomouc – Hoddalany				
OBSAH VÝKRESU FUNKČNÍ SCHÉMA VYTÁPĚNÍ TĚŽKÁ MECHANIKA		ZAK.ČÍSLO 1485/2017	Čís. výk.	MRO5		



SMEŠOVACÍ UZEL Č.2 – PRAVÁ STRANA

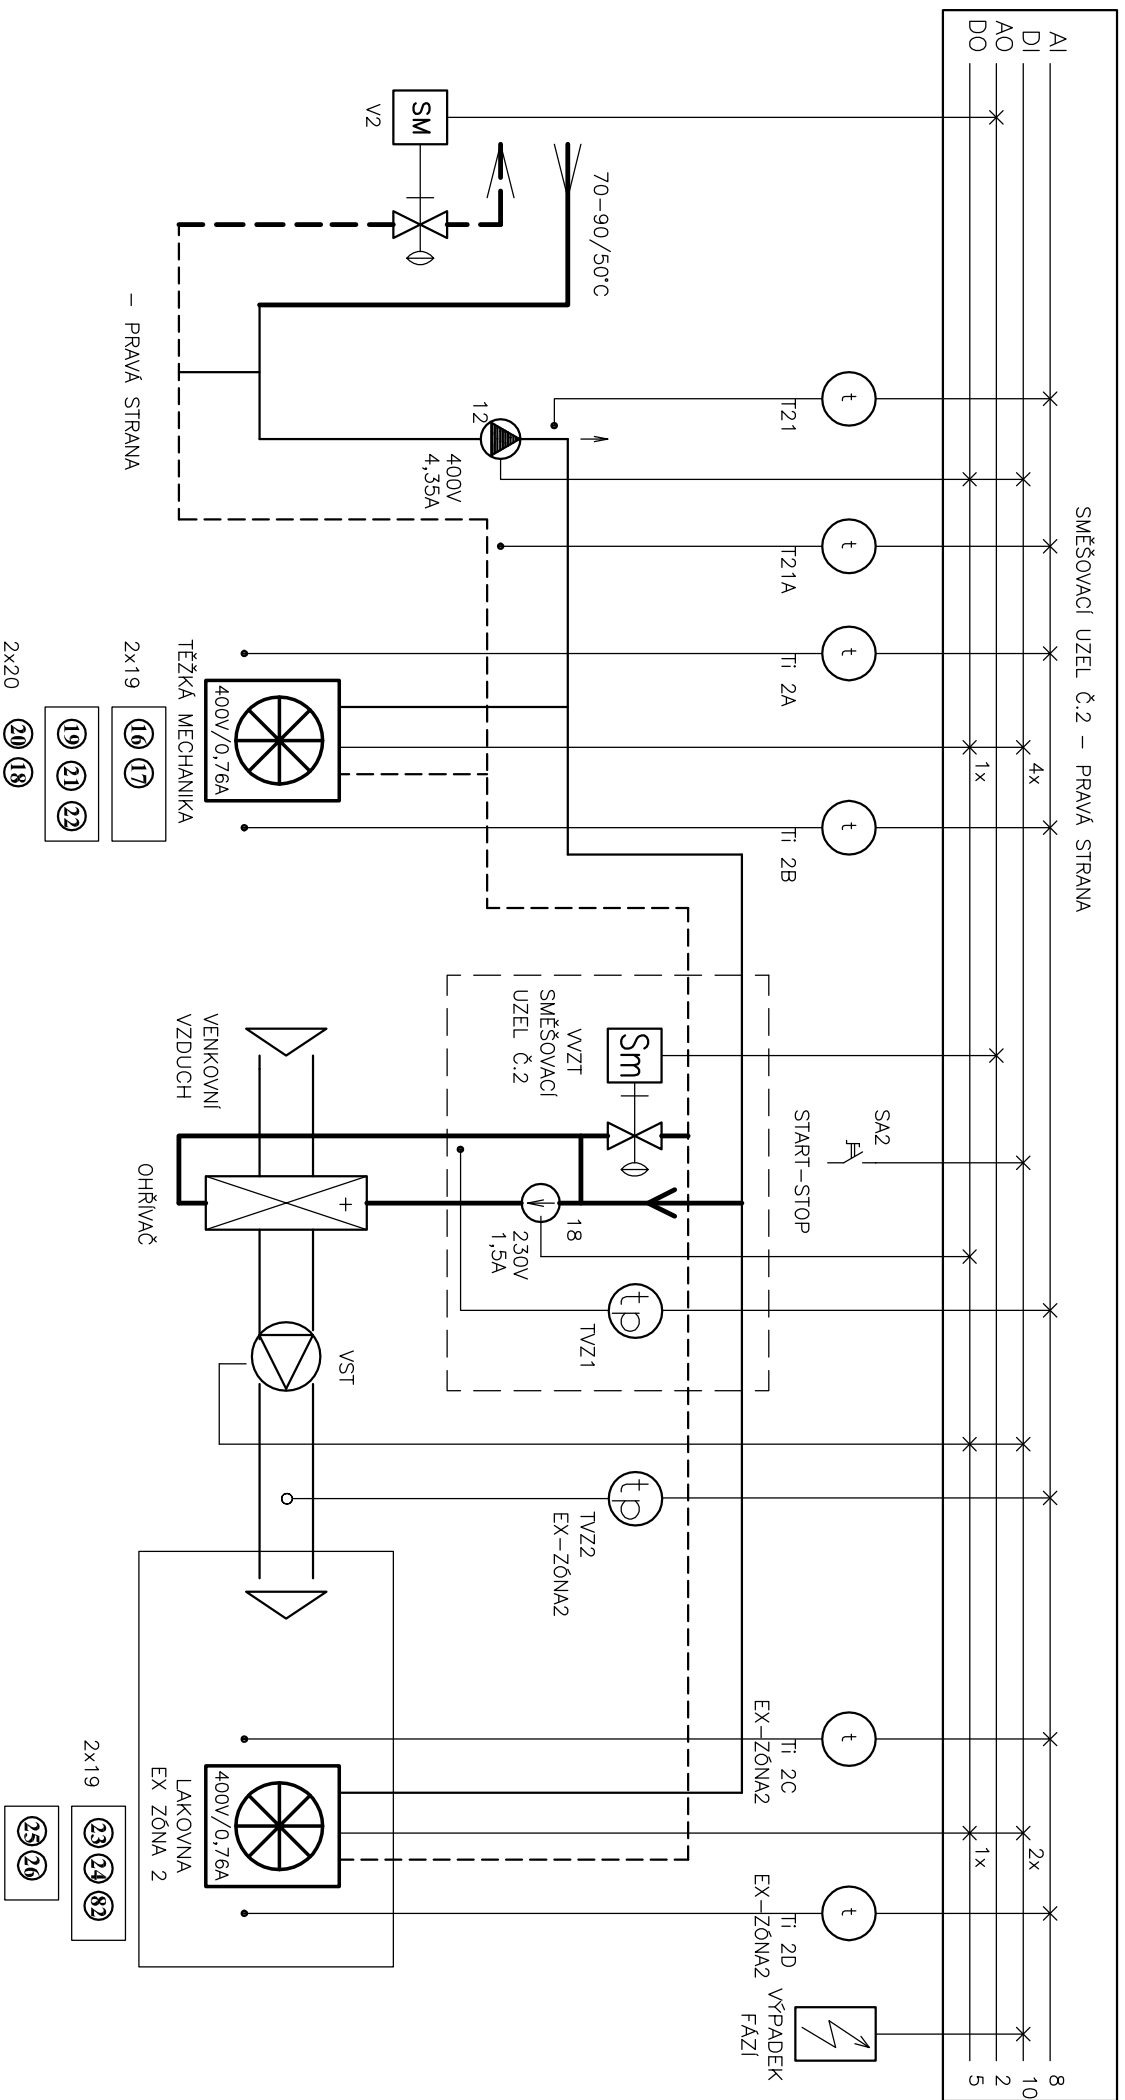


ROZVADEČ BC02 3x400V/40A  
REGULAČNÍ VENTIL JE DODÁVKOU ÚT  
NAPÁJENÍ 24VAC/OVLADÁNÍ 0–10V

SDRUŽENÁ  
REGULACE

DATUM	12/2017	STAVBA	Energetická optimalizace výrobního zázvodu			INVESTOR	TOS Olomouc, s.r.o. Tovární 1180/30	ARCH.ČÍSLO	1485-05	MĚŘITKO	N	LIST	2
VYPRACOVAL	ing. Čech		TOS Olomouc, s.r.o.,				779 00 Olomouc – Hodolany					LISTU	2
KONTROLOVAL	Jan Honig		část rekonstrukce rozvodů tepla			OBSAH VÝKRESU	FUNKČNÍ SCHEMÁ VYTÁPĚNÍ TĚŽKÁ MECHANIKA	ZAK.ČÍSLO	1485/2017	ČÍS.		MR05	
ZMĚNA/DATUM			ELEKTRO A MĚŘENÍ A REGULACE			Tel. +420602640634				VÝK.			

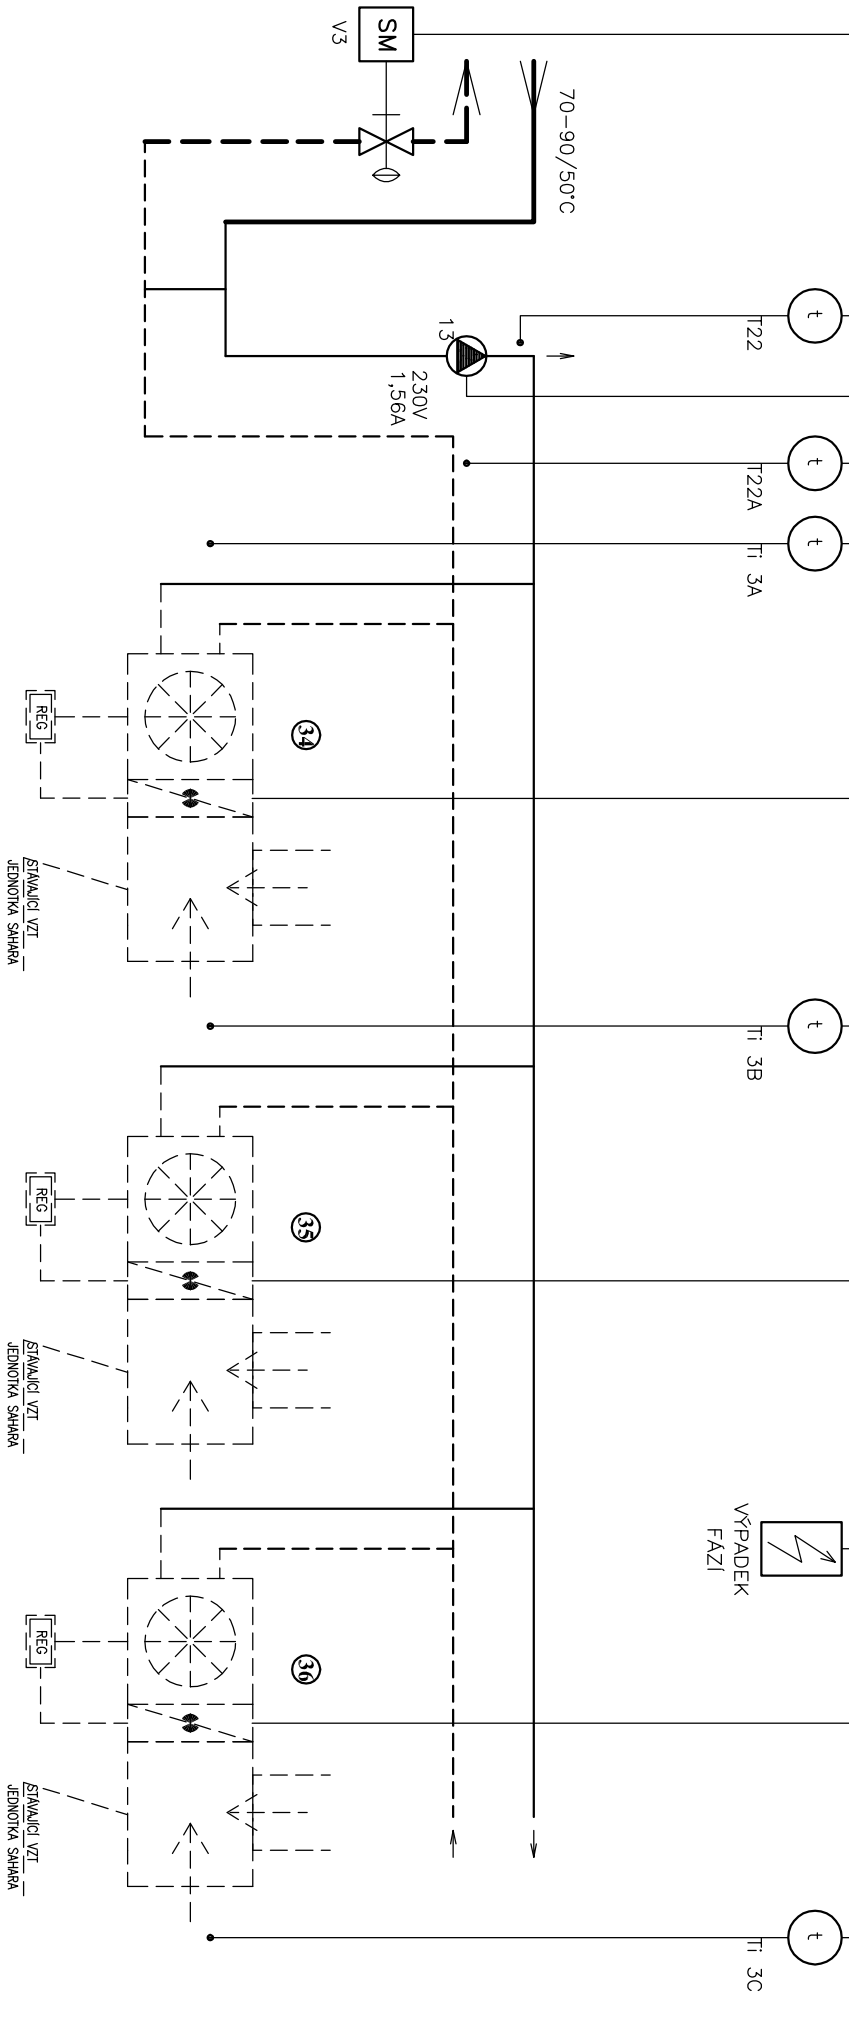


AI	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
DI	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
AO	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
DO	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____



ROZVADĚČ BC08 3x400V/16A  
REGULAČNÍ VENTIL JE DODÁVKOU ÚT  
NAPÁJENÍ 24VAC/OVLÁDÁNÍ 0–10V

SDRUŽENÁ  
REGULACE

DATUM	12/2017	STAVBA	Energetická optimalizace výrobního zázvodu TOS Olomouc, s.r.o., část rekonstrukce rozvodů tepla ELEKTRO A MĚŘENÍ A REGULACE					INVESTOR TOS Olomouc, s.r.o. Tovární 1180/30		ARCH.ČÍSLO	1485–05	MĚŘITKO	N	LIST	1
VYPRACOVAL	ing. Čech						Ing. Honig		779 00 Olomouc – Hodolany	ZAK.ČÍSLO	1485/2017	ČÍS. VÝK.		LISTU	1
KONTROLOVAL	Jan Honig								OBSAH VÝKRESU	FUNKČNÍ SCHEMA VYTÁPĚNÍ CENTRÁLNÍ SKLAD					
ZMĚNA/DATUM							Jan Honig Inženýrská činnost 783 83 Lipinka 22 IČO: 63093611 Tel. +420602640634							MR07	

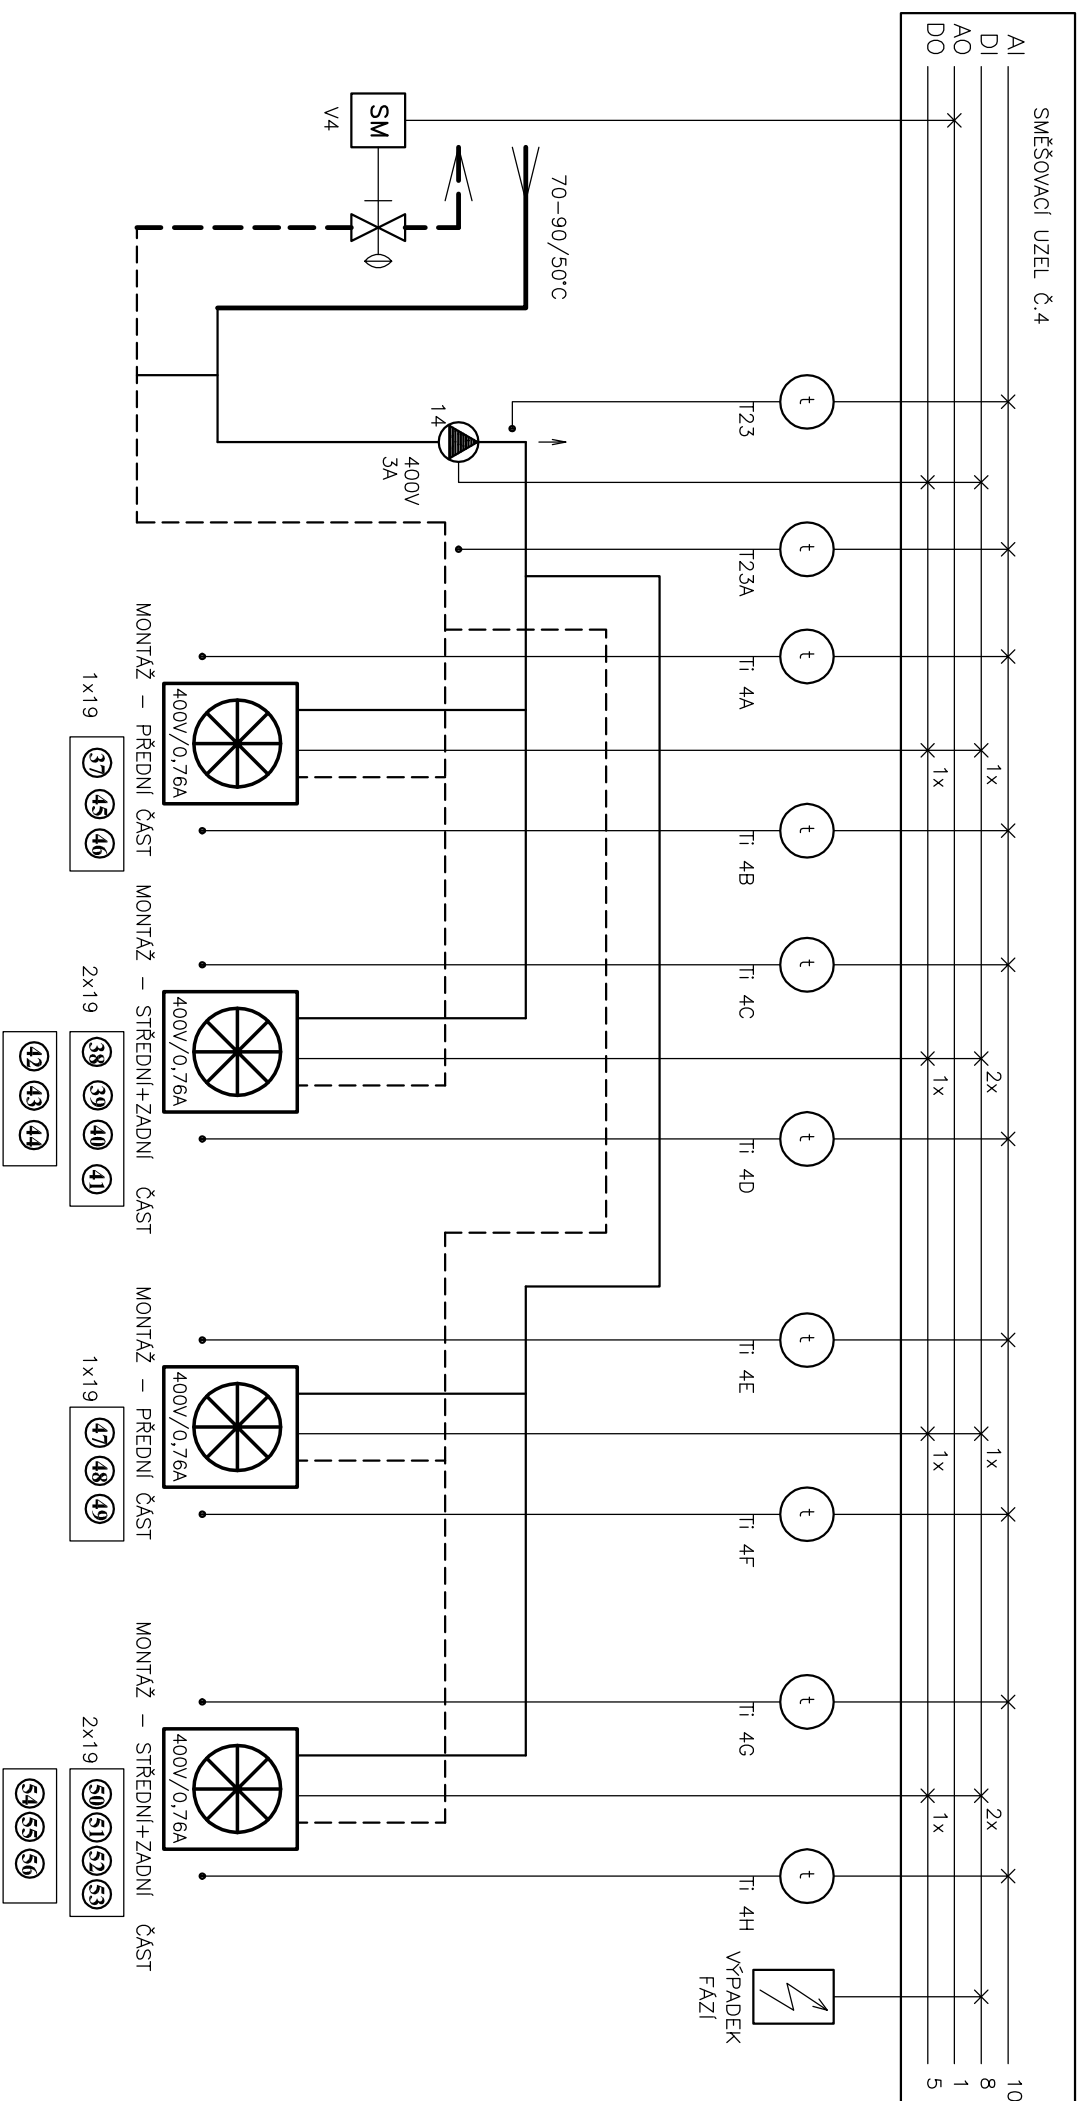


– LEVÁ STRANA

– PRAVÁ STRANA


ROZVADĚČ BC04 3x400V/32A  
REGULAČNÍ VENTIL JE DODÁVKOU ÚT  
NAPÁJENÍ 24VAC/OVLÁDÁNÍ 0-10V

SDRUŽENÁ  
REGULACE

DATUM	12./2017		STAVBA Energetická optimalizace výrobního závodu TOS Olomouc, s.r.o., část rekonstrukce rozvodů tepla ELEKTRO A MĚŘENÍ A REGULACE	Jan Honig Inženýrská činnost 783 83 Lipinka 22 (ČO: 63095611 Tel. +420602640634	INVESTOR TOS Olomouc, s.r.o. Tovární 1180/30 779 00 Olomouc – Hoddiany	ARCH.ČÍSLO 1485-08	MĚŘÍTKO N	LIST	1
VYPRACOVAL	ing. Čech							LISTŮ	1
KONTROLOVAL	Jan Honig								
ZMĚNA/DATUM									



SMĚŠOVACÍ UZEL Č.5					
AI					6
DI					5
AO	*	*	*	*	1
DO	*	*	*	*	4

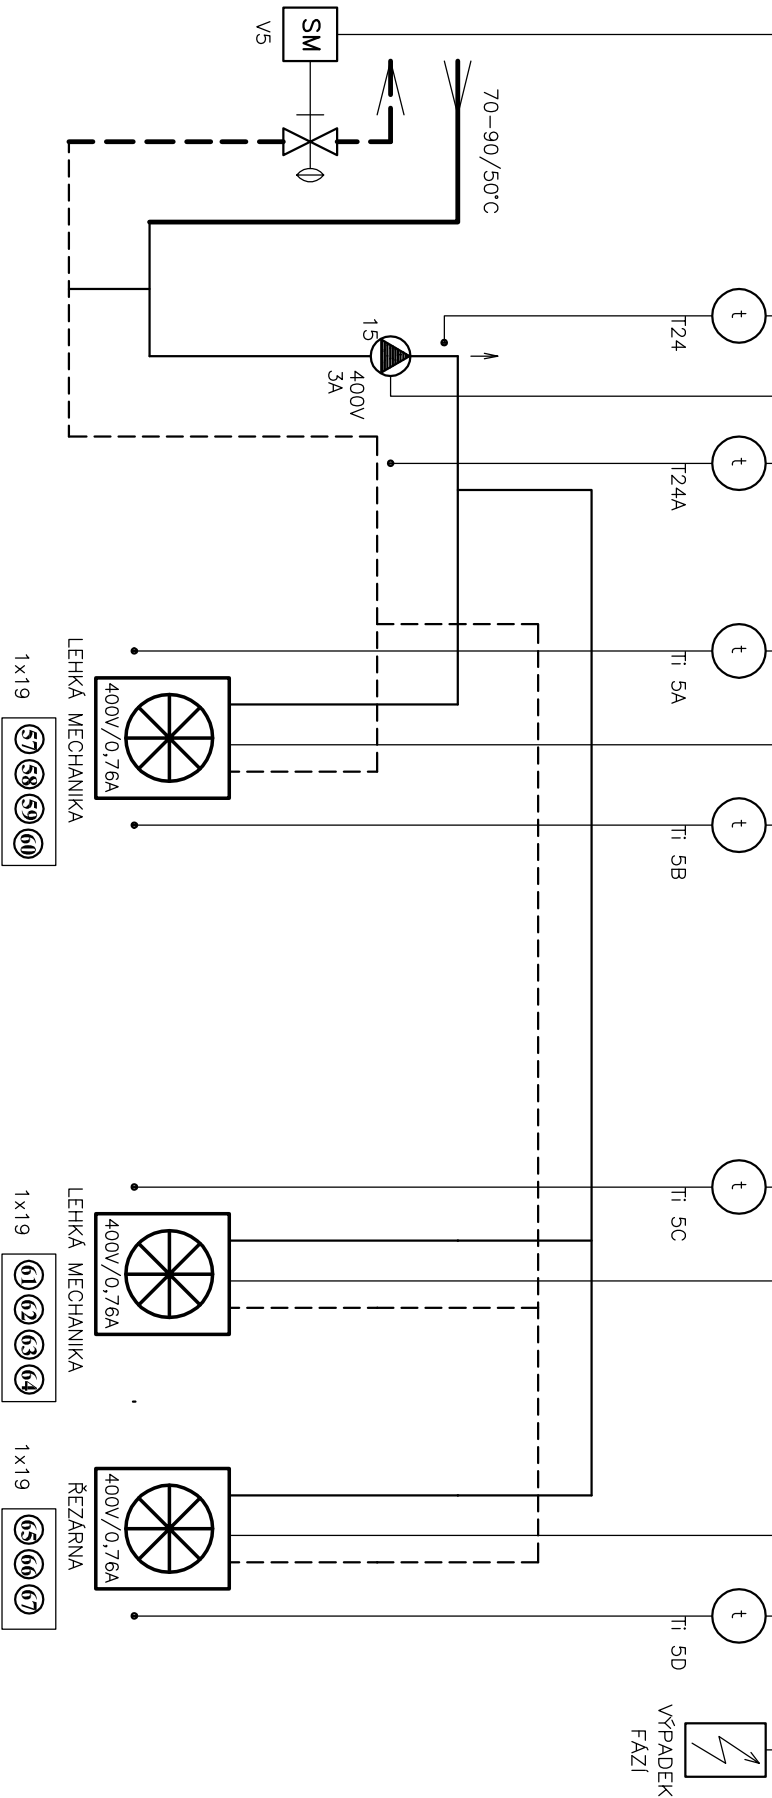

– LEVÁ STRANA


– PRAVÁ STRANA

SDRUŽENÁ  
REGULACE

ROZVADĚČ BC05 3x400V/25A  
REGULAČNÍ VENTIL JE DODÁVKOU ÚT  
NAPÁJENÍ 24VAC/OVLÁDÁNÍ 0–10V

DATUM	12/2017	STAVBA	Energetická optimalizace výrobního zázvodu TOS Olomouc, s.r.o., část rekonstrukce rozvodů tepla			INVESTOR	TOS Olomouc, s.r.o. Tovární 1180/30 779 00 Olomouc – Hodošlany	ARCH.ČÍSLO	1485–09	MĚŘITKO	N	LIST	1
VYPRACOVAL	ing. Čech					OBSAH VÝKRESU	FUNKČNÍ SCHEMA VYTÁPĚNÍ LEHKÁ MECHANIKA	ZAK.ČÍSLO	1485/2017	ČÍS. VÝK.		LISTŮ	1
KONTROLOVAL	Jan Honig												
ZMĚNA/DATUM													


SMĚŠOVACÍ UZEL Č.6							
AI	_____	_____	_____	_____	_____	_____	6
DI	_____	_____	_____	_____	_____	_____	6
AO	_____	_____	_____	_____	_____	_____	1
DO	_____	_____	_____	_____	_____	_____	3




ROZVADEČ BC06 3x400V/20A  
REGULAČNÍ VENTIL JE DODÁVKOU ÚT  
NAPÁJENÍ 24VAC/OVLADÁNÍ 0-10V


SDRUŽENÁ  
REGULACE

DATUM	12/2017	STAVBA	Energetická optimalizace výrobního zázvodu			INVESTOR	TOS Olomouc, s.r.o. Tovární 1180/30	ARCH.ČÍSLO	1485-10	MĚŘITKO	N	LIST	1
VYPRACOVAL	ing. Čech		TOS Olomouc, s.r.o.,				779 00 Olomouc – Hodošlany					LISTU	1
KONTROLOVAL	Jan Honig		část rekonstrukce rozvodů tepla					ZAK.ČÍSLO	1485/2017	ČÍS. VÝK.		MR10	
ZMĚNA/DATUM			ELEKTRO A MĚŘENÍ A REGULACE										



ROZVADĚČ BC07 3x400V/10A  
REGULAČNÍ VENTIL JE DODÁVKOU ÚT  
NAPÁJENÍ 24VAC/OVLÁDÁNÍ 0-10V

DATUM	12./2017		STAVBA Energetická optimalizace výrobního závodu TOS Olomouc, s.r.o., část rekonstrukce rozvodů tepla ELEKTRO A MĚŘENÍ A REGULACE			
VYPRACOVAL	ing. Čech		Jan Honig	Investor TOS Olomouc, s.r.o. Tovární 1180/30	ARCH.ČÍSLO 1485-11	MĚŘÍTKO N
KONTROLOVAL	Jan Honig		783 83 Lipinka 22 IČO: 63095611	779 00 Olomouc – Hoddiany	1485-11	LIST 1
ZNĚMA/DATUM			OBSAH VYKRESU FUNKČNÍ SCHÉMA VYTÁPĚNÍ NÁSTROJE	ZAK.ČÍSLO 1485/2017	ČÍS. VYK. MR11	LISTŮ 1



DATUM	12/2017	STAVBA	Energetická optimalizace výrobního závodu TOS Olomouc, s.r.o., část rekonstrukce rozvodů tepla ELEKTRO A MĚŘENÍ A REGULACE			INVESTOR	TOS Olomouc, s.r.o. Tovární 1180/30	ARCH.ČÍSLO	1485-11	MĚŘITKO	N	LIST	1
VYPRACOVAL	ing. Čech					Jan Honig	Ingženýrská činnost 783 83 Lipinka 22 IČO: 63093611 Tel. +420602640634	779 00 Olomouc – Hodolany	ZAK.ČÍSLO	1485/2017	ČÍS. VÝK.	MR12	1
KONTROLOVAL	Jan Honig												
ZMĚNA/DATUM													