RSZP1

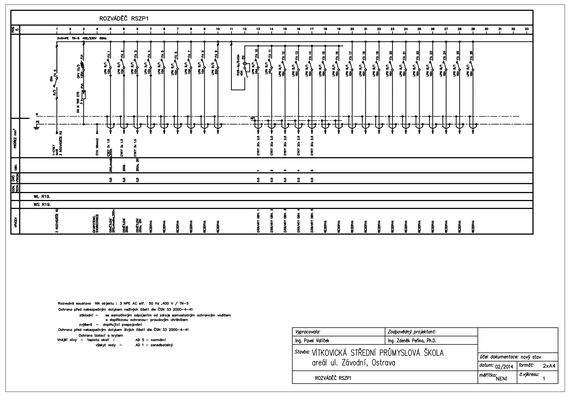

Rozvaděč soustava: Wk objekty: | 3 NPE AC síť, 50 Hz ,400 V / 1N~S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41
ochranný – se samočinným odpojením od zdroje automatickým ochranným vodičem
a doplňkovou ochranou - pospojením ochranným
způsob: – doplňující pospojování
Ochrana před nebezpečným účinkem tepla dle ČSN 33 2000-4-42
Ochrana krytem a krytem
Vnější vlivy: – teplota okol: AB 5 – normální
vlhkost vody: – AD 1 – zanedbatelný

Vypracovalo:	Zodpovědný projektant:	
Ing. Pavel Vališek	Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.	
Stavba: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA areál ul. Závodní, Ostrava		Účel dokumentace: nový stav
	datum: 02/2024	formát: 2xA4
ROZVAĎEČ RSZP1	materiál: NENÍ	č.výkresu: 1

R2

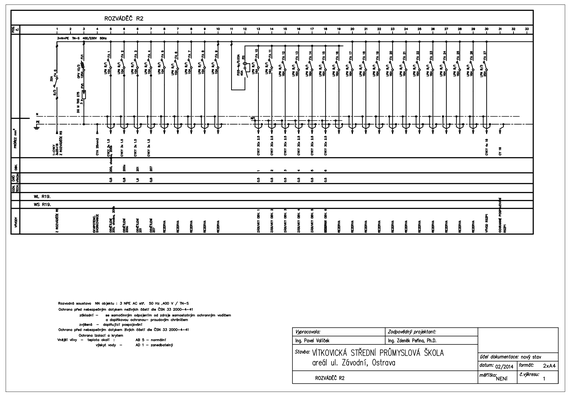

Rozvaděč soustava: Wk objekty: | 3 NPE AC síť, 50 Hz ,400 V / 1N~S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41
ochranný – se samočinným odpojením od zdroje automatickým ochranným vodičem
a doplňkovou ochranou - pospojením ochranným
způsob: – doplňující pospojování
Ochrana před nebezpečným účinkem tepla dle ČSN 33 2000-4-42
Ochrana krytem a krytem
Vnější vlivy: – teplota okol: AB 5 – normální
vlhkost vody: – AD 1 – zanedbatelný

Vypracovalo:	Zodpovědný projektant:	
Ing. Pavel Vališek	Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.	
Stavba: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA areál ul. Závodní, Ostrava		Účel dokumentace: nový stav
	datum: 02/2024	formát: 2xA4
ROZVAĎEČ R2	materiál: NENÍ	č.výkresu: 1

RS

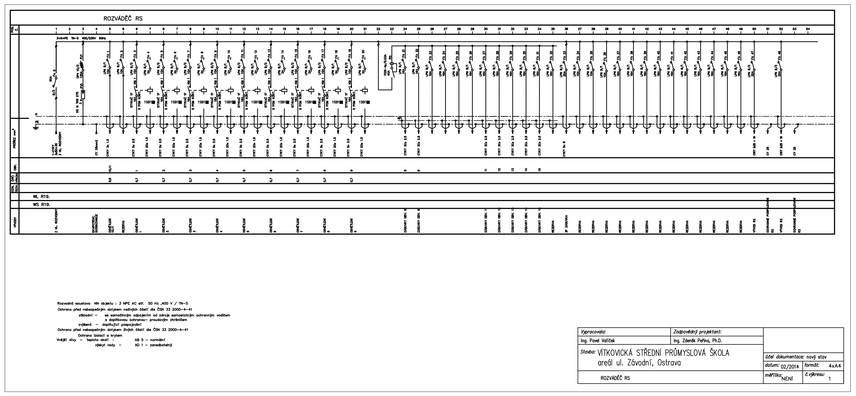

Rozvaděč soustava: Wk objekty: | 3 NPE AC síť, 50 Hz ,400 V / 1N~S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41
ochranný – se samočinným odpojením od zdroje automatickým ochranným vodičem
a doplňkovou ochranou - pospojením ochranným
způsob: – doplňující pospojování
Ochrana před nebezpečným účinkem tepla dle ČSN 33 2000-4-42
Ochrana krytem a krytem
Vnější vlivy: – teplota okol: AB 5 – normální
vlhkost vody: – AD 1 – zanedbatelný

Vypracovalo:	Zodpovědný projektant:	
Ing. Pavel Vališek	Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.	
Stavba: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA areál ul. Závodní, Ostrava		Účel dokumentace: nový stav
	datum: 02/2024	formát: 4xA4
ROZVAĎEČ RS	materiál: NENÍ	č.výkresu: 1

RM16

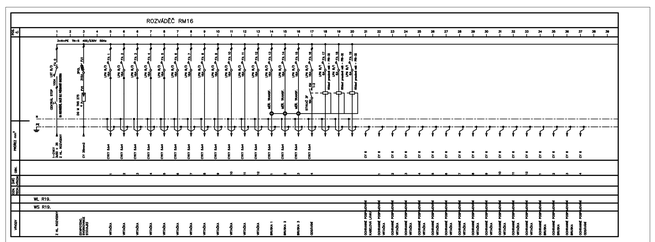

Rozvaděč soustava: Wk objekty: | 3 NPE AC síť, 50 Hz ,400 V / 1N~S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41
ochranný – se samočinným odpojením od zdroje automatickým ochranným vodičem
a doplňkovou ochranou - pospojením ochranným
způsob: – doplňující pospojování
Ochrana před nebezpečným účinkem tepla dle ČSN 33 2000-4-42
Ochrana krytem a krytem
Vnější vlivy: – teplota okol: AB 5 – normální
vlhkost vody: – AD 1 – zanedbatelný

Vypracovalo:	Zodpovědný projektant:	
Ing. Pavel Vališek	Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.	
Stavba: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA areál ul. Závodní, Ostrava		Účel dokumentace: nový stav
	datum: 02/2024	formát: 2xA4
ROZVAĎEČ RM16	materiál: NENÍ	č.výkresu: 1

RM2

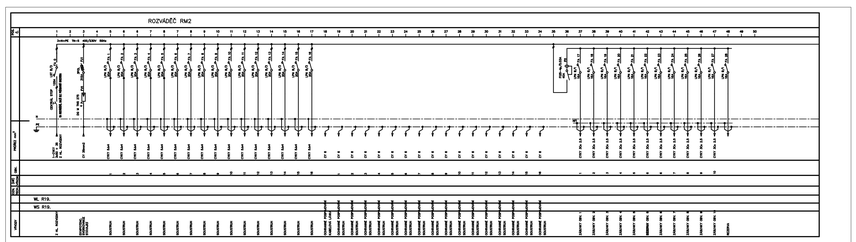

Rozvaděč soustava: Wk objekty: | 3 NPE AC síť, 50 Hz ,400 V / 1N~S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41
ochranný – se samočinným odpojením od zdroje automatickým ochranným vodičem
a doplňkovou ochranou - pospojením ochranným
způsob: – doplňující pospojování
Ochrana před nebezpečným účinkem tepla dle ČSN 33 2000-4-42
Ochrana krytem a krytem
Vnější vlivy: – teplota okol: AB 5 – normální
vlhkost vody: – AD 1 – zanedbatelný

Vypracovalo:	Zodpovědný projektant:	
Ing. Pavel Vališek	Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.	
Stavba: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA areál ul. Závodní, Ostrava		Účel dokumentace: nový stav
	datum: 02/2024	formát: 3xA4
ROZVAĎEČ RM2	materiál: NENÍ	č.výkresu: 1

R4

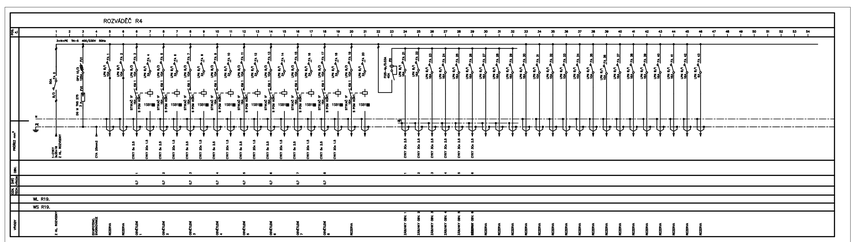

Rozvaděč soustava: Wk objekty: | 3 NPE AC síť, 50 Hz ,400 V / 1N~S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41
ochranný – se samočinným odpojením od zdroje automatickým ochranným vodičem
a doplňkovou ochranou - pospojením ochranným
způsob: – doplňující pospojování
Ochrana před nebezpečným účinkem tepla dle ČSN 33 2000-4-42
Ochrana krytem a krytem
Vnější vlivy: – teplota okol: AB 5 – normální
vlhkost vody: – AD 1 – zanedbatelný

Vypracovalo:	Zodpovědný projektant:	
Ing. Pavel Vališek	Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.	
Stavba: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA areál ul. Závodní, Ostrava		Účel dokumentace: nový stav
	datum: 02/2024	formát: 3xA4
ROZVAĎEČ R4	materiál: NENÍ	č.výkresu: 1

R123

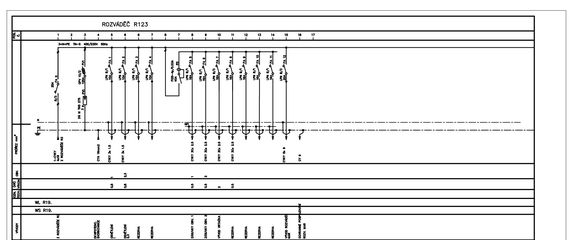

Rozvaděč soustava: Wk objekty: | 3 NPE AC síť, 50 Hz ,400 V / 1N~S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41
ochranný – se samočinným odpojením od zdroje automatickým ochranným vodičem
a doplňkovou ochranou - pospojením ochranným
způsob: – doplňující pospojování
Ochrana před nebezpečným účinkem tepla dle ČSN 33 2000-4-42
Ochrana krytem a krytem
Vnější vlivy: – teplota okol: AB 5 – normální
vlhkost vody: – AD 1 – zanedbatelný

Vypracovalo:	Zodpovědný projektant:	
Ing. Pavel Vališek	Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.	
Stavba: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA areál ul. Závodní, Ostrava		Účel dokumentace: nový stav
	datum: 02/2024	formát: 2xA4
ROZVAĎEČ R123	materiál: NENÍ	č.výkresu: 1

R3

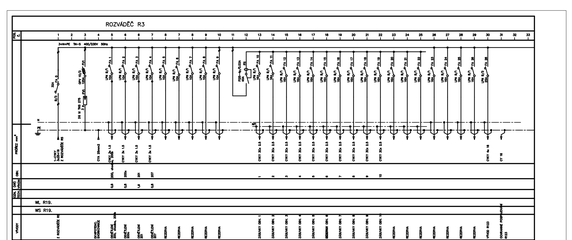

Rozvaděč soustava: Wk objekty: | 3 NPE AC síť, 50 Hz ,400 V / 1N~S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41
ochranný – se samočinným odpojením od zdroje automatickým ochranným vodičem
a doplňkovou ochranou - pospojením ochranným
způsob: – doplňující pospojování
Ochrana před nebezpečným účinkem tepla dle ČSN 33 2000-4-42
Ochrana krytem a krytem
Vnější vlivy: – teplota okol: AB 5 – normální
vlhkost vody: – AD 1 – zanedbatelný

Vypracovalo:	Zodpovědný projektant:	
Ing. Pavel Vališek	Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.	
Stavba: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA areál ul. Závodní, Ostrava		Účel dokumentace: nový stav
	datum: 02/2024	formát: 2xA4
ROZVAĎEČ R3	materiál: NENÍ	č.výkresu: 1

RM10

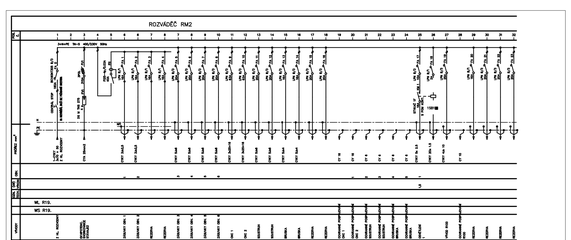

Rozvaděč soustava: Wk objekty: | 3 NPE AC síť, 50 Hz ,400 V / 1N~S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41
ochranný – se samočinným odpojením od zdroje automatickým ochranným vodičem
a doplňkovou ochranou - pospojením ochranným
způsob: – doplňující pospojování
Ochrana před nebezpečným účinkem tepla dle ČSN 33 2000-4-42
Ochrana krytem a krytem
Vnější vlivy: – teplota okol: AB 5 – normální
vlhkost vody: – AD 1 – zanedbatelný

Vypracovalo:	Zodpovědný projektant:	
Ing. Pavel Vališek	Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.	
Stavba: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA areál ul. Závodní, Ostrava		Účel dokumentace: nový stav
	datum: 02/2024	formát: 2xA4
ROZVAĎEČ RM10	materiál: NENÍ	č.výkresu: 1

R100

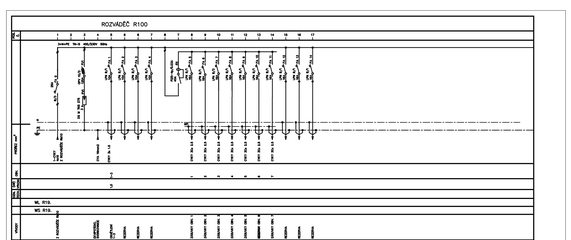

Rozvaděč soustava: Wk objekty: | 3 NPE AC síť, 50 Hz ,400 V / 1N~S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41
ochranný – se samočinným odpojením od zdroje automatickým ochranným vodičem
a doplňkovou ochranou - pospojením ochranným
způsob: – doplňující pospojování
Ochrana před nebezpečným účinkem tepla dle ČSN 33 2000-4-42
Ochrana krytem a krytem
Vnější vlivy: – teplota okol: AB 5 – normální
vlhkost vody: – AD 1 – zanedbatelný

Vypracovalo:	Zodpovědný projektant:	
Ing. Pavel Vališek	Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.	
Stavba: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA areál ul. Závodní, Ostrava		Účel dokumentace: nový stav
	datum: 02/2024	formát: 2xA4
ROZVAĎEČ R100	materiál: NENÍ	č.výkresu: 1